



LES TENEURS MOYENNES EN NITRATES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES

dans l'Indre en 2021

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

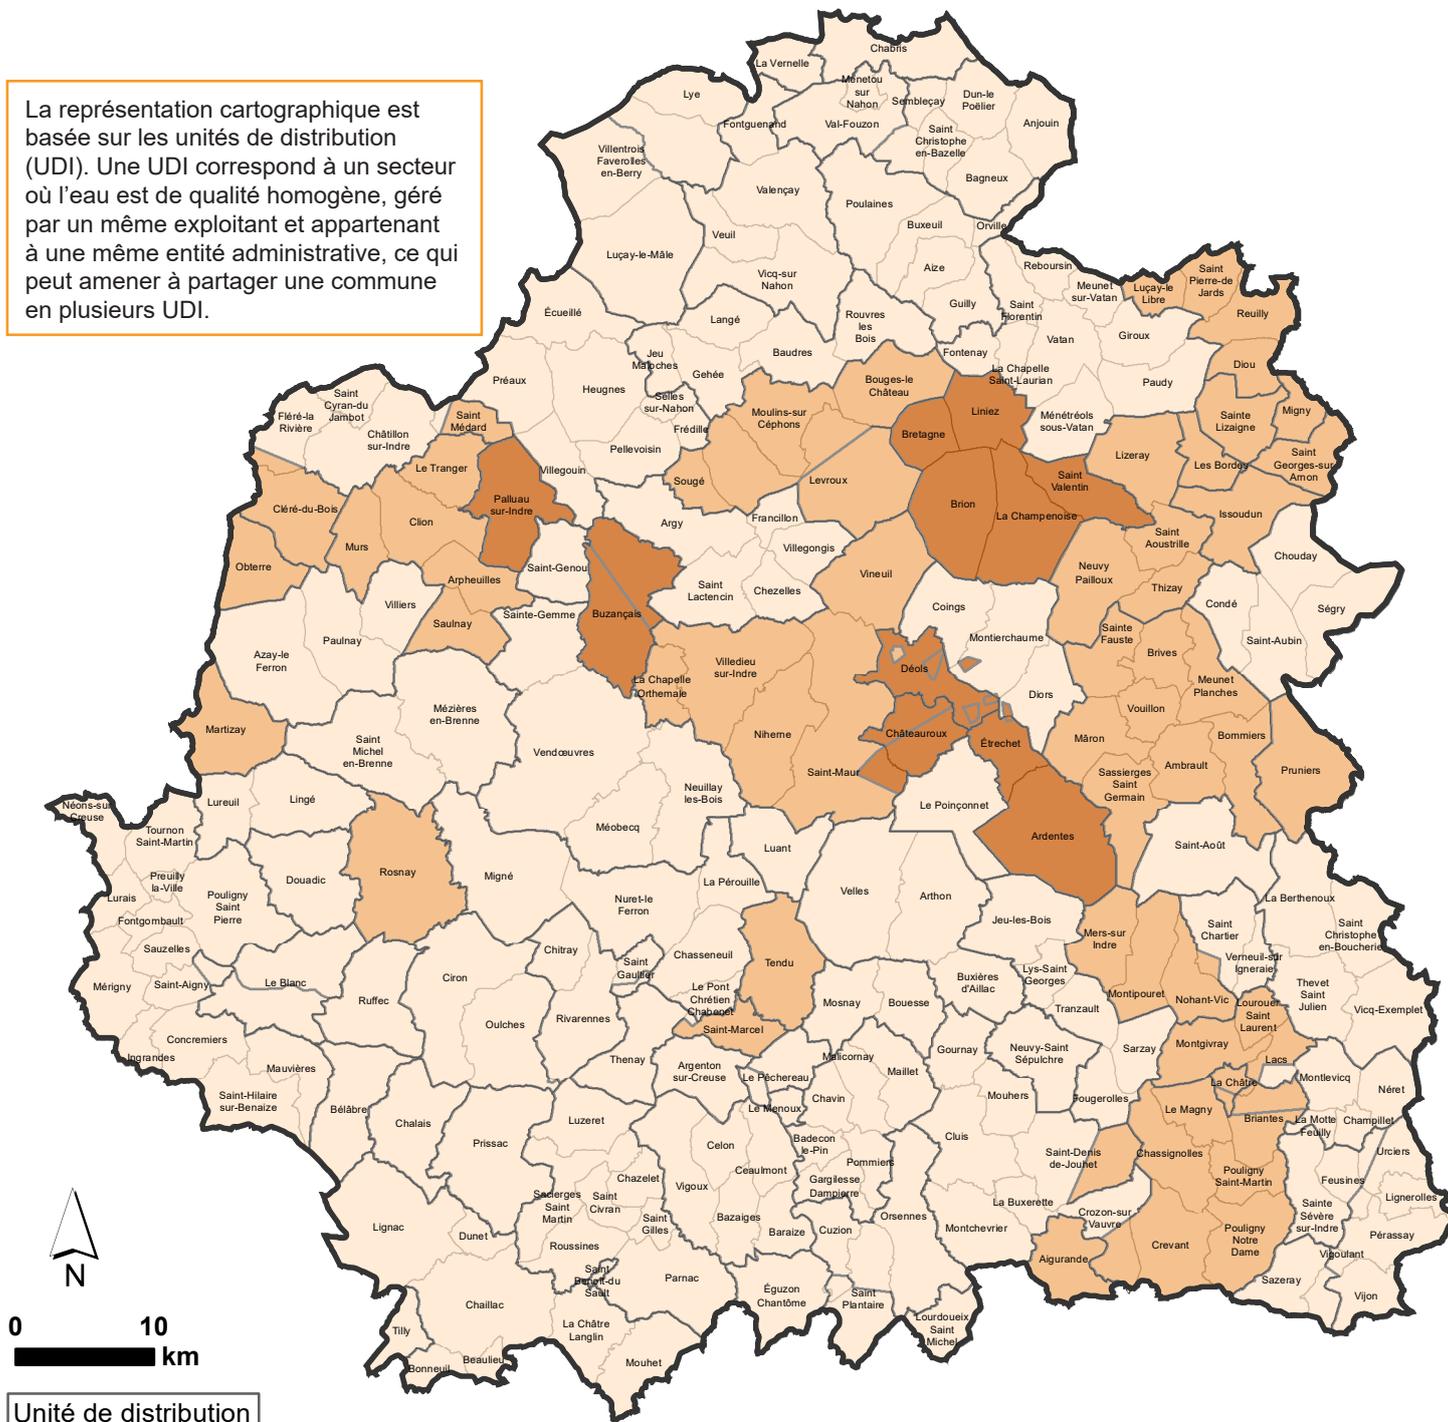

Unité de distribution
Limite communale

Teneur moyenne en nitrates (mg/L)

Teneur moyenne en nitrates	Nombre d'unités de distribution	Pop. concernée
≤ 25 mg/l	62	102461
De 25 à 40 mg/l inclus	28	56242
De 40 à 50 mg/l inclus	13	61886
> 50 mg/l	0	0