



LES TENEURS MOYENNES EN NITRATES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES

en Indre-et-Loire en 2021

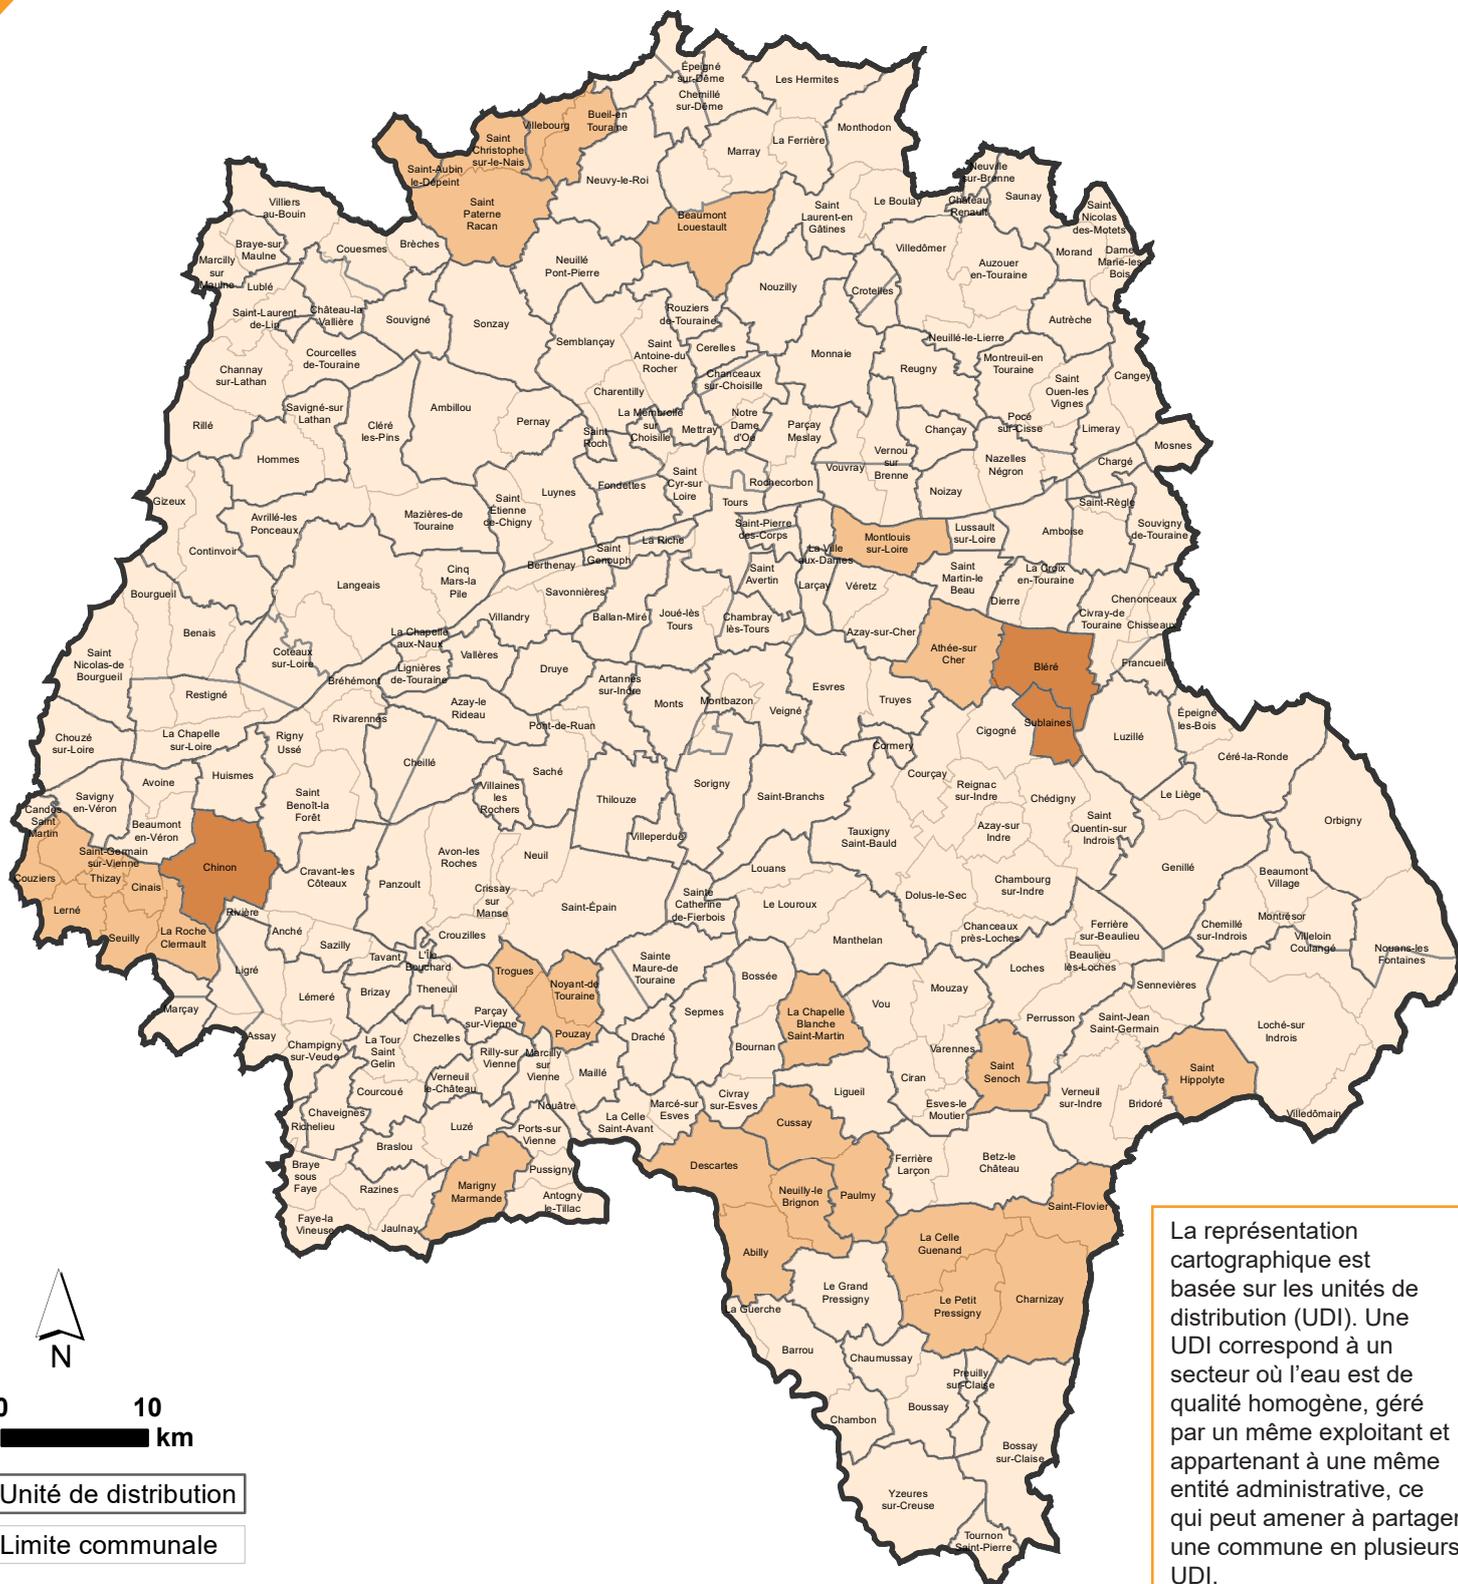

Unité de distribution
Limite communale

Teneur moyenne en nitrates (mg/L)

Teneur moyenne en nitrates	Nombre d'unités de distribution	Pop. concernée
≤ 25 mg/l	137	564282
De 25 à 40 mg/l inclus	15	33209
De 40 à 50 mg/l inclus	3	13580
> 50 mg/l	0	0

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

