


# LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES

en Indre-et-Loire en 2021

Nom des pesticides  
présentant la teneur maximale

● Atrazine déséthyl déisopropyl

◆ ESA métolachlore

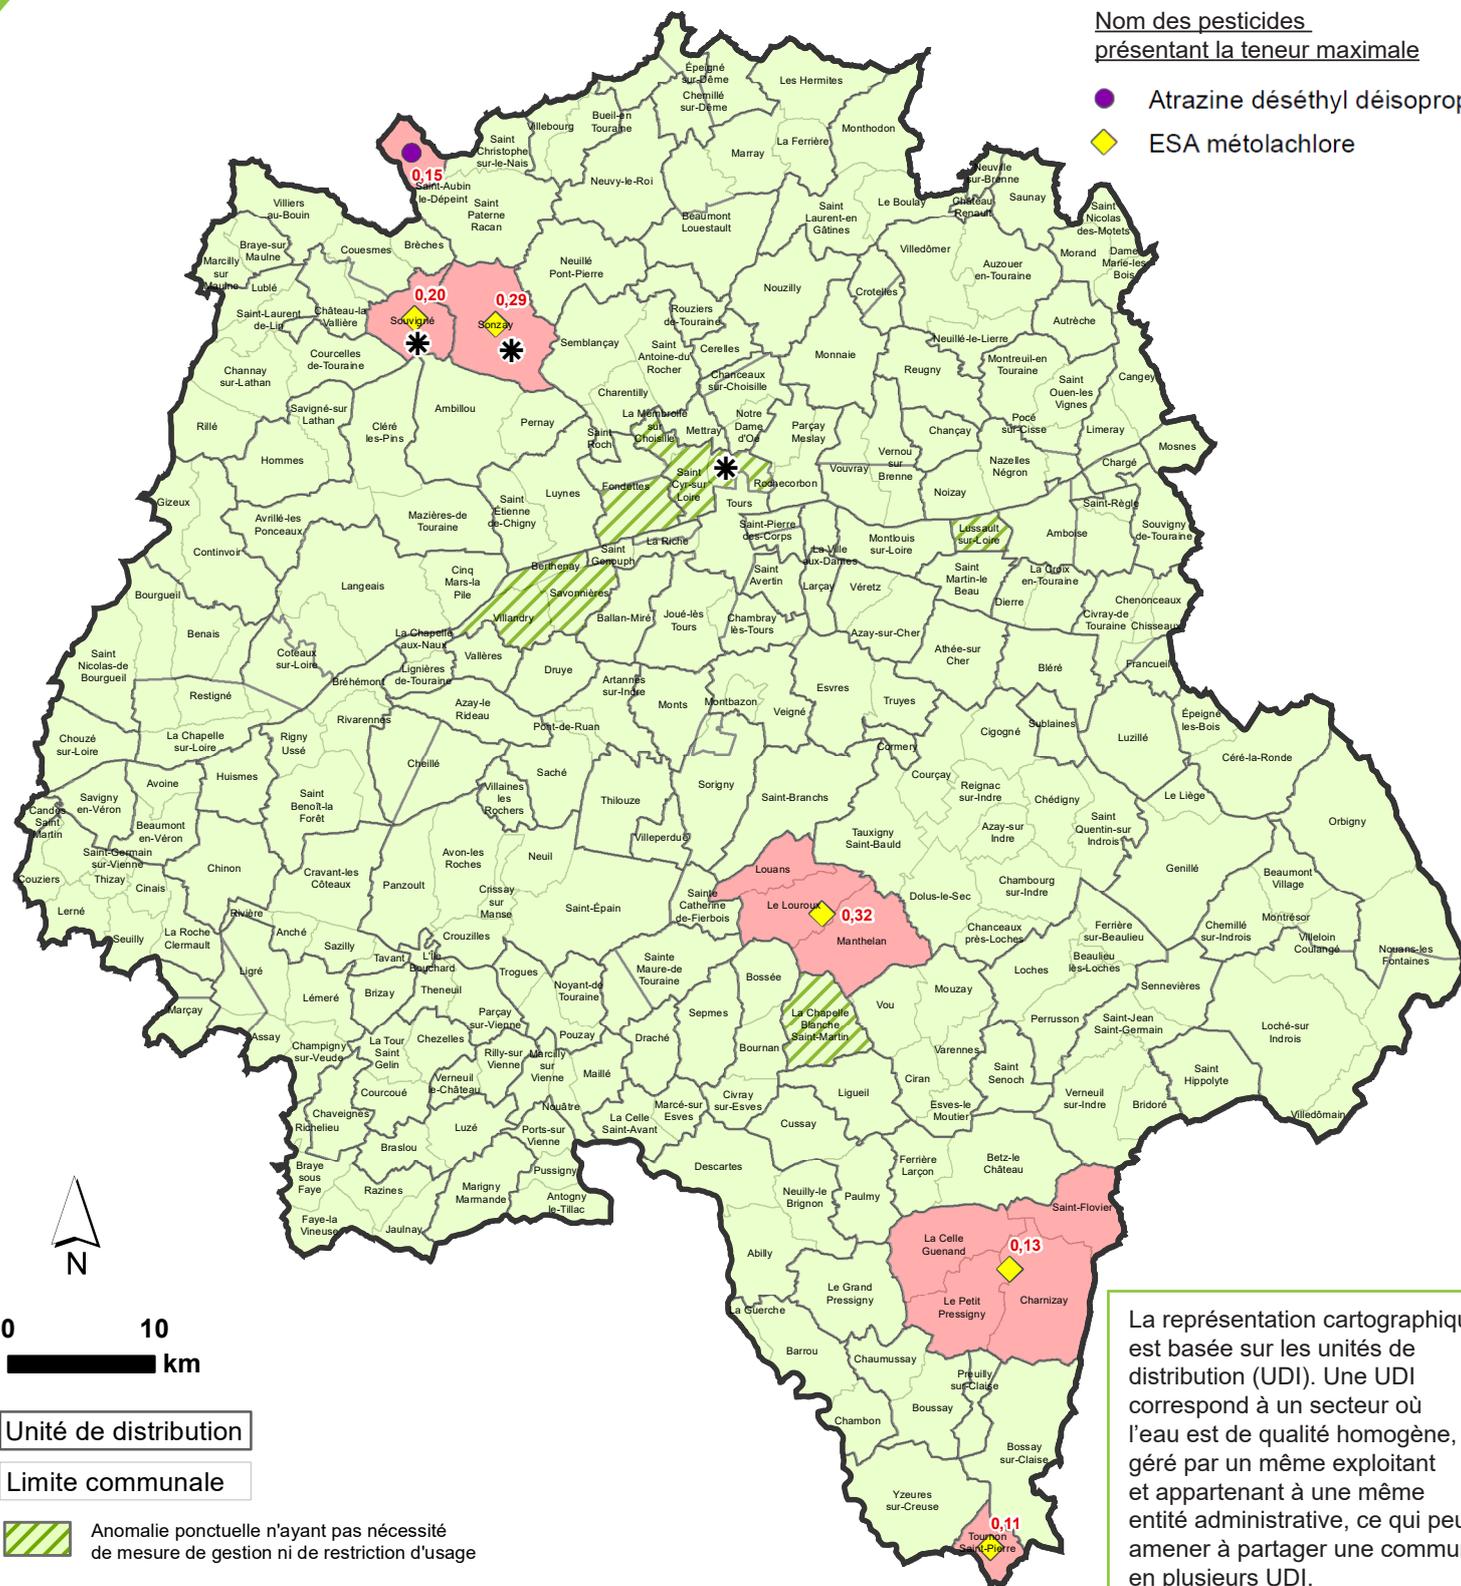

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

## Teneur maximale en pesticides (µg/l)

	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
Conformité (teneur < à 0.1 µg/l)	144	545465
Non conformité ponctuelle	5	58250
Non conformité confirmée *	6	7356

\* Dépassement encadré par une dérogation préfectorale (plan d'action de retour à la conformité validé)

\* Teneur maximale observée