


LA QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DISTRIBUÉES

en Eure-et-Loir en 2021

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

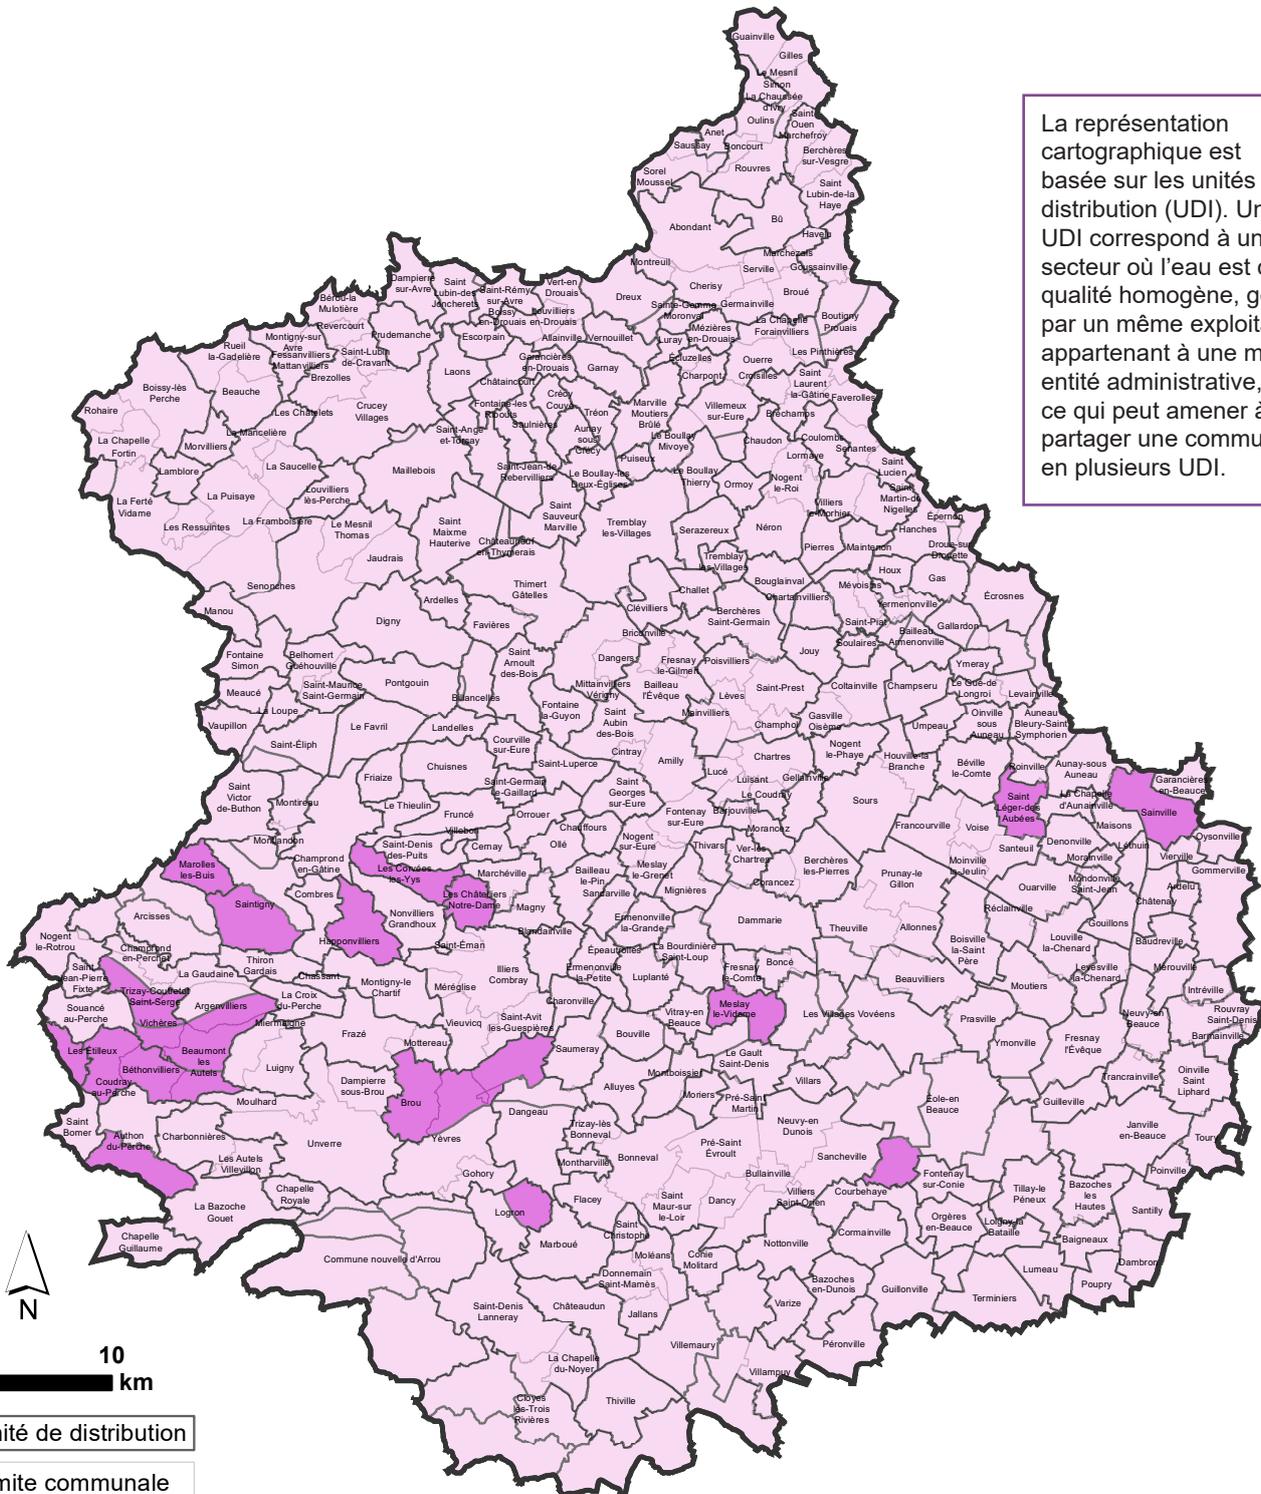

% de non-conformité bactériologique	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
≤ 5%	283	419373
De 5% à 30% inclus	16	11082
> 30%	0	0