


LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES

dans le Loiret en 2021

Nom des pesticides
présentant la teneur maximale

- Atrazine déséthyl
- ◆ ESA métolachlore
- ▲ 2,6 Dichlorobenzamide

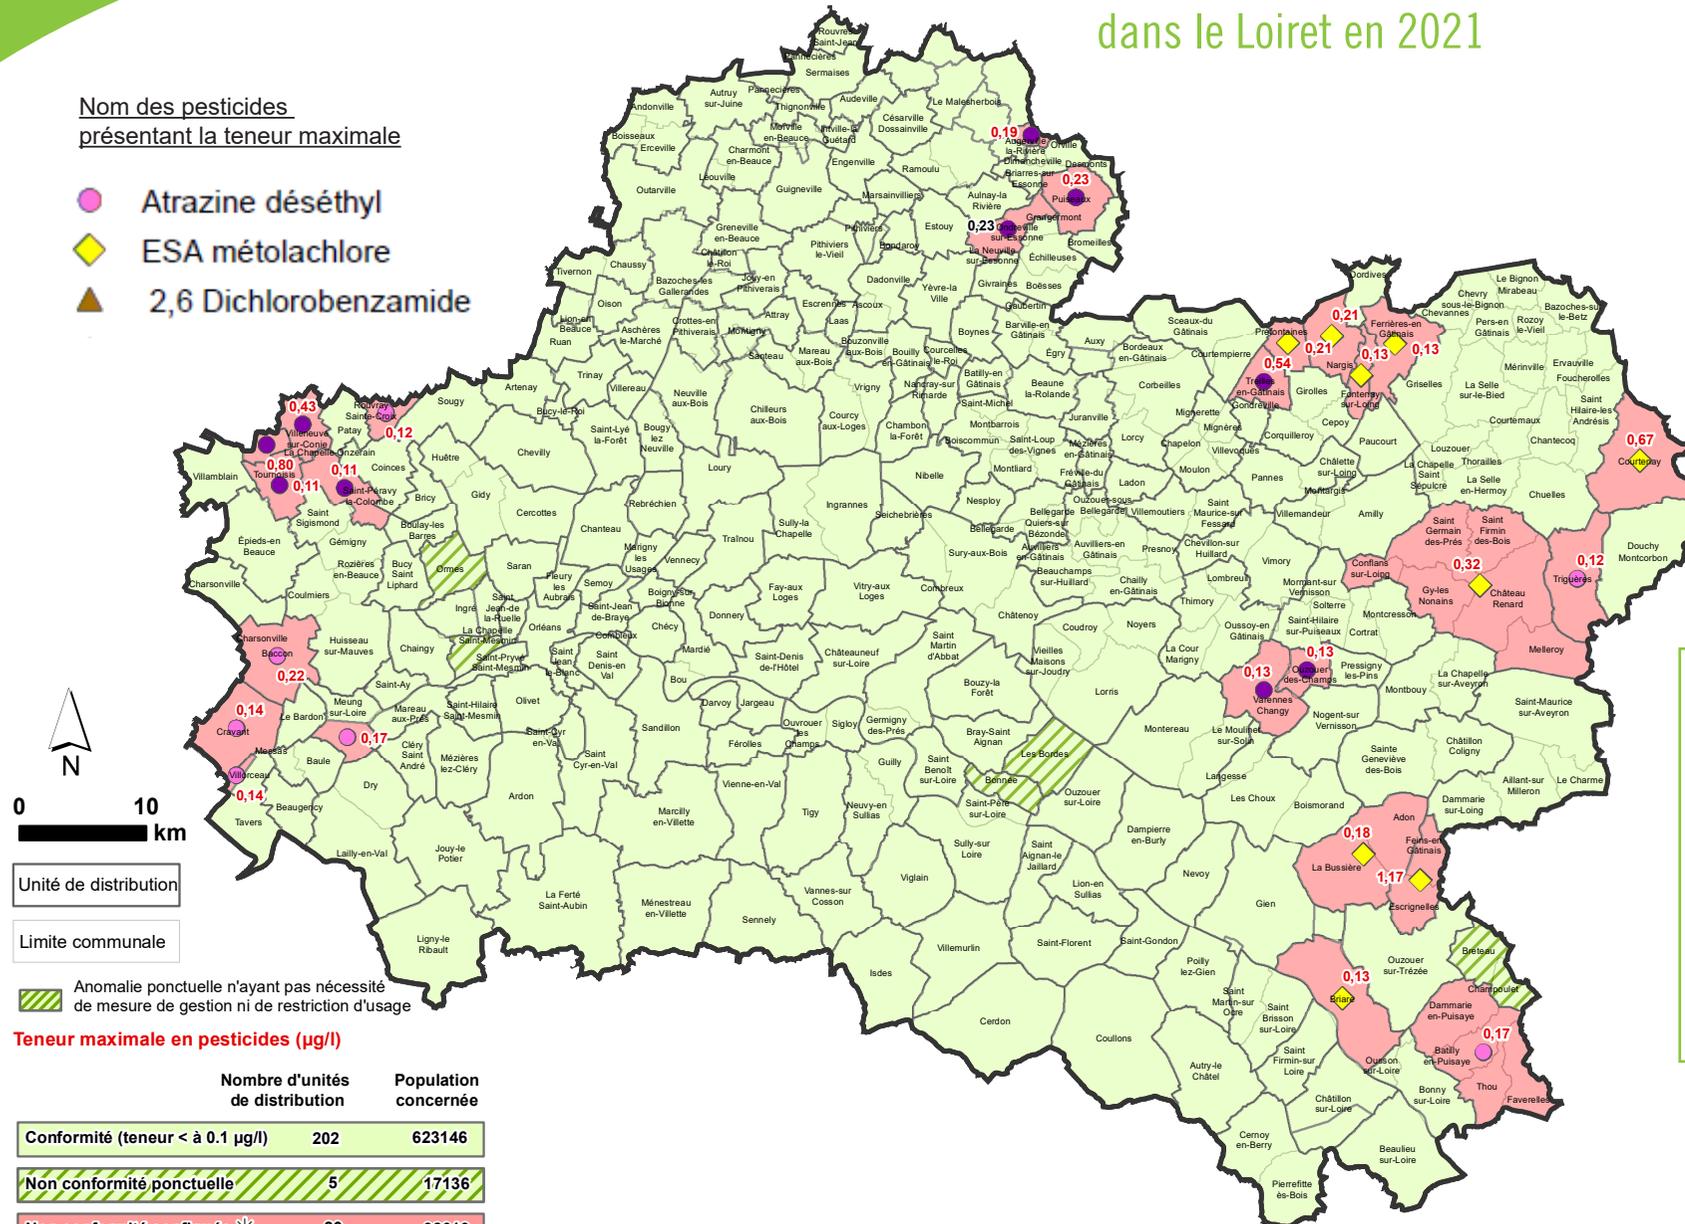

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
Conformité (teneur < à 0.1 µg/l)	202	623146
Non conformité ponctuelle	5	17136
Non conformité confirmée *	26	38619

* Teneur maximale observée