


LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES

en région Centre-Val de Loire en 2021

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

Noms des pesticides présentant la teneur maximale

- Atrazine déséthyl
- Atrazine déséthyl déisopropyl
- ◆ ESA métolachlore
- ▲ 2,6 Dichlorobenzamide
- ▲ Métaldéhyde

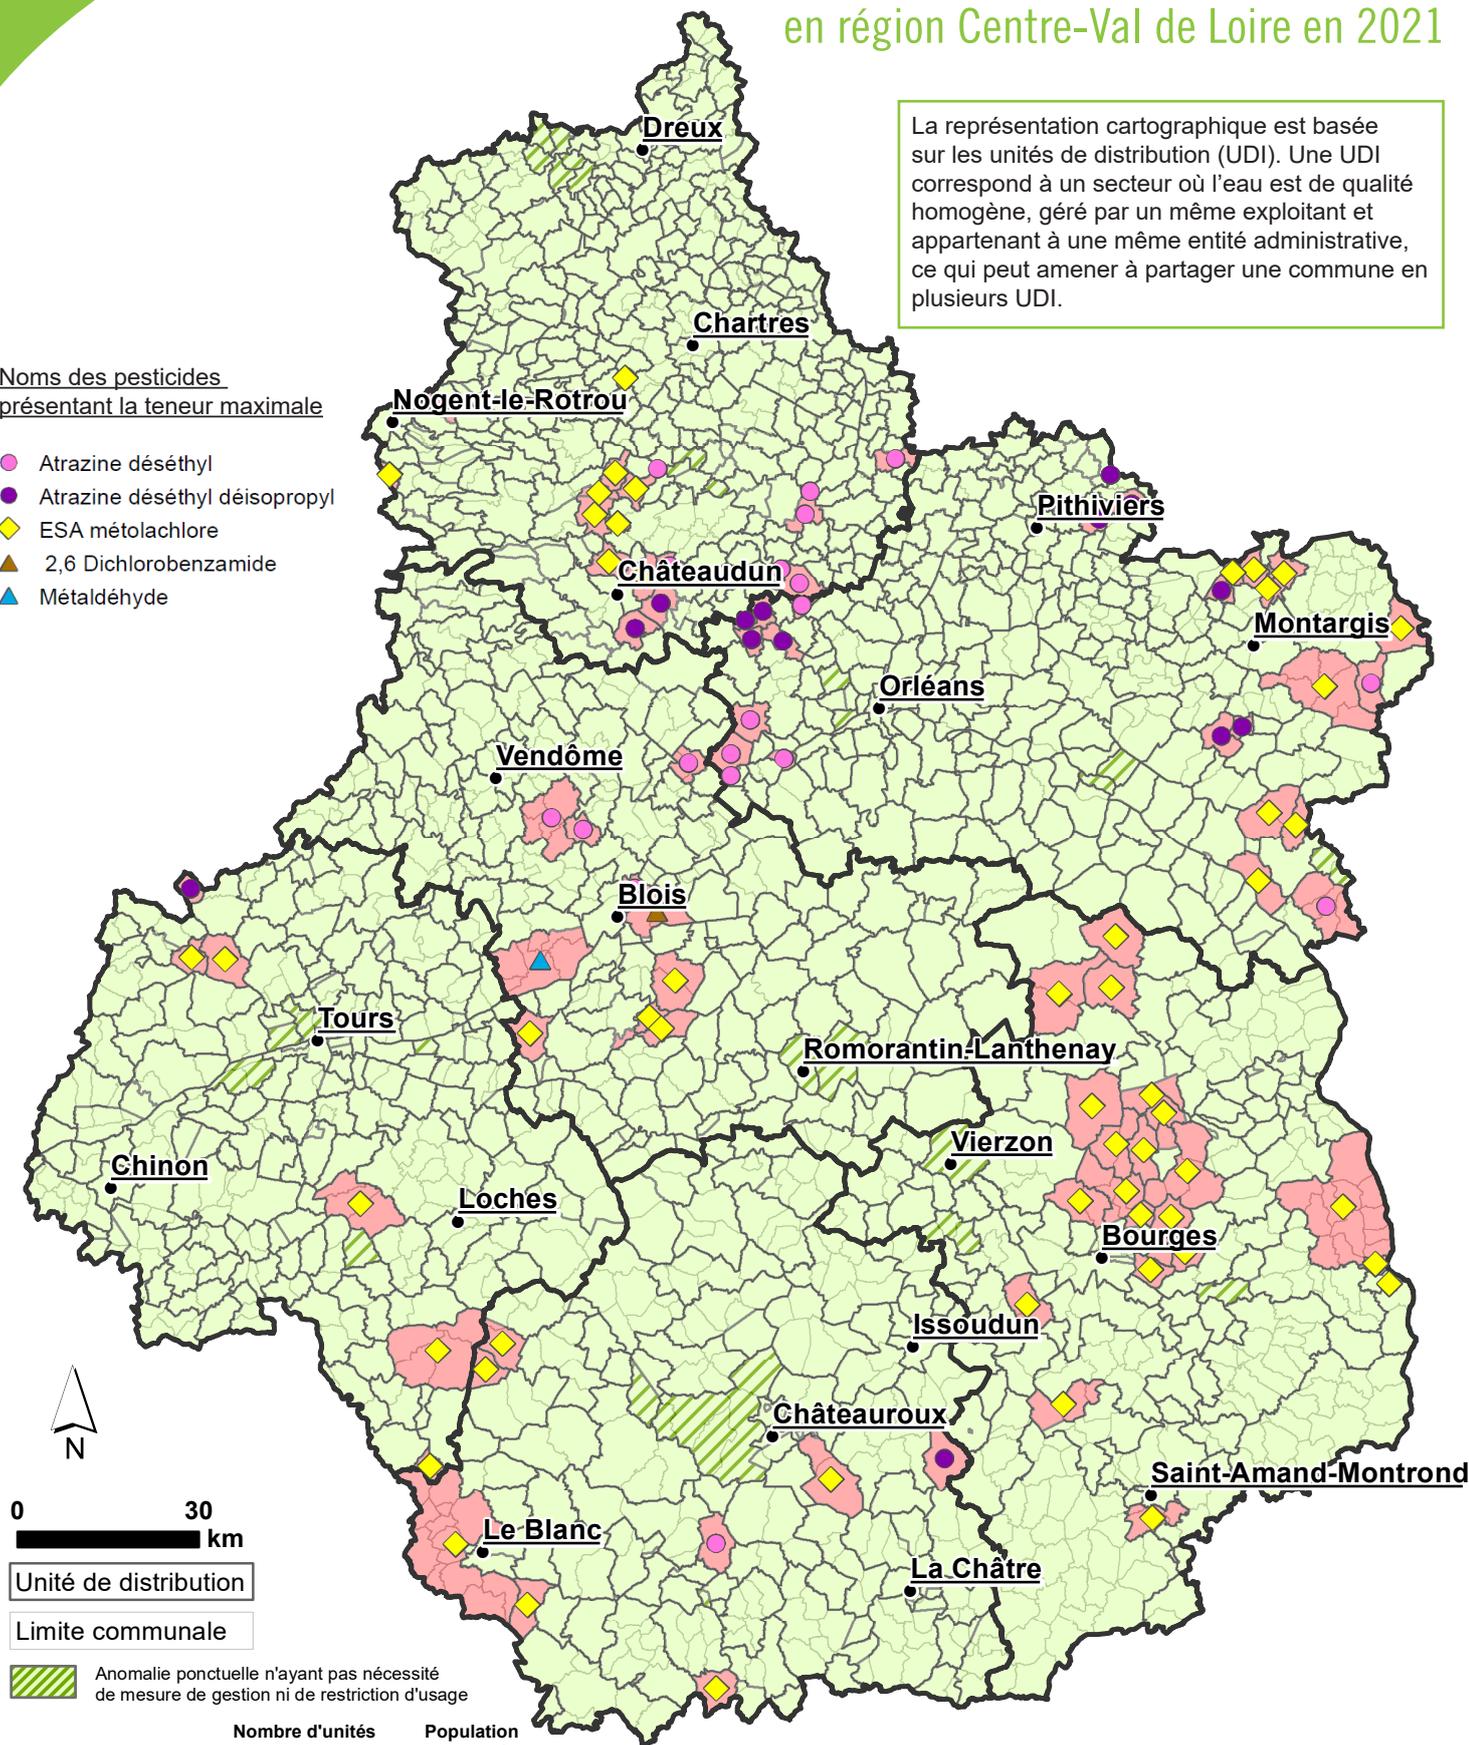

	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
Conformité (teneur < à 0.1 µg/l)	929	2 277 601
Non conformité ponctuelle	29	146 411
Non conformité confirmée	90	149 391