


# La qualité bactériologique dans les eaux distribuées

en Eure-et-Loir en 2024

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

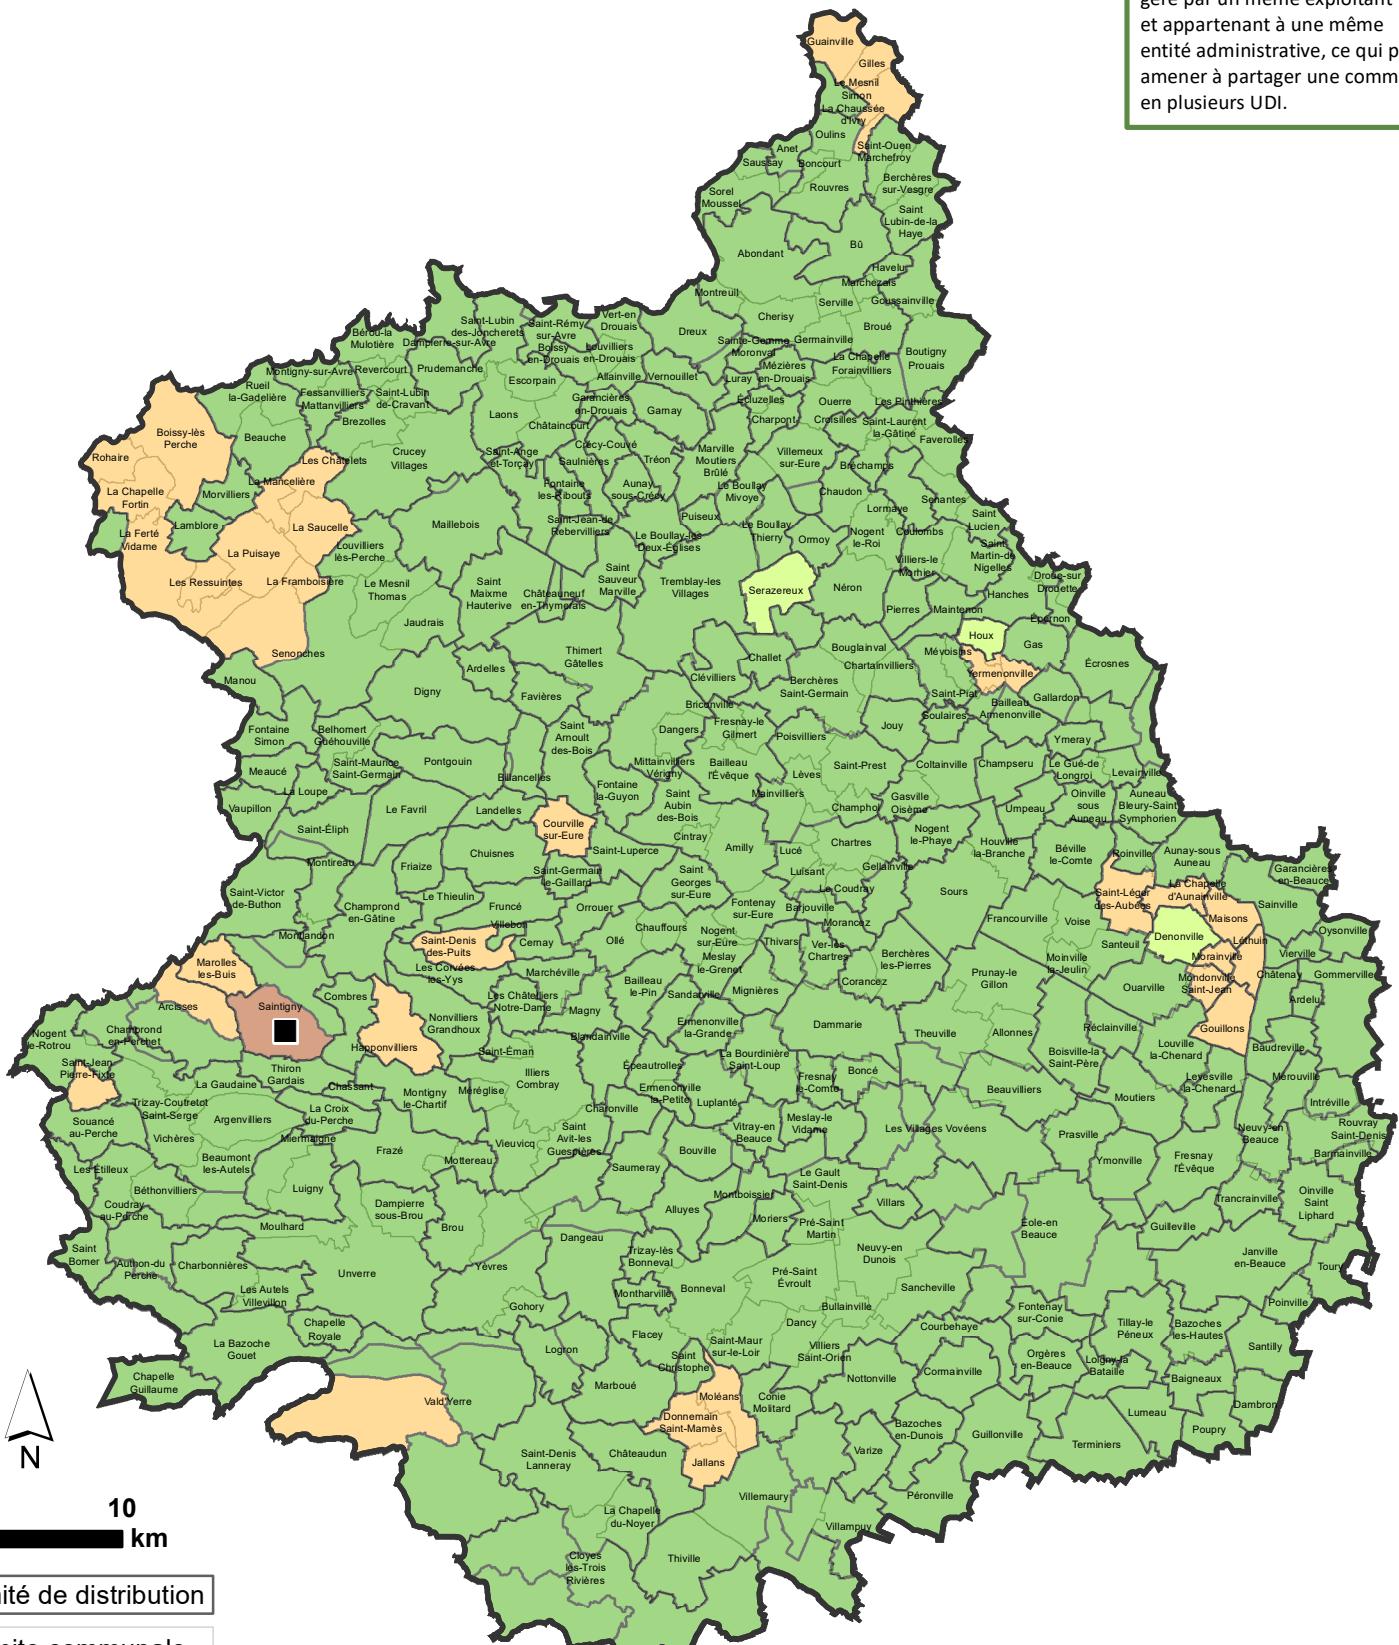

% de conformité bactériologique	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
100%	262	413812
De 95% à 100%	3	2055
De 80% à 95%	18	14710
<80%	1	458

■ UDI ayant fait l'objet d'une restriction de consommation de l'eau en 2024, pendant quelques jours, pour cause de pollution microbiologique de l'eau