


Les teneurs moyennes en nitrates dans les eaux distribuées

en Eure-et-Loir en 2024

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

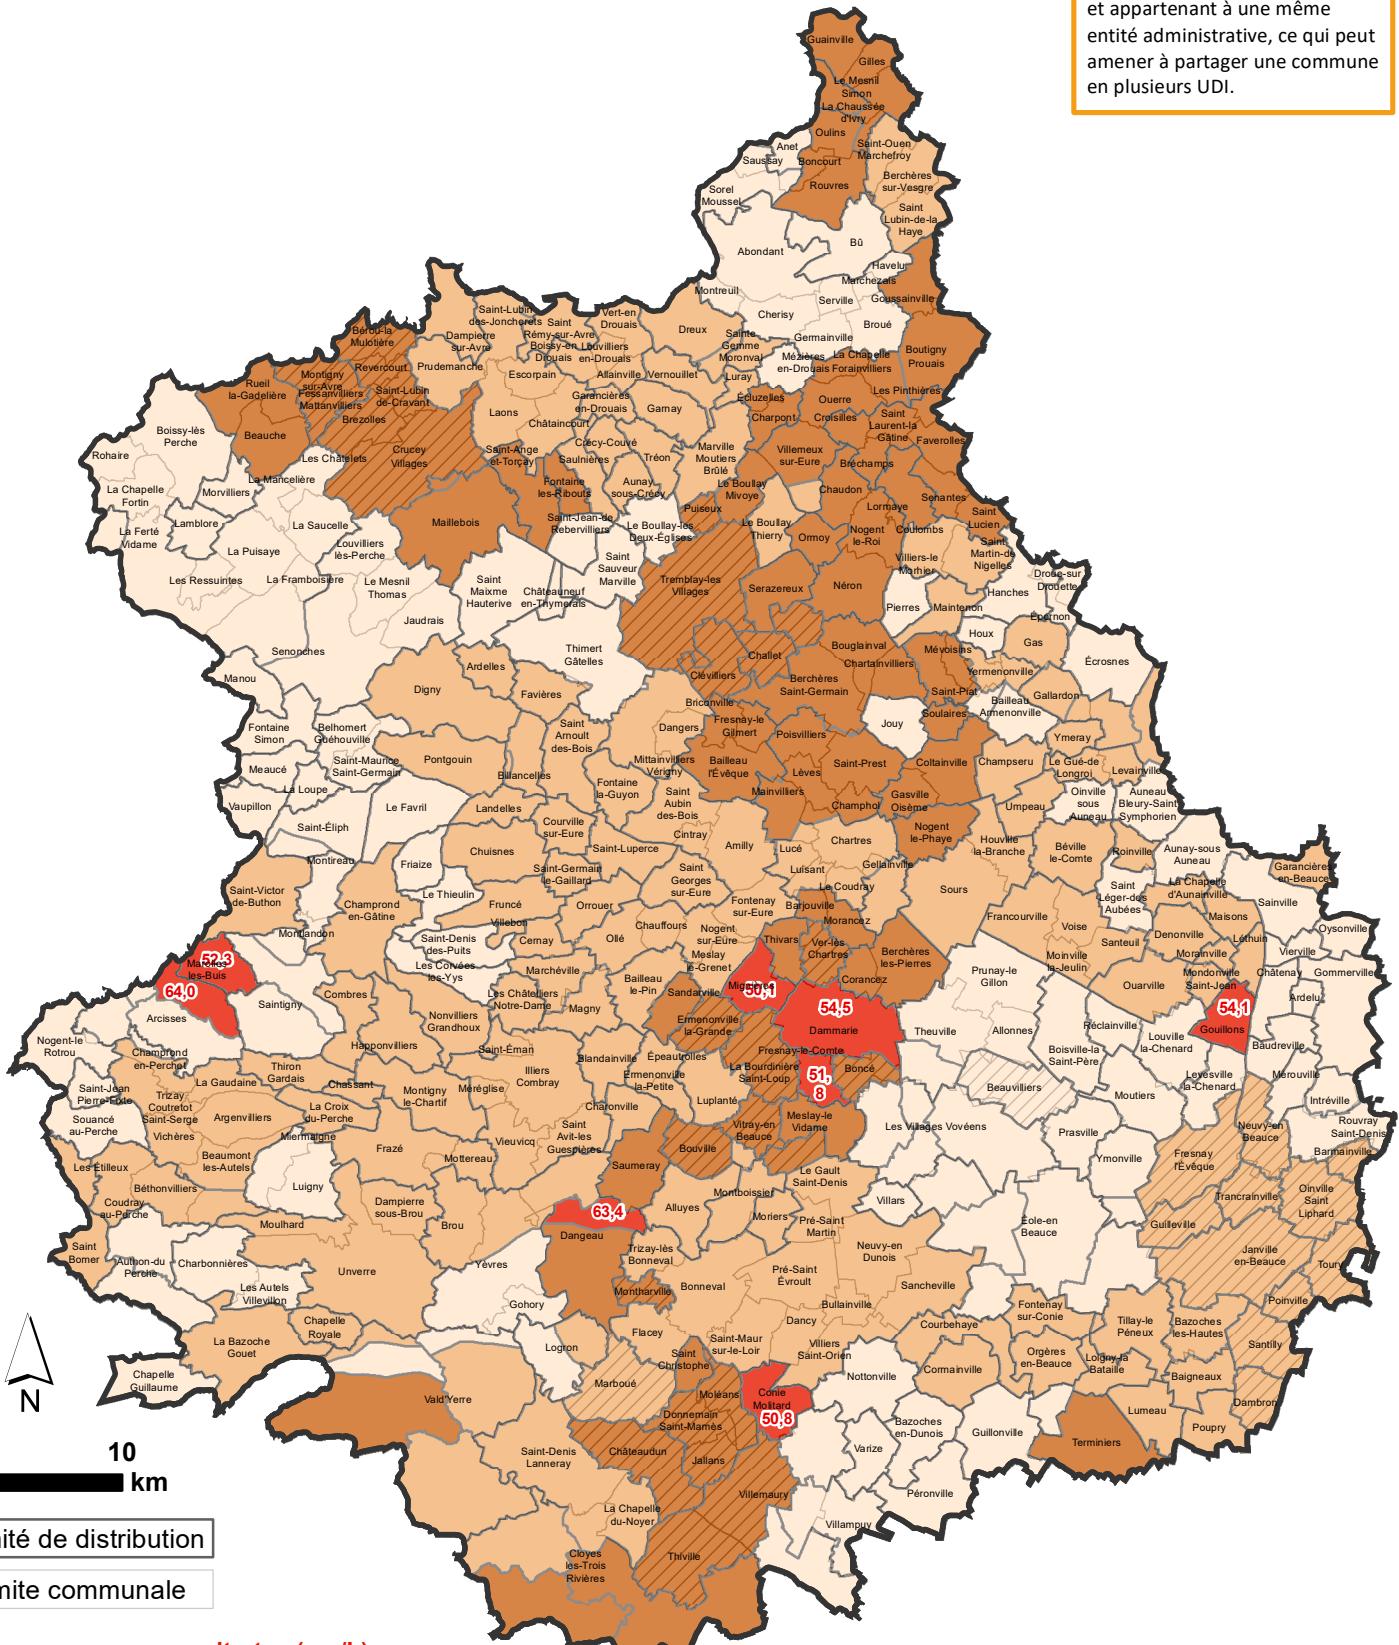

UDI avec teneurs moyennes en nitrates conformes ($\leq 50 \text{ mg/L}$) mais ayant présenté des dépassements ponctuels de cette limite de qualité