


Les teneurs maximales en pesticides dans les eaux distribuées

en Eure-et-Loir en 2024

Pesticide (ou métabolite) majoritaire à l'origine de la non-conformité récurrente:

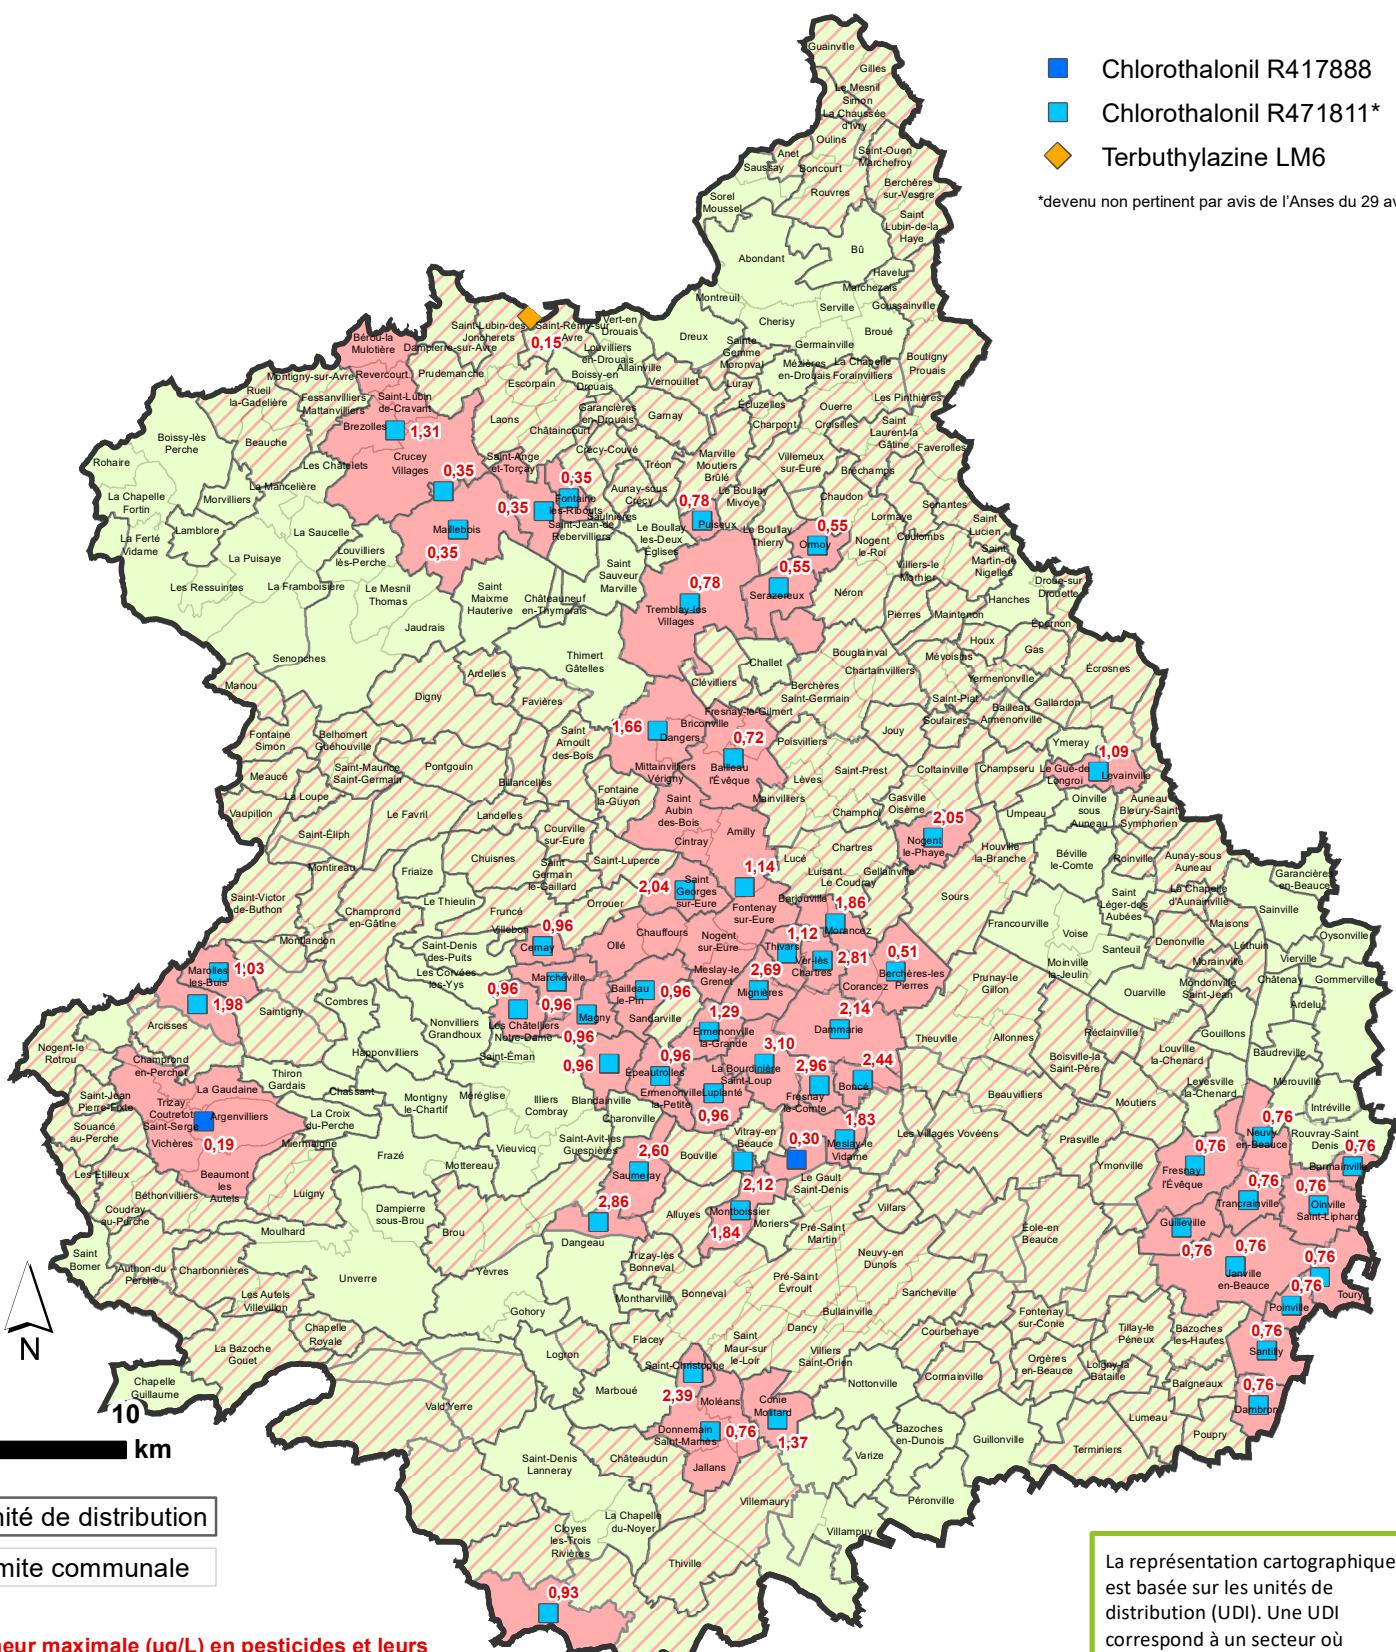

Teneur maximale ($\mu\text{g/L}$) en pesticides et leurs métabolites soumis à la qualité de $0,1\mu\text{g/L}$

Nombre d'unités de distribution	Population concernée
Conformité (teneur < à $0,1\mu\text{g/L}$)	73
Non conformité ponctuelle	153
Non-conformité récurrente	58
	82178
	295557
	53300

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, gérée par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.