


Les teneurs maximales en pesticides dans les eaux distribuées

dans le Loir-et-Cher en 2024

Pesticide (ou métabolite) majoritaire à l'origine de la non-conformité récurrente :

- █ Chlorothalonil R417888
- █ Chlorothalonil R471811*

*devenu non pertinent par avis de l'Anses du 29 avril 2024

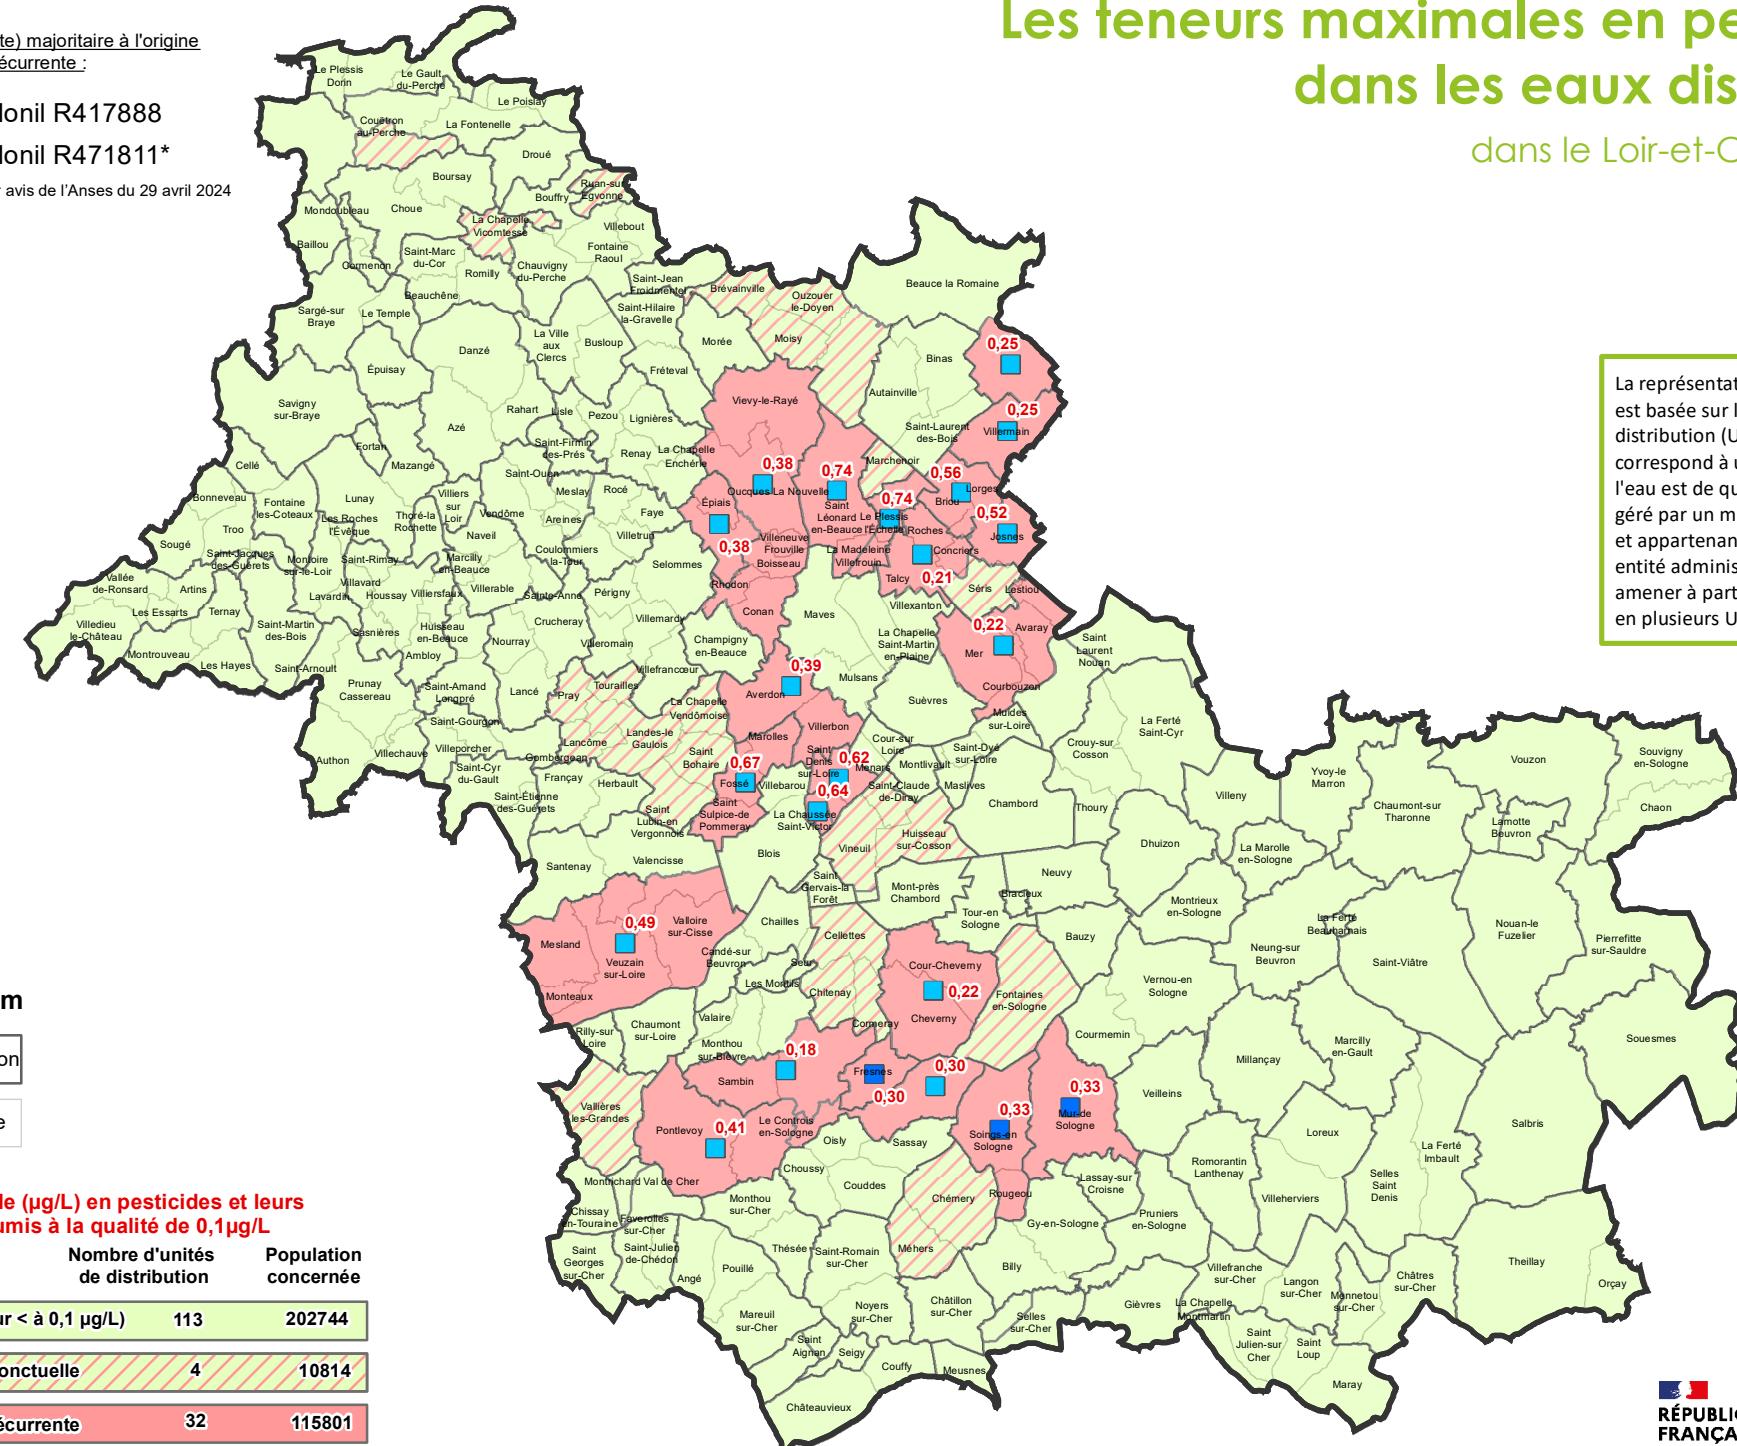

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, gérée par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.