



# La qualité bactériologique dans les eaux distribuées

dans l'Indre en 2022

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

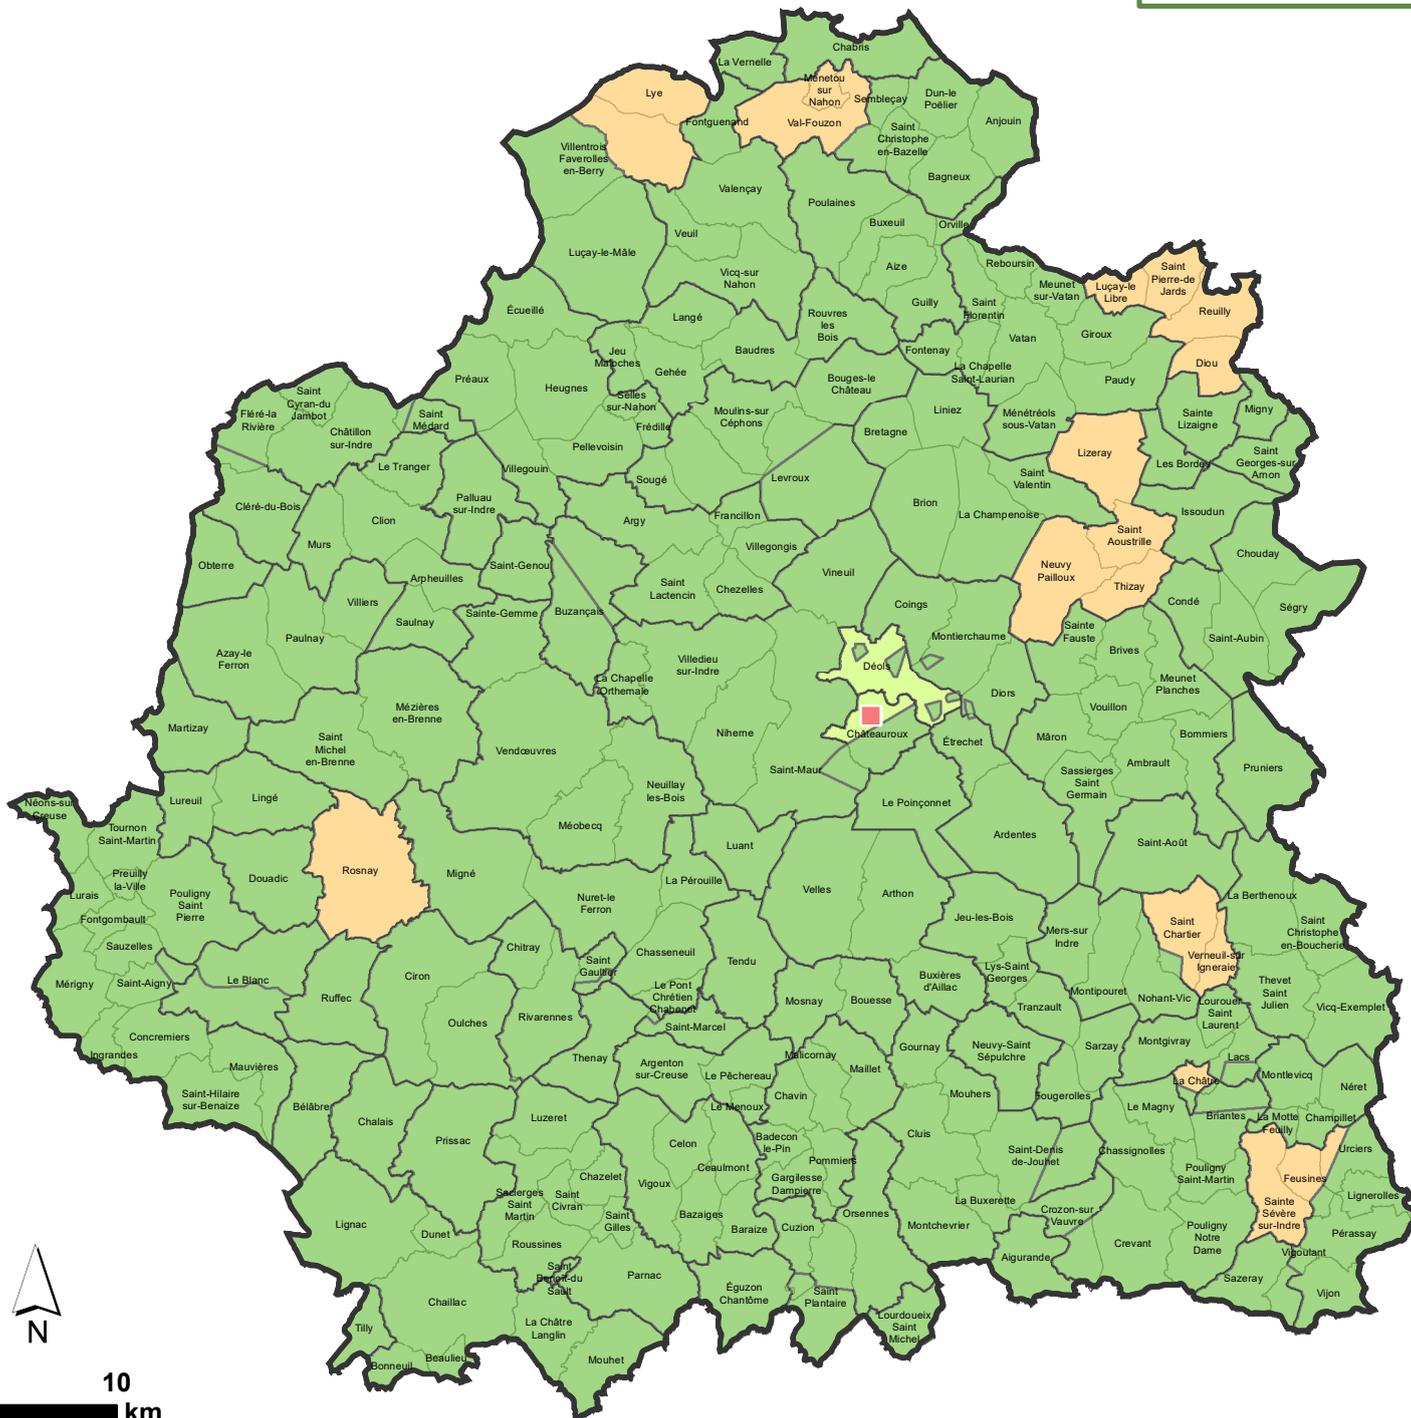

Unité de distribution

Limite communale

% de conformité bactériologique	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
100%	90	179454
De 95% à 100%	2	27673
De 80% à 95%	8	12251
< 80%	0	0

■ UDI ayant fait l'objet d'une restriction de consommation de l'eau en 2022, pendant quelques jours, pour cause de pollution microbologique de l'eau