


La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

# Les teneurs moyennes en nitrates dans les eaux distribuées dans le Loiret en 2022

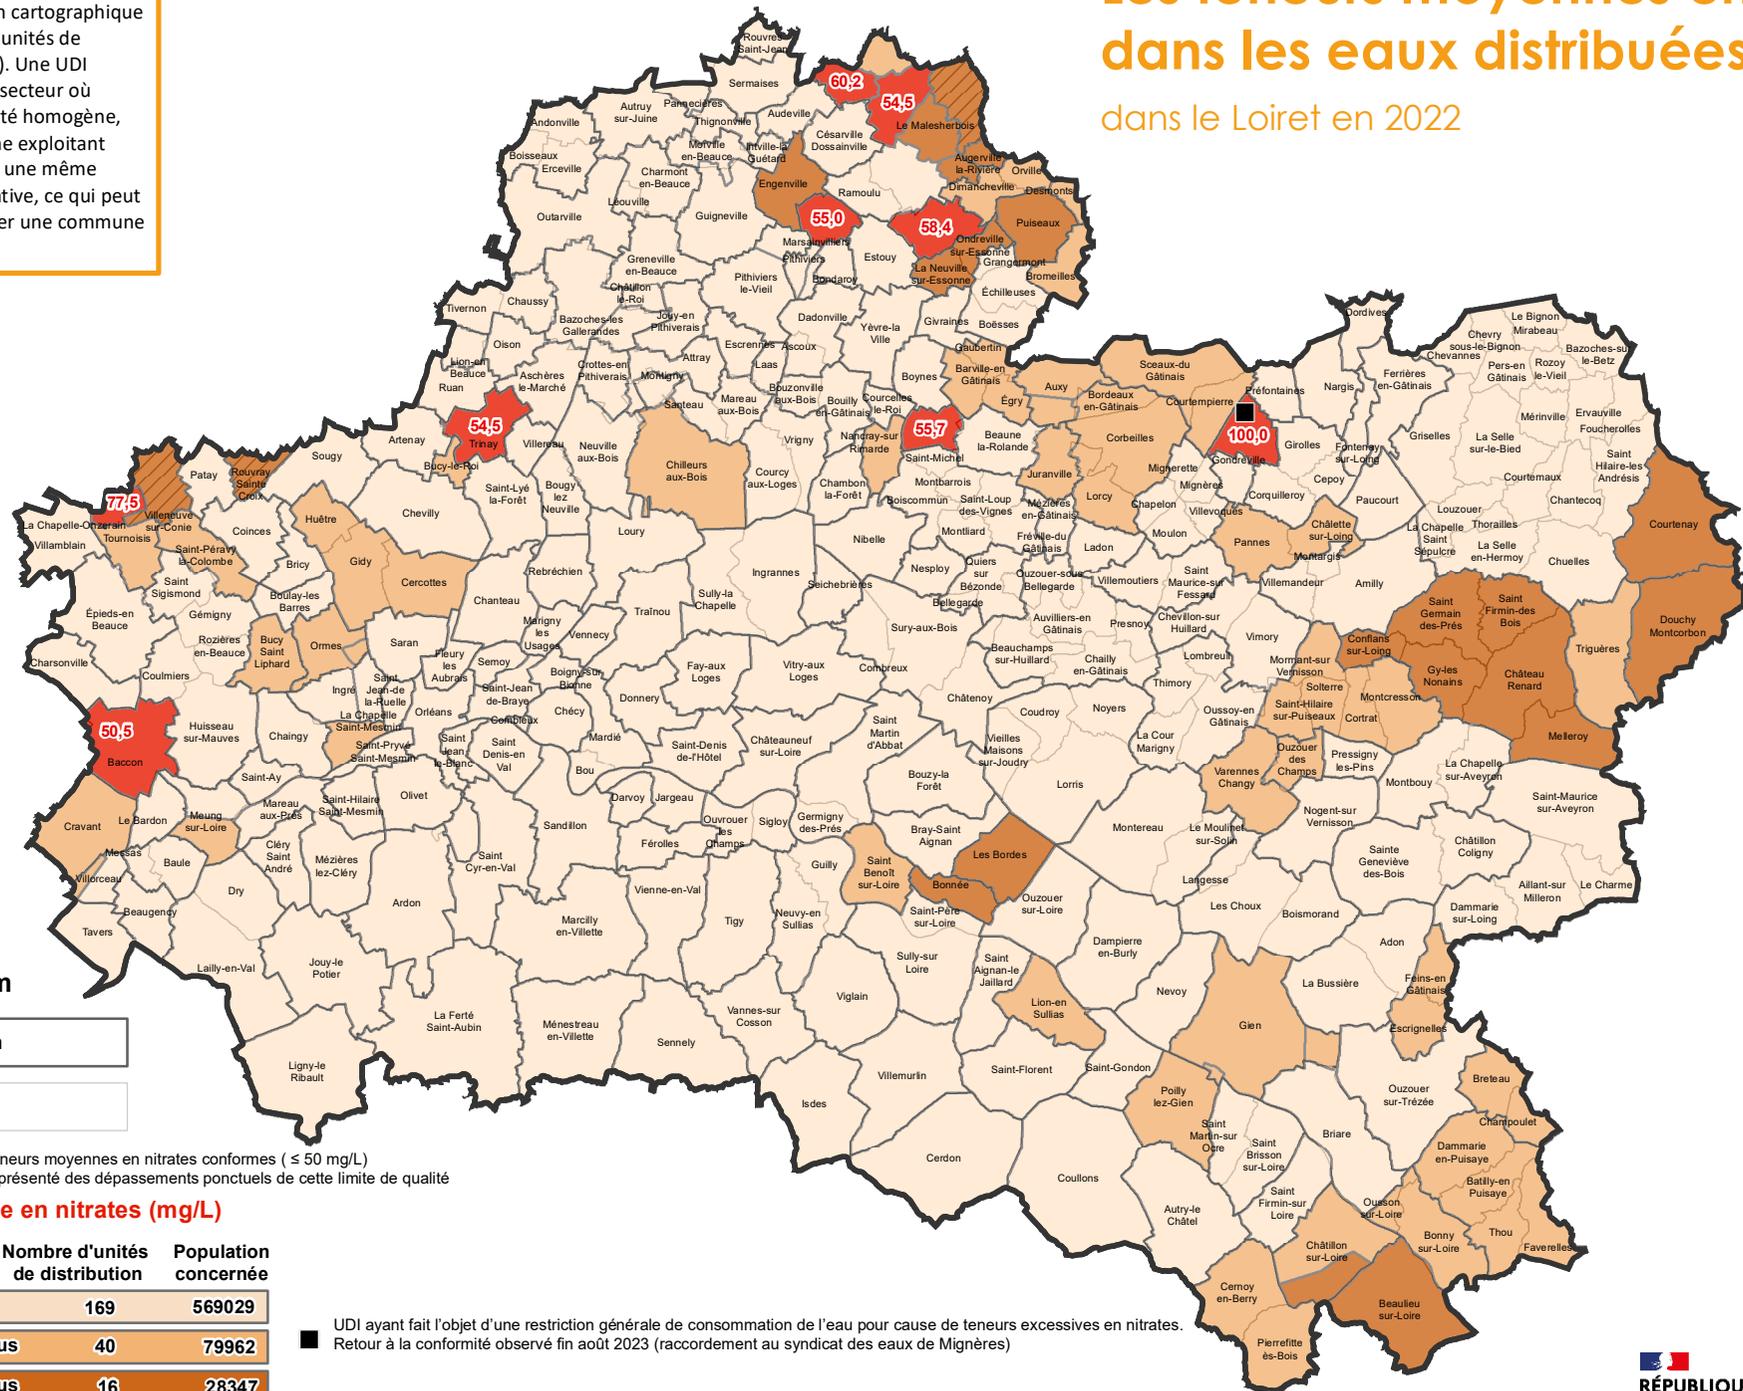

Unité de distribution

Limite communale

UDI avec teneurs moyennes en nitrates conformes ( $\leq 50$  mg/L) mais ayant présenté des dépassements ponctuels de cette limite de qualité

### Teneur moyenne en nitrates (mg/L)

Teneur moyenne en nitrates	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
$\leq 25$ mg/l	169	569029
De 25 à 40 mg/l inclus	40	79962
De 40 à 50 mg/l inclus	16	28347
> 50 mg/l inclus	9	3150

■ UDI ayant fait l'objet d'une restriction générale de consommation de l'eau pour cause de teneurs excessives en nitrates. Retour à la conformité observé fin août 2023 (raccordement au syndicat des eaux de Mignères)