


Les teneurs maximales en pesticides dans les eaux distribuées

en Eure-et-Loir en 2022

- Atrazine déséthyl
- Atrazine déséthyl déisopropyl
- ▲ Chloridazone methyl desphényl
- ◆ Métolachlore

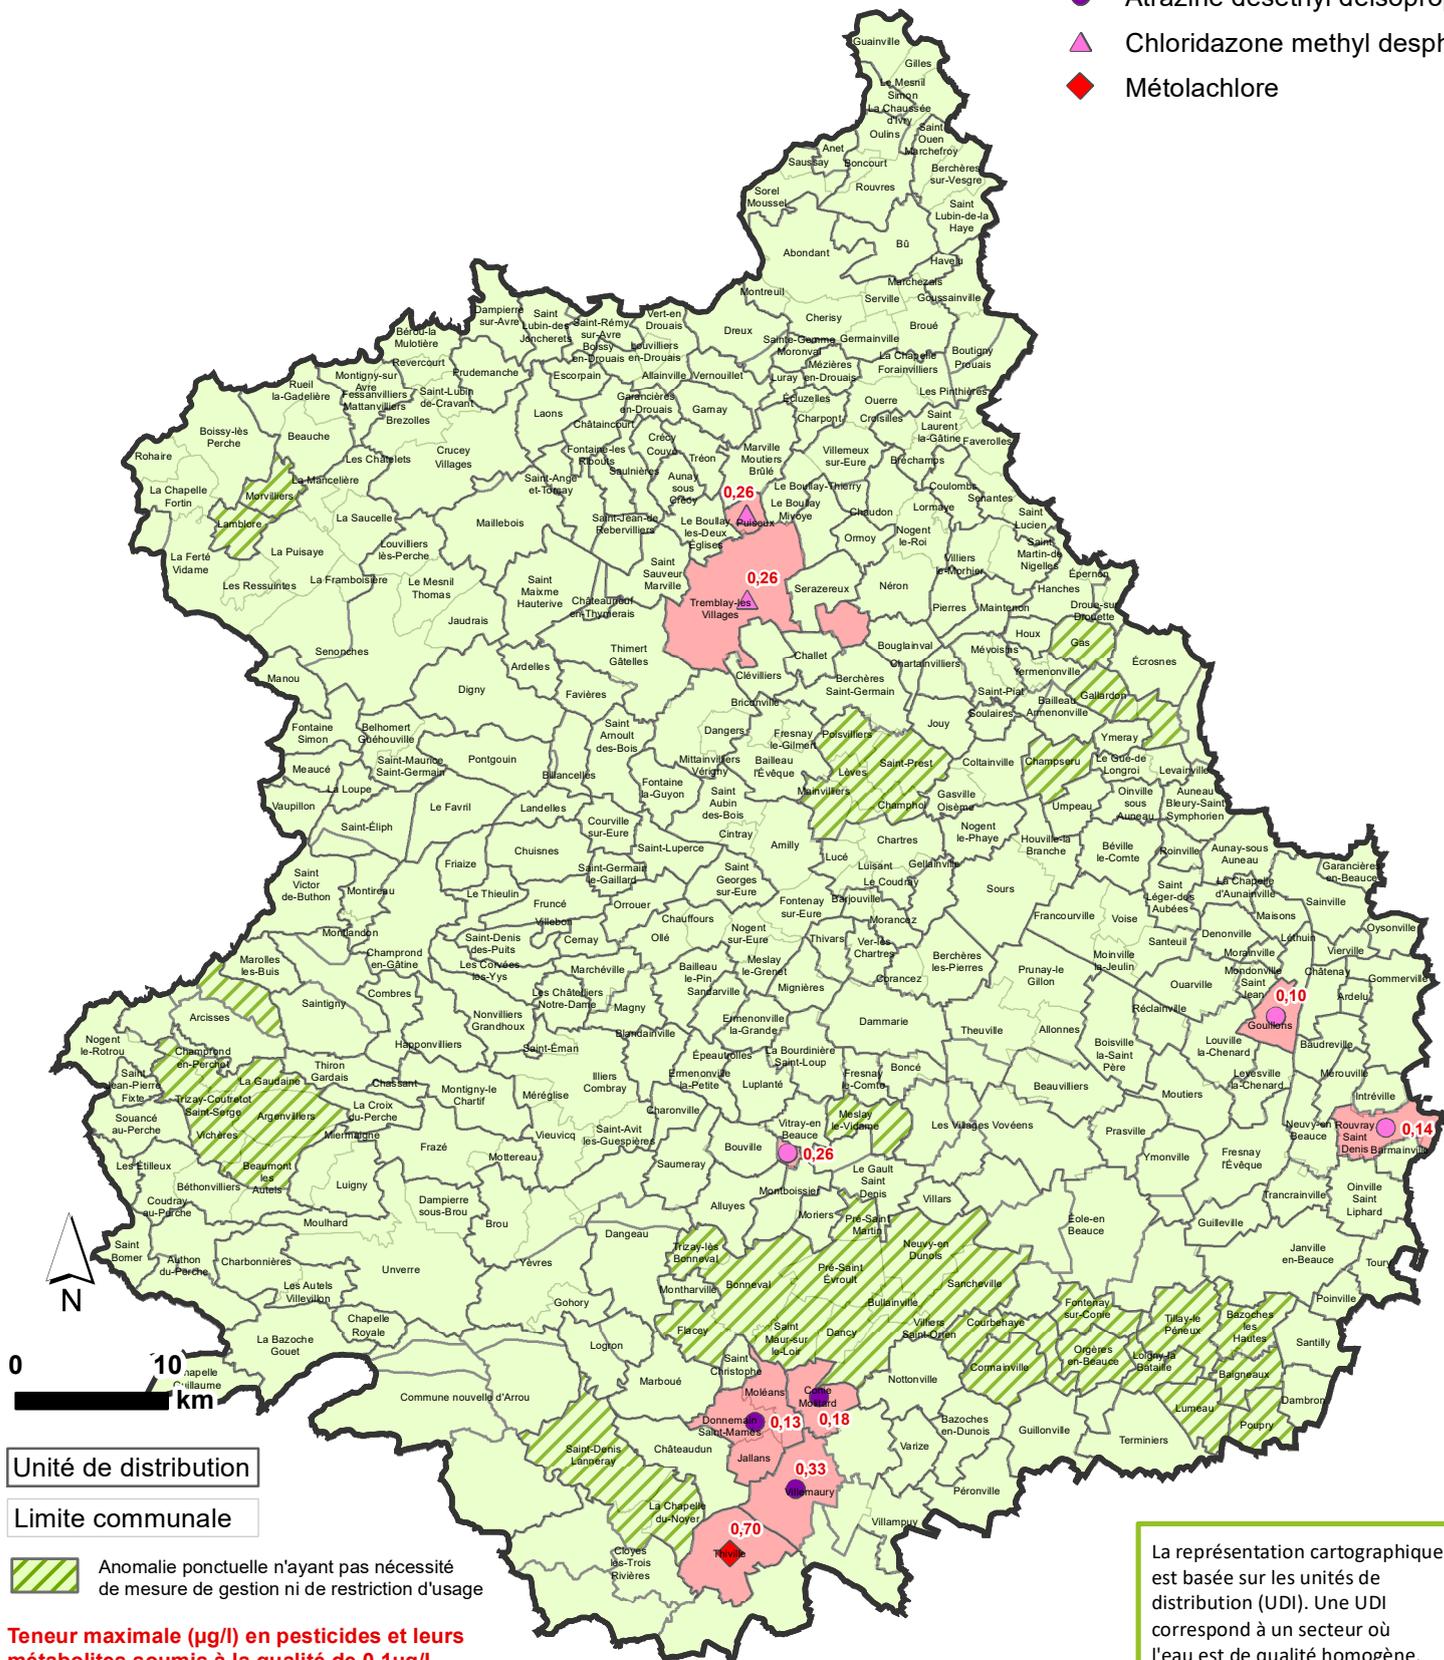

Unité de distribution

Limite communale

 Anomalie ponctuelle n'ayant pas nécessité de mesure de gestion ni de restriction d'usage

Teneur maximale (µg/l) en pesticides et leurs métabolites soumis à la qualité de 0,1µg/L

	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
Conformité (teneur < à 0,1 µg/l)	263	379323
Non conformité ponctuelle	22	39397
Non-conformités récurrentes	9	6421

* Dépassement de la valeur indicative (0,9 µg/L) applicable aux métabolites non pertinents

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.