


Les teneurs maximales en pesticides dans les eaux distribuées

en région Centre-Val de Loire en 2022

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

- Atrazine déséthyl
- Atrazine déséthyl déisopropyl
- ▲ AMPA (métabolite du glyphosate)
- ▲ Chloridazone methyl desphényl
- ◆ Métolachlore
- ◆ Propyzamide

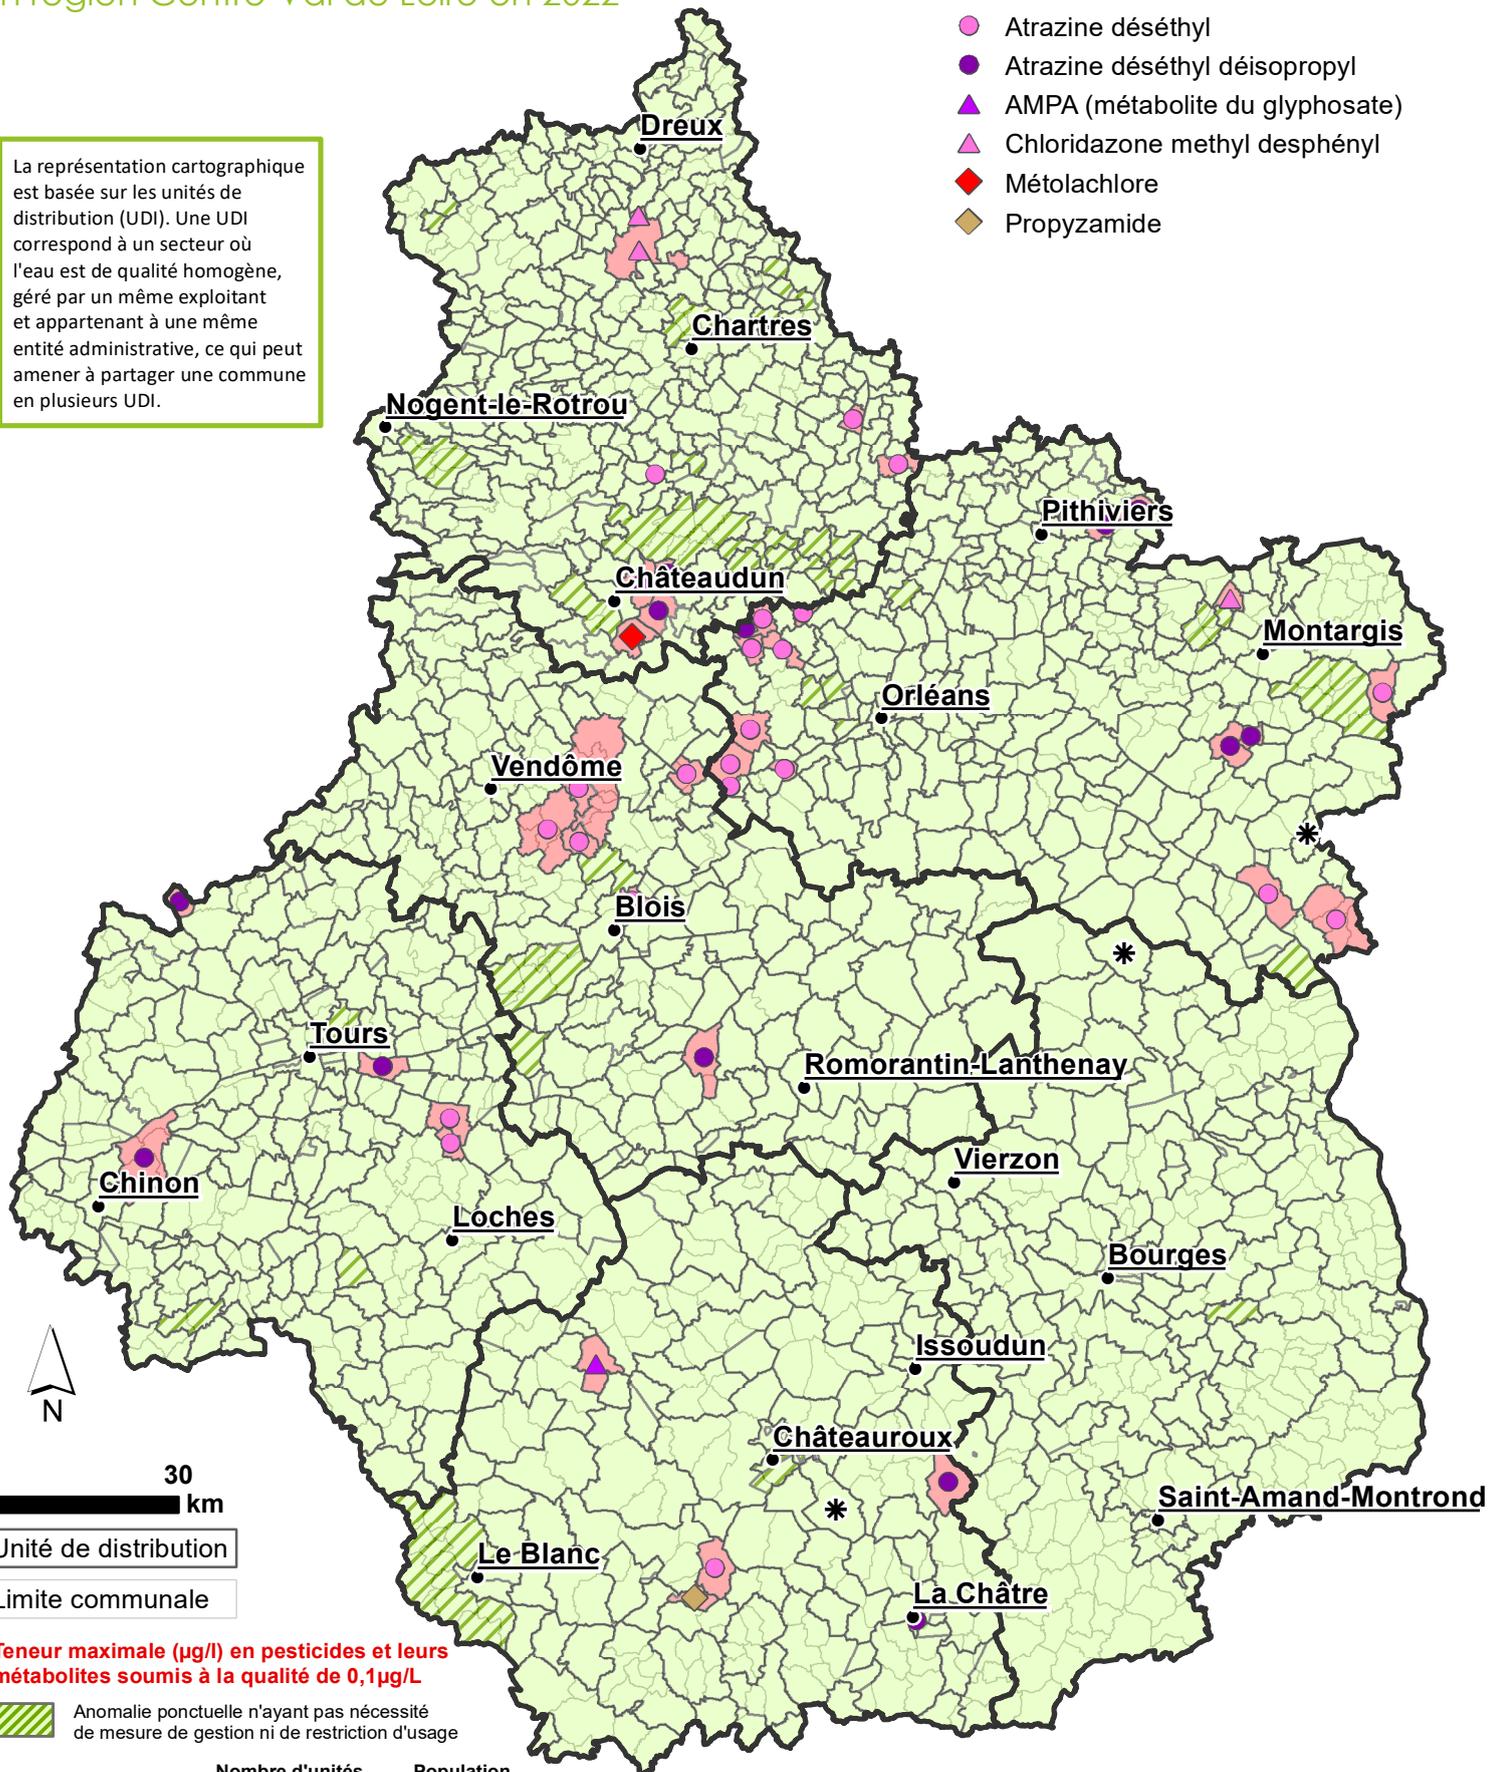

Teneur maximale (µg/l) en pesticides et leurs métabolites soumis à la qualité de 0,1µg/L

 Anomalie ponctuelle n'ayant pas nécessité de mesure de gestion ni de restriction d'usage

	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
Conformité (teneur < à 0,1 µg/l)	948	2 371 519
Non-conformité ponctuelle	42	134 802
Non-conformités récurrentes	43	62 871

* Dépassement de la valeur indicative (0,9 µg/L) applicable aux métabolites non pertinents