



Les teneurs moyennes en fluor dans les eaux distribuées dans le Loiret en 2022

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

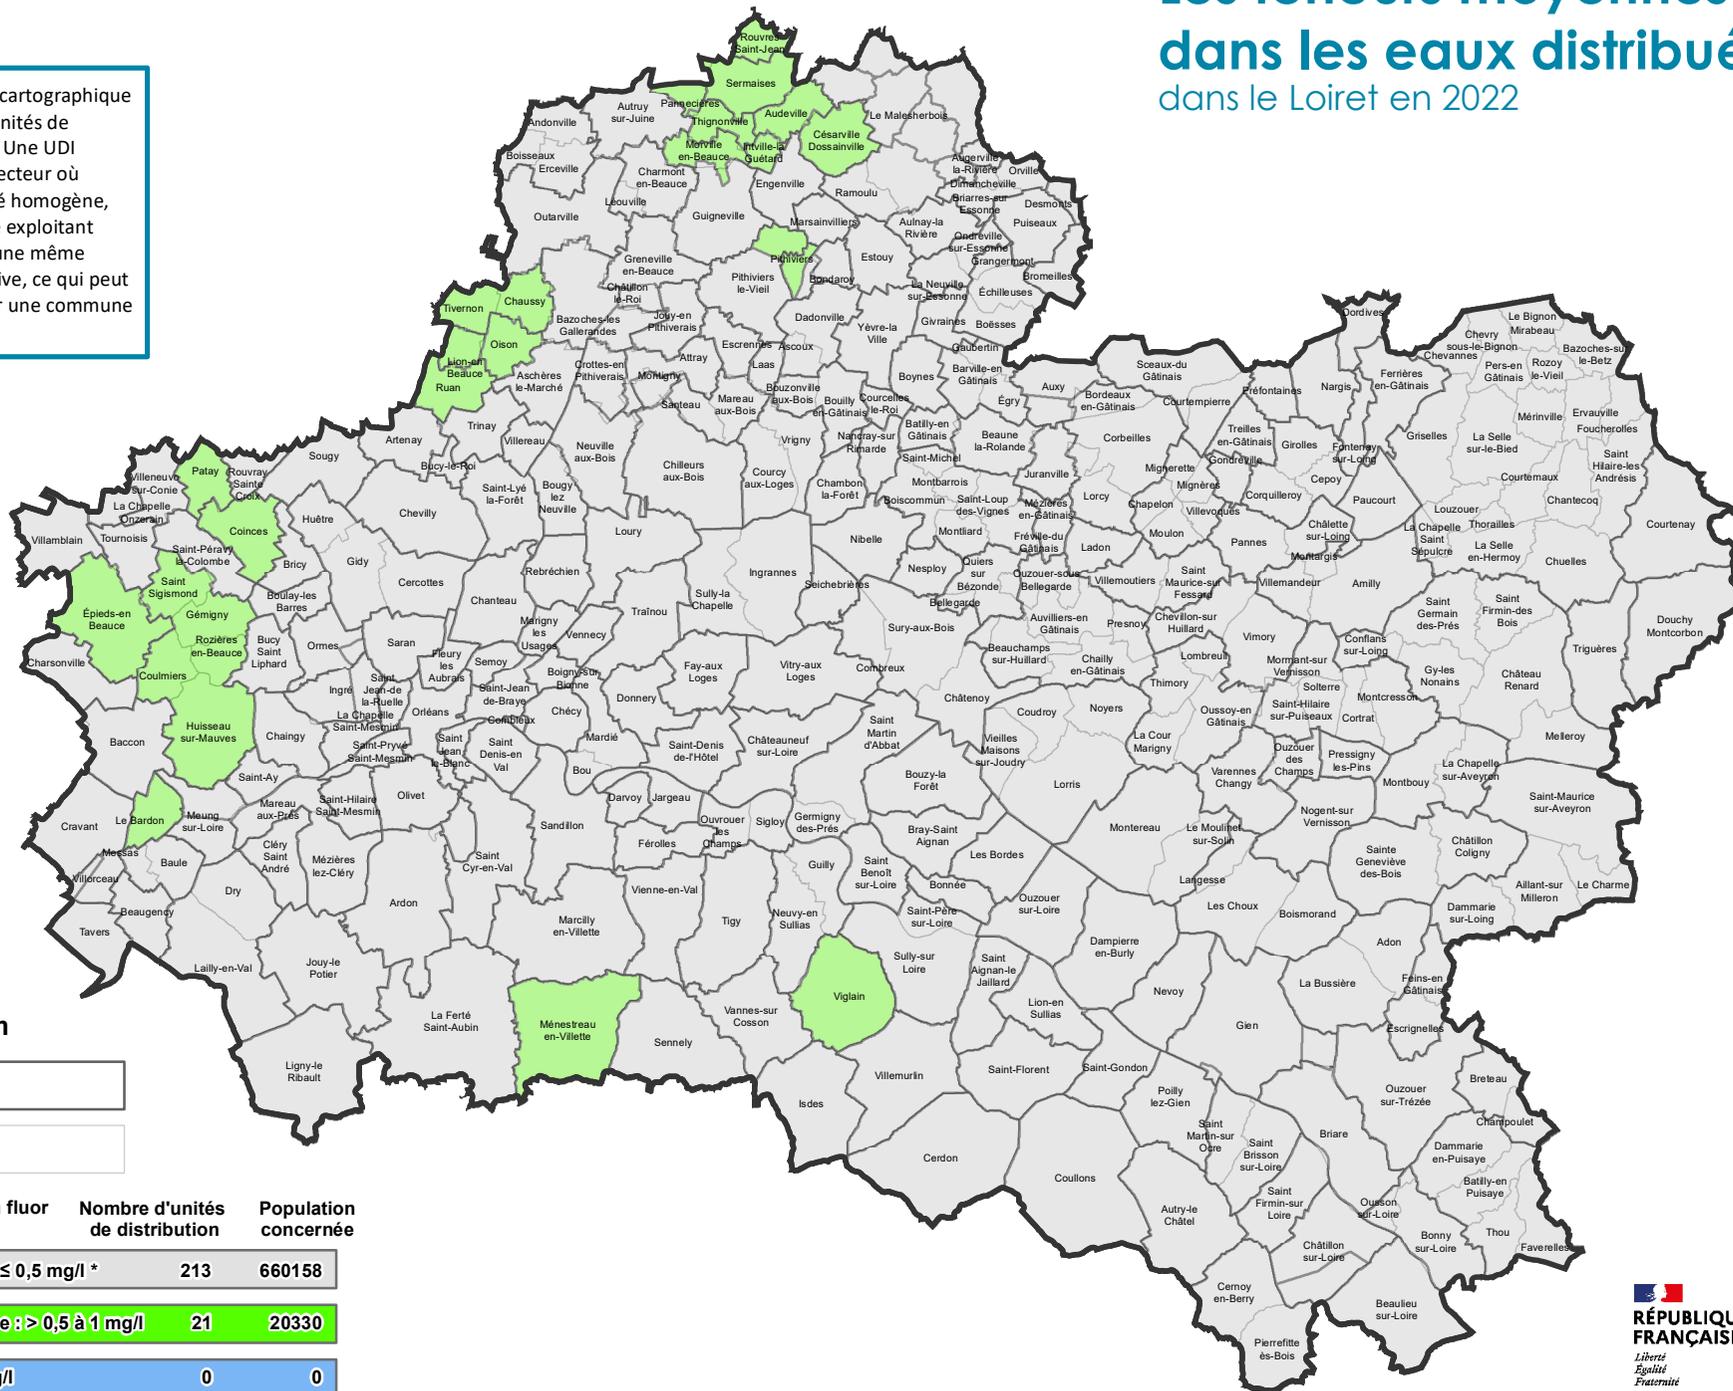

Unité de distribution

Limite communale

| Teneur moyenne en fluor de l'eau | Nombre d'unités de distribution | Population concernée |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Faiblement fluorée : ≤ 0,5 mg/l * | 213 | 660158 |
| Moyennement fluorée : > 0,5 à 1 mg/l | 21 | 20330 |
| Fluorée : >1 à 1,5 mg/l | 0 | 0 |
| Très fluorée : >1,5 mg/l | 0 | 0 |

* un apport complémentaire en fluor peut être recommandé pour la prévention de la carie dentaire après avis médical