


Les teneurs moyennes en fluor dans les eaux distribuées

en région Centre-Val de Loire en 2022

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

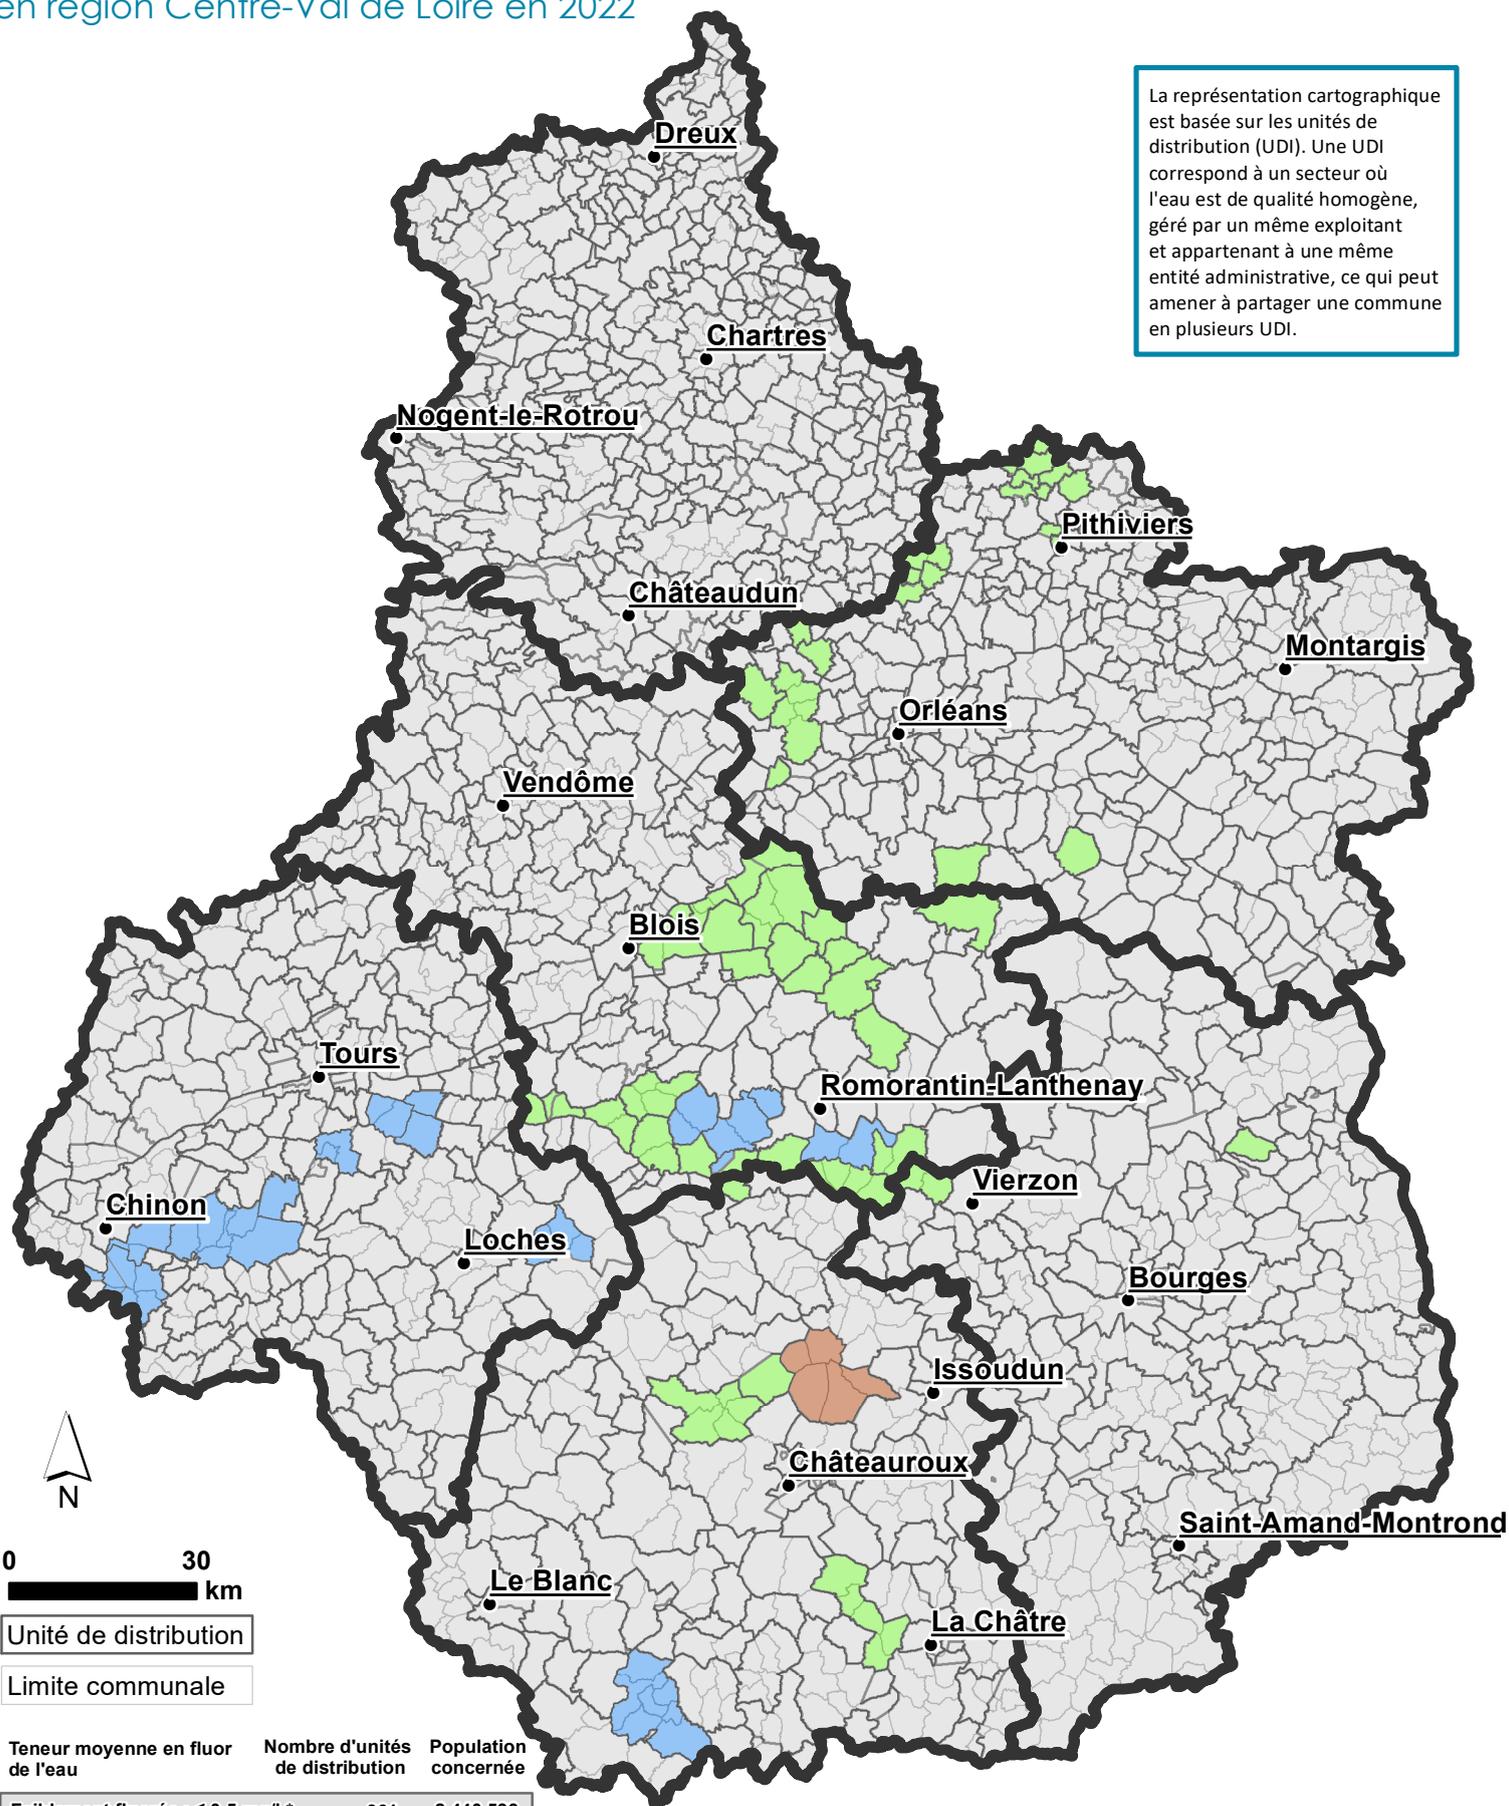

Teneur moyenne en fluor de l'eau	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
Faiblement fluorée : ≤ 0,5 mg/l *	961	2 440 599
Moyennement fluorée : > 0,5 à 1 mg/l	54	81 941
Fluorée : >1 à 1,5 mg/l	17	45 052
Très fluorée : >1,5 mg/l	1	1 600

* un apport complémentaire en fluor peut être recommandé pour la prévention de la carie dentaire après avis médical