


La qualité bactériologique dans les eaux distribuées

en Eure-et-Loir en 2023

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

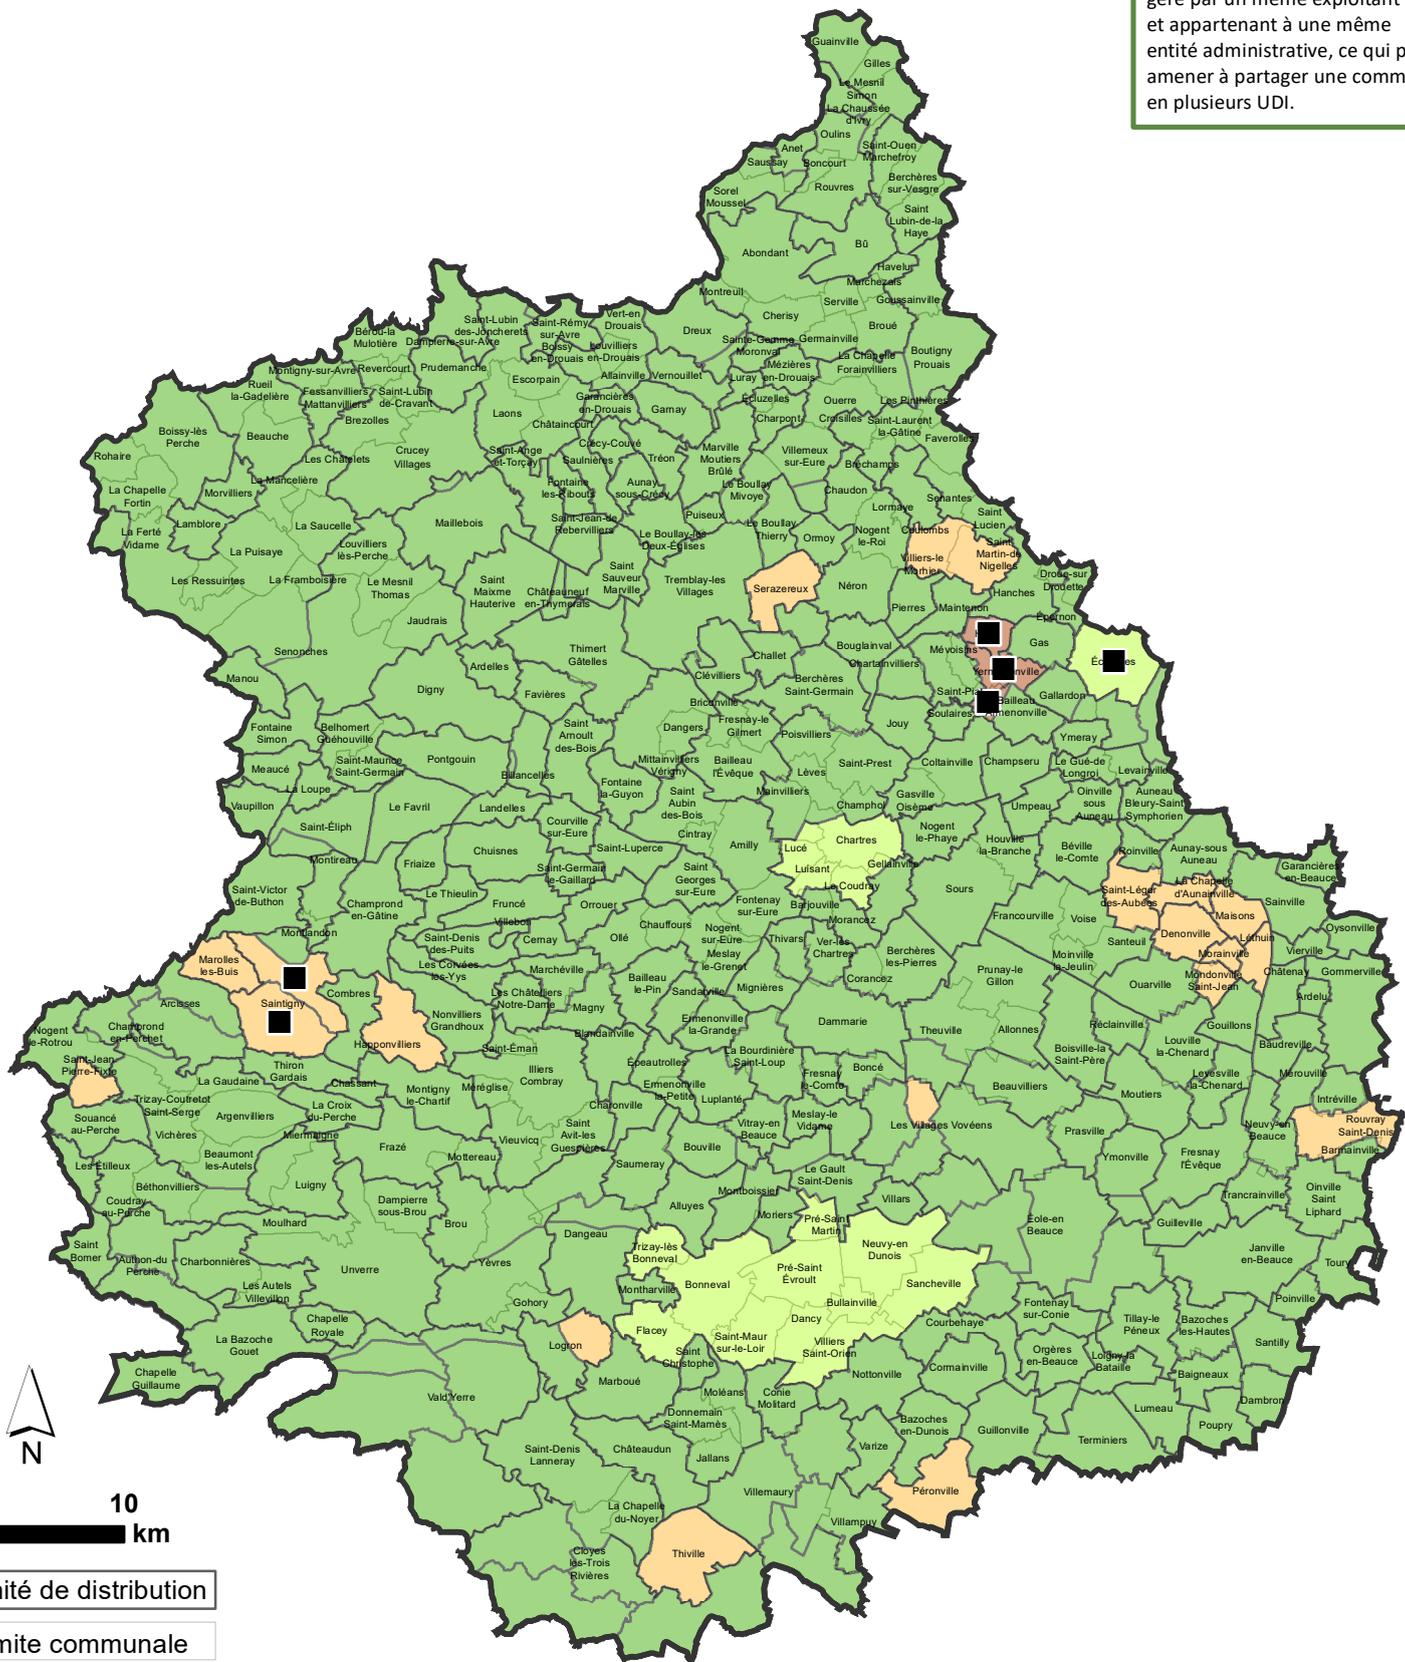

Unité de distribution

Limite communale

% de conformité bactériologique	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
100%	264	343305
De 95% à 100%	3	77702
De 80% à 95%	19	8432
<80%	3	1735

■ UDI ayant fait l'objet d'une restriction de consommation de l'eau en 2023, pendant quelques jours, pour cause de pollution microbologique de l'eau