


Les teneurs maximales en pesticides dans les eaux distribuées

dans le Cher en 2023

Pesticide (ou métabolite) majoritaire à l'origine de la non-conformité

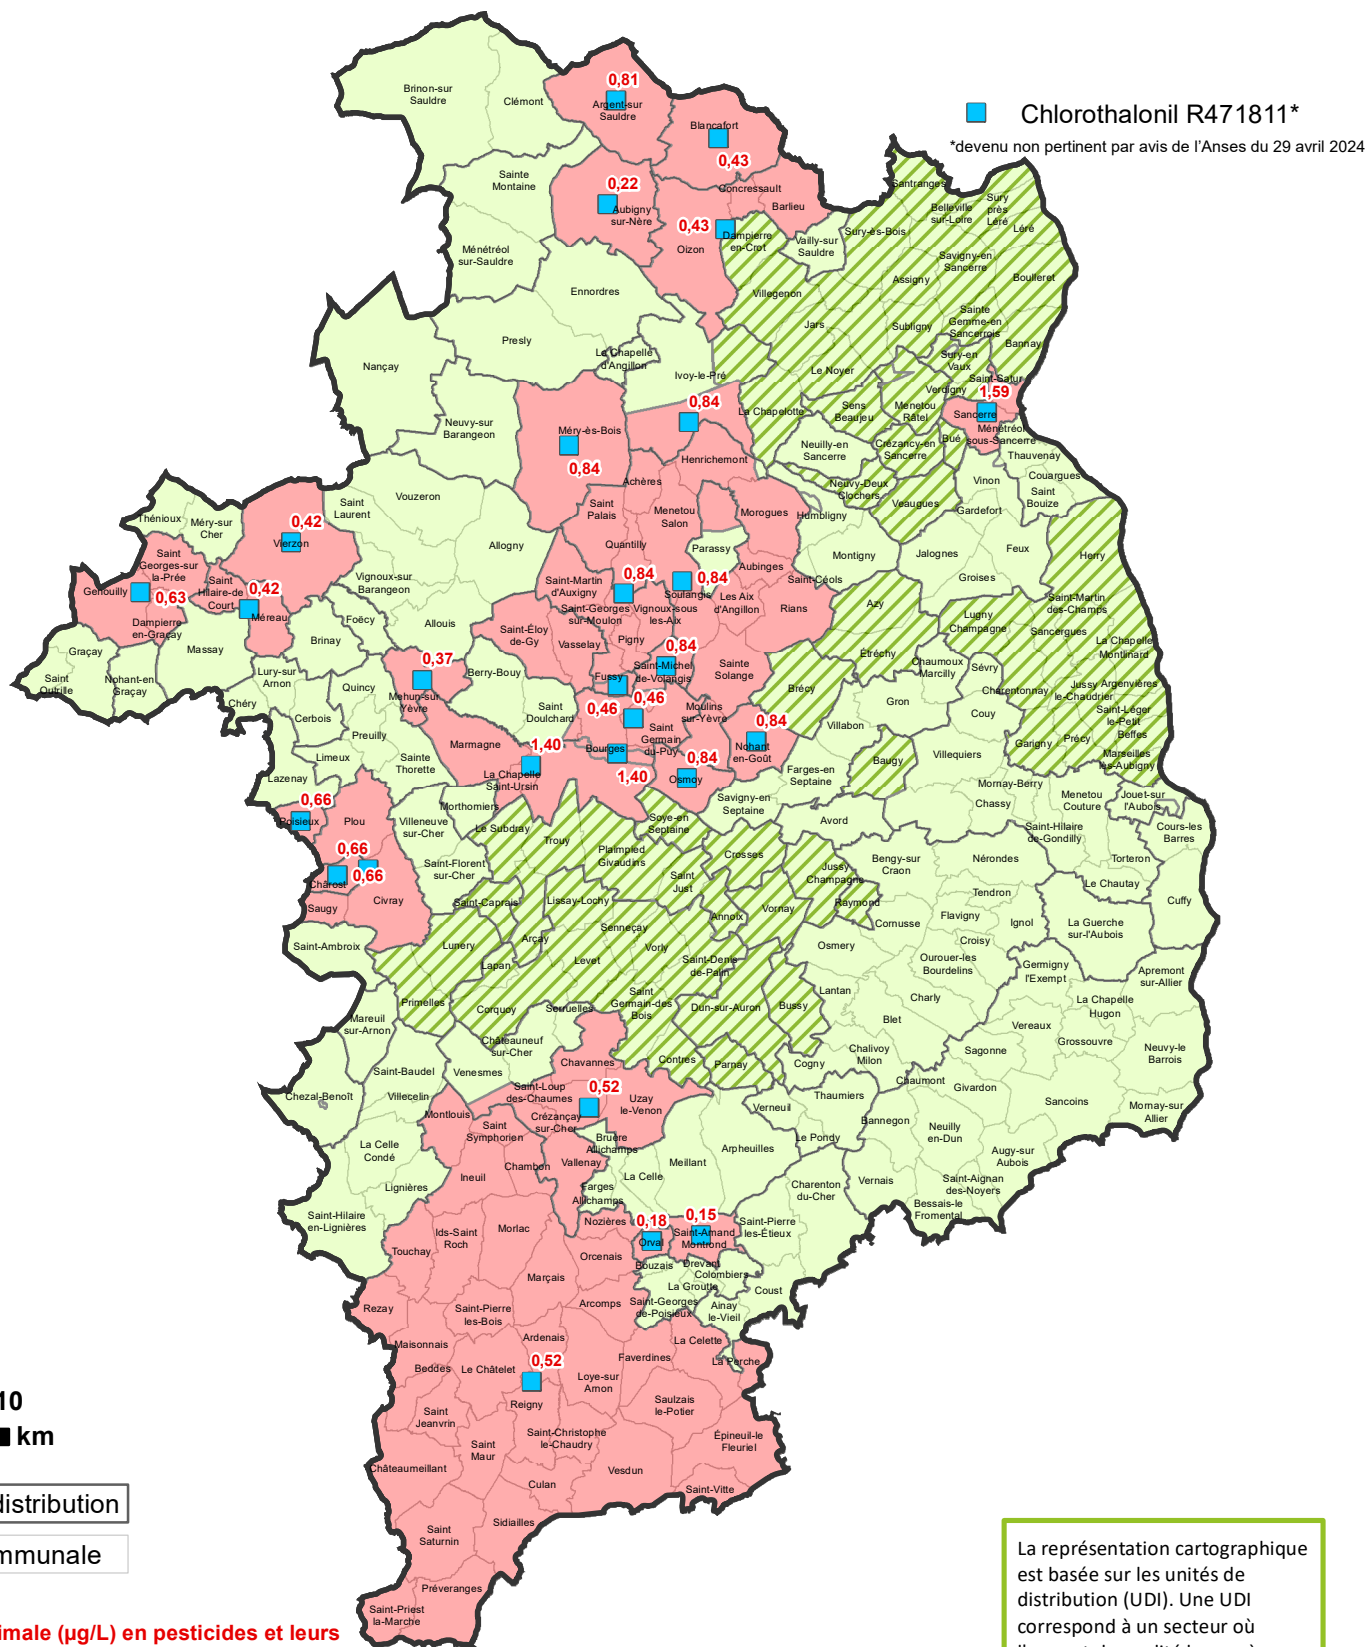

	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
Conformité (teneur < à 0,1 µg/L)	48	82540
Non conformité ponctuelle	24	42677
Non-conformité récurrente	27	175716

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDIs.