


Les teneurs maximales en pesticides dans les eaux distribuées en Eure-et-Loir en 2023

Pesticide (ou métabolite) majoritaire à l'origine de la non-conformité

- Atrazine déséthyl
- Chloridazone desphényl
- Chlorothalonil R417888
- Chlorothalonil R471811*

*devenu non pertinent par avis de l'Anses du 29 avril 2024

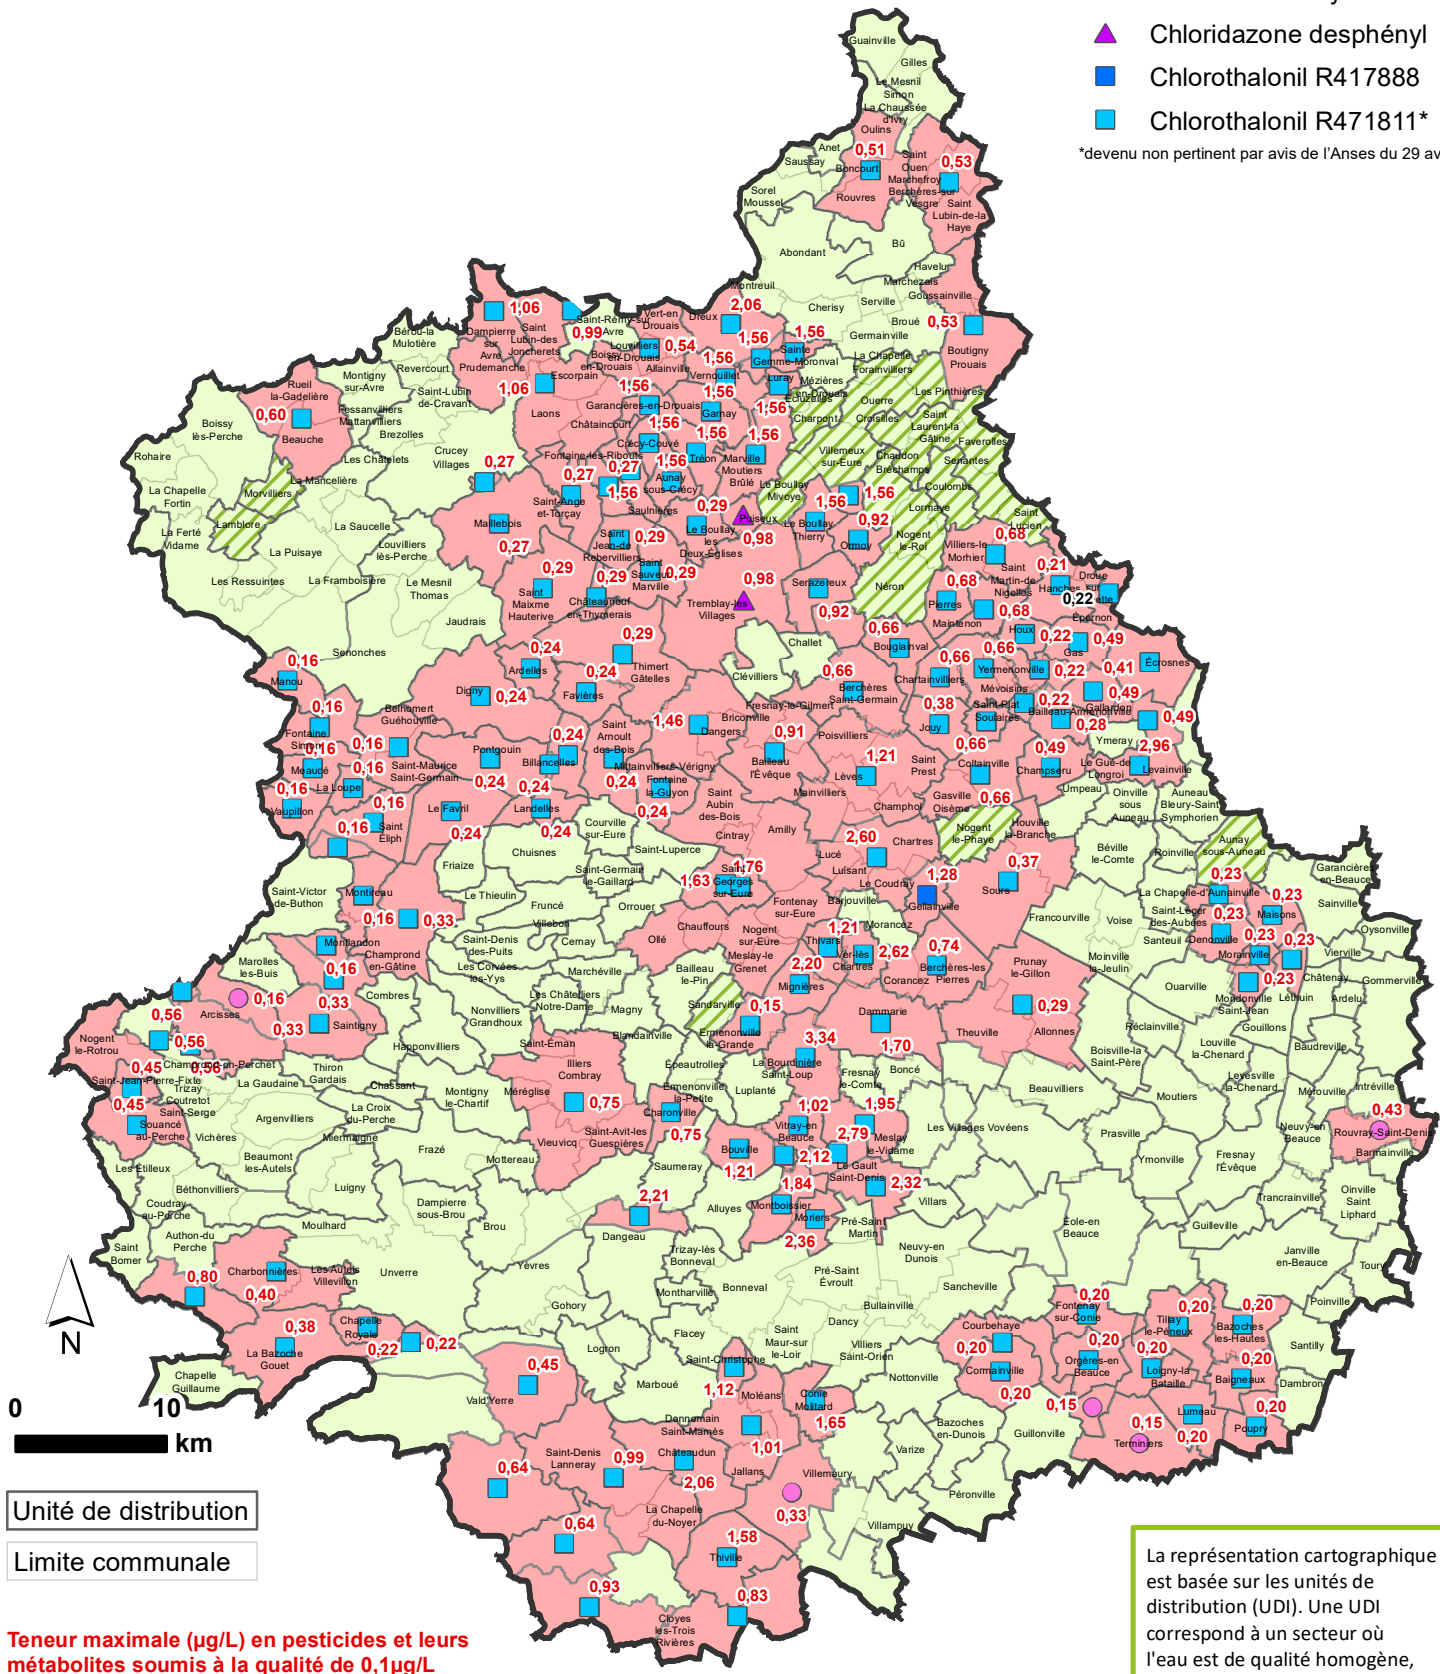

Unité de distribution

Limite communale

Teneur maximale (µg/L) en pesticides et leurs métabolites soumis à la qualité de 0,1µg/L

	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
Conformité (teneur < à 0,1 µg/L)	129	111798
Non conformité ponctuelle	10	19527
Non-conformité récurrente	150	299849

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.