


Les teneurs moyennes en nitrates dans les eaux distribuées en Indre-et-Loire en 2023

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

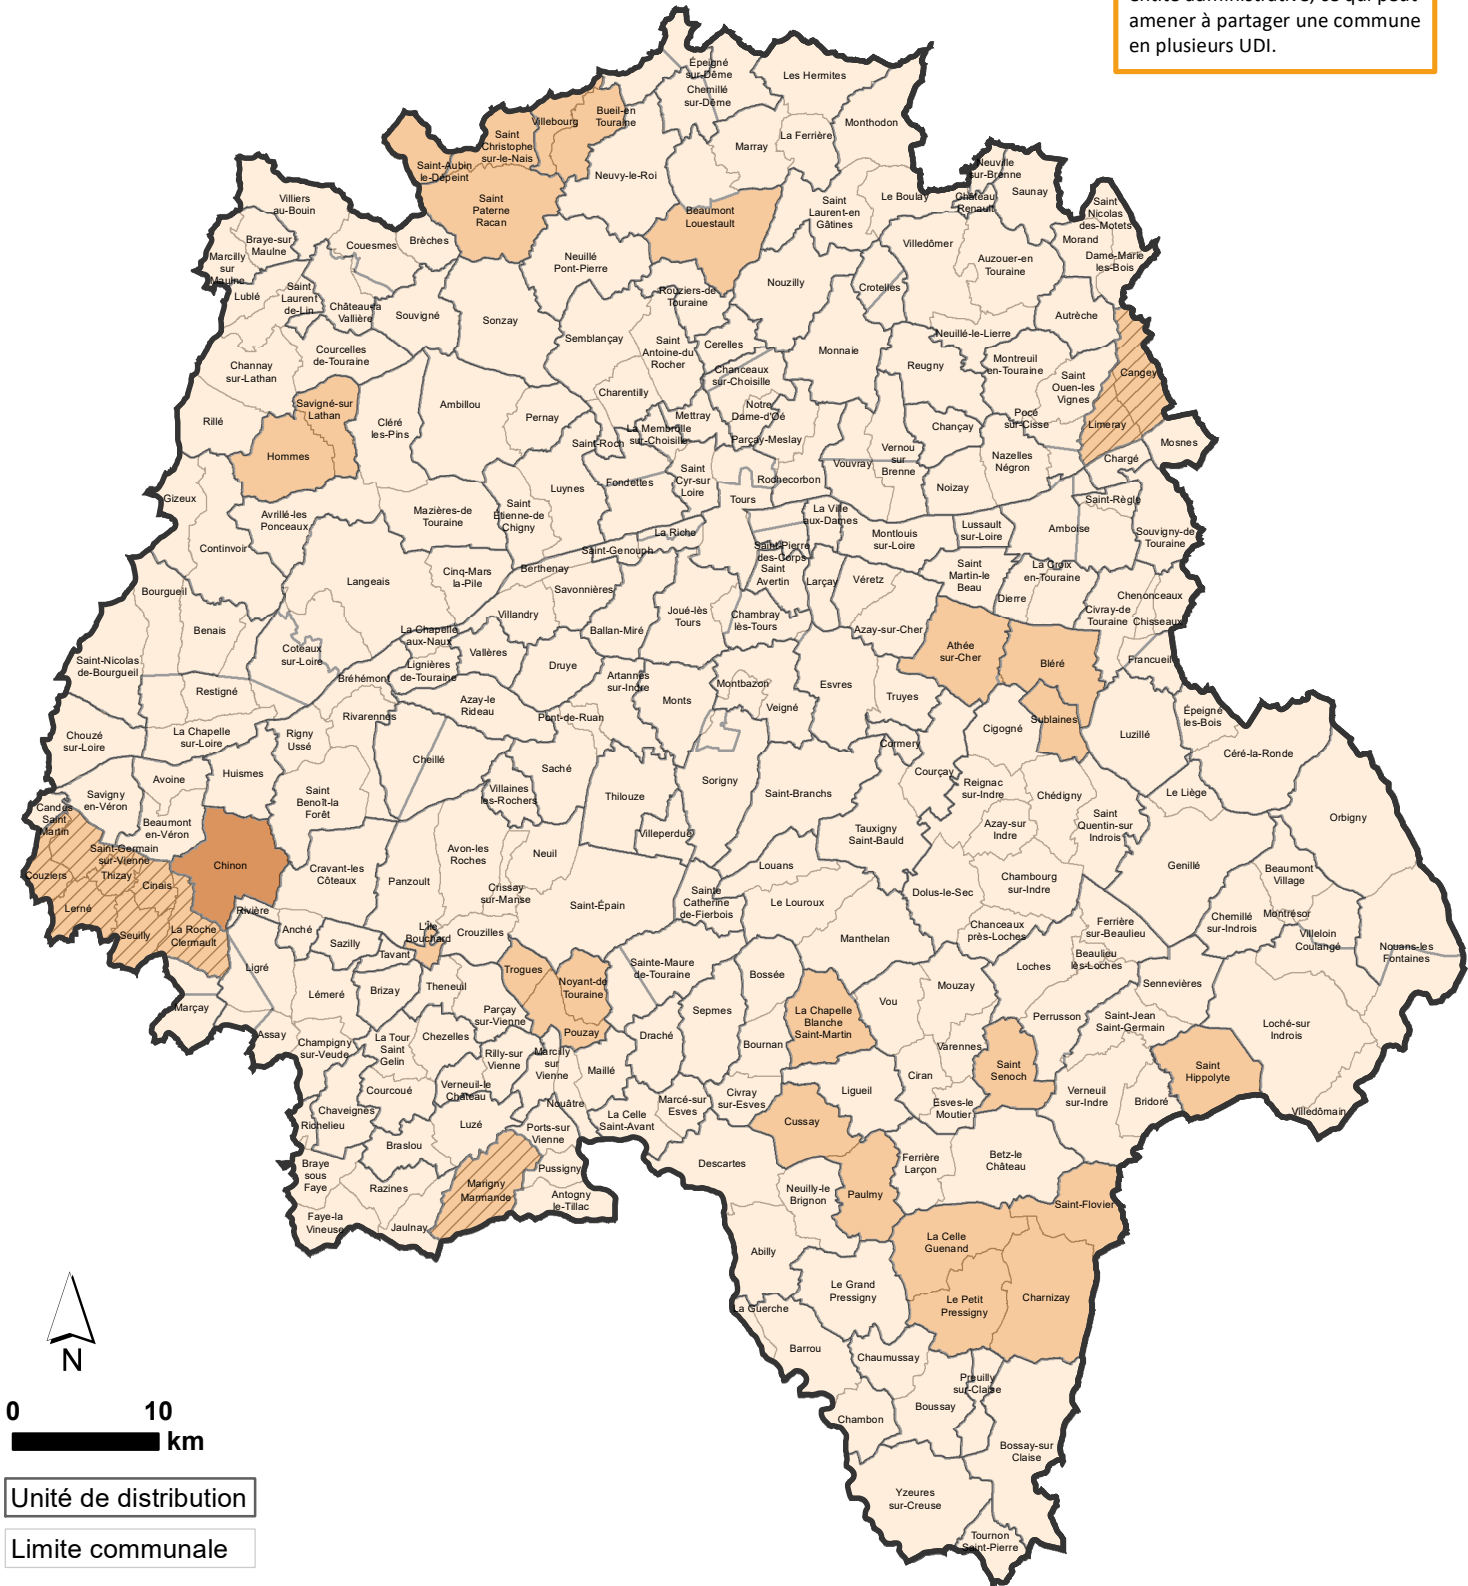

Teneur moyenne en nitrates (mg/L)		
Teneur moyenne en nitrates	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
≤ 25 mg/L	139	580766
De 25 à 40 mg/L inclus	18	29008
De 40 à 50 mg/L inclus	1	8063
Non-conformité récurrente (> 50 mg/L)	0	0

 UDI avec teneurs moyennes en nitrates conformes (≤ 50 mg/L) mais ayant présenté des dépassements ponctuels de cette limite de qualité