


Les teneurs moyennes en nitrates dans les eaux distribuées

en région Centre-Val de Loire en 2023

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

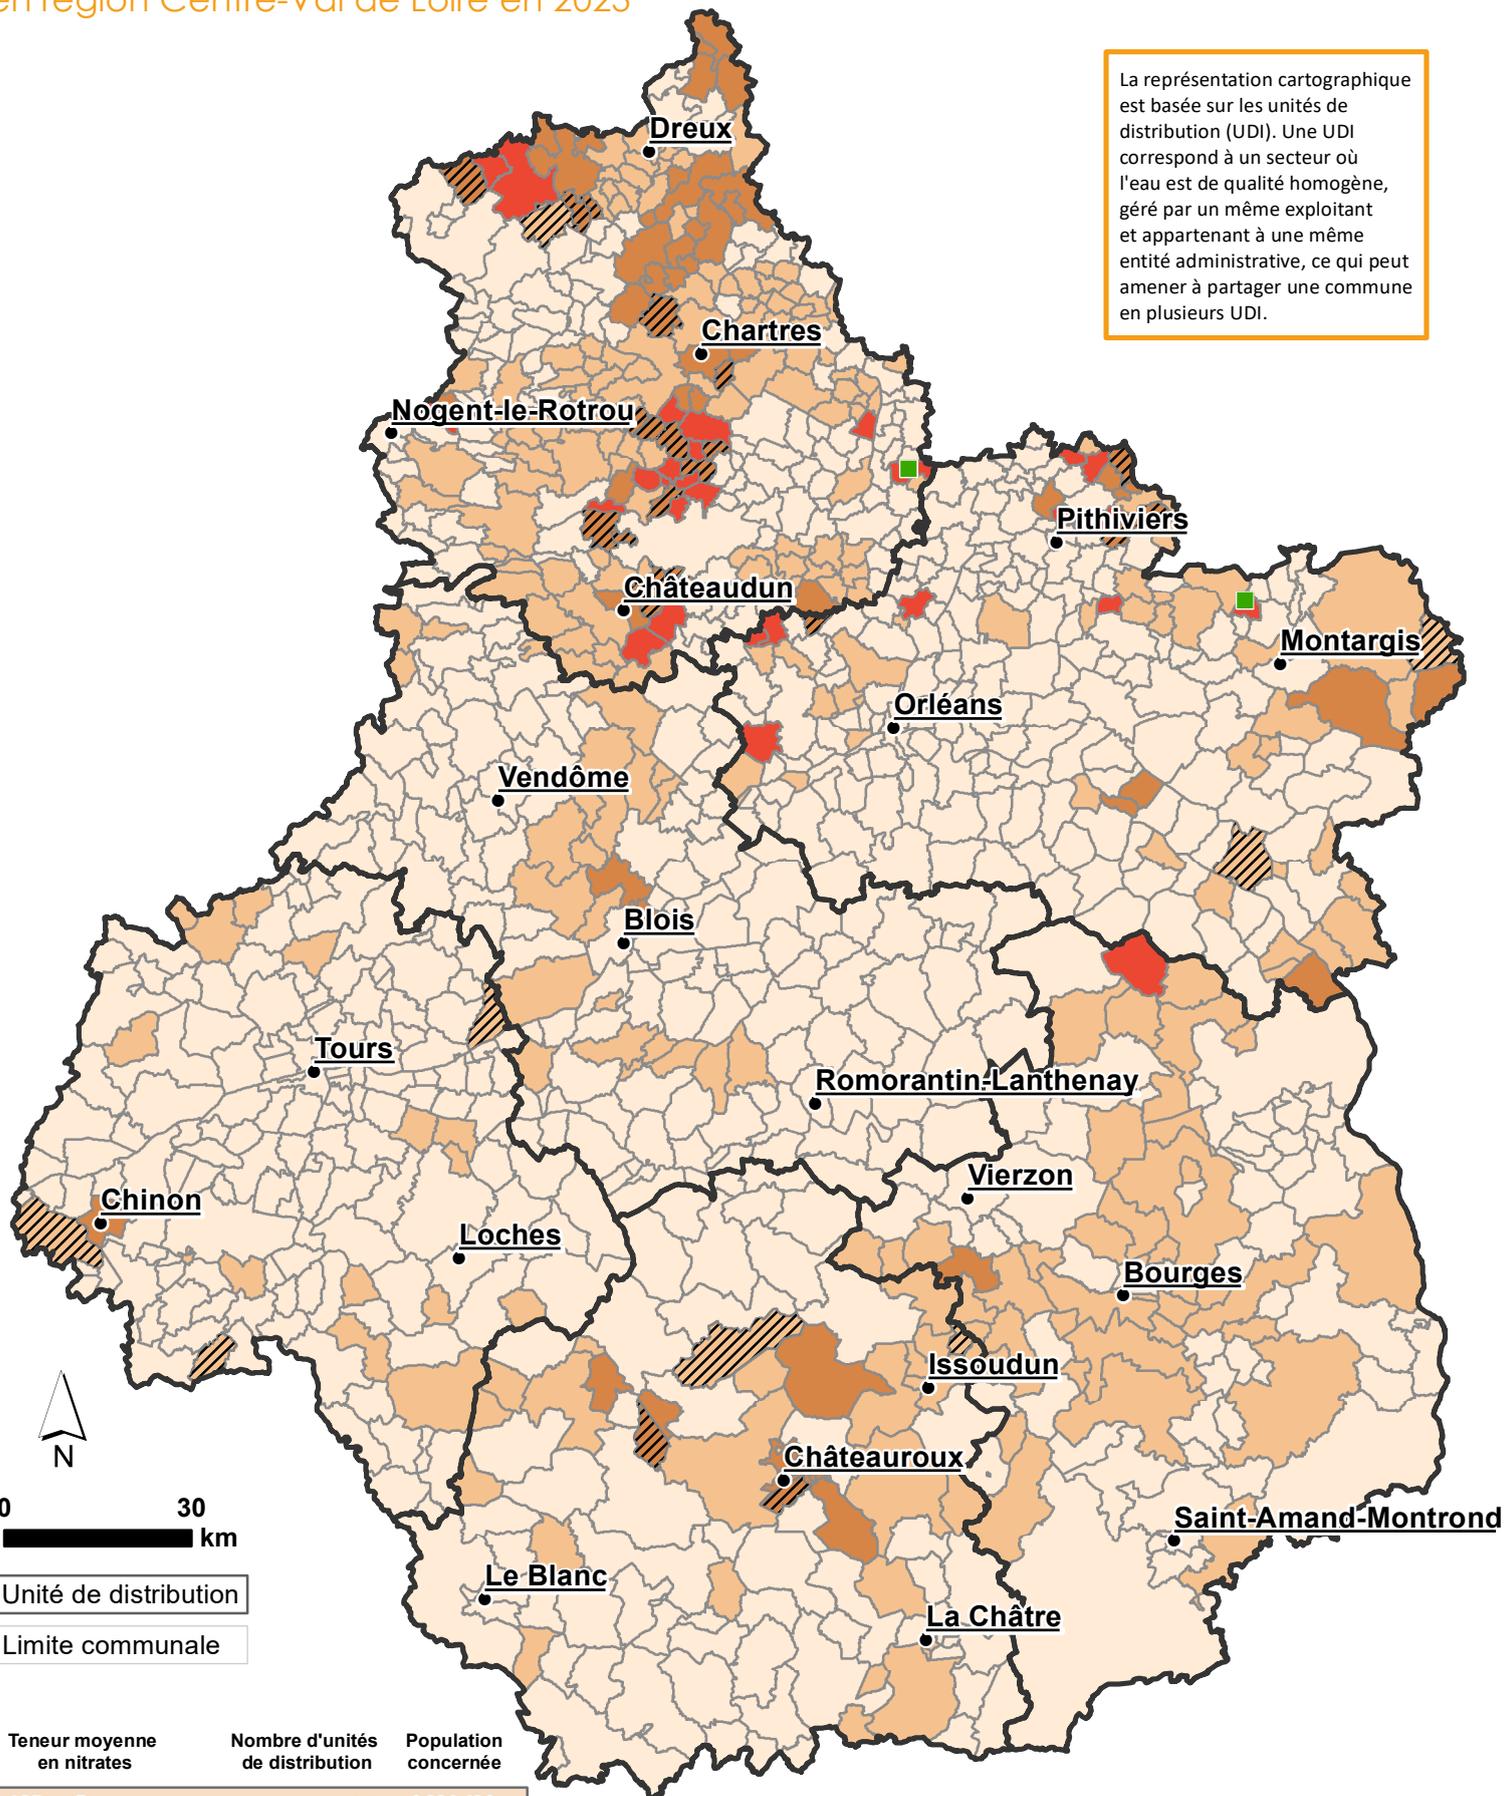

Unité de distribution
Limite communale

Teneur moyenne en nitrates	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
≤ 25 mg/L	673	1 831 431
De 25 à 40 mg/L inclus	256	502 013
De 40 à 50 mg/L inclus	72	231 064
Non-conformité récurrente (> 50 mg/L)	28	15 863

UDI avec teneurs moyennes en nitrates conformes (≤ 50 mg/L) mais ayant présenté des dépassements ponctuels de cette limite de qualité
 retour à la conformité observé courant 2023