



Les teneurs moyennes en nitrates dans les eaux distribuées

dans le Cher en 2023

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

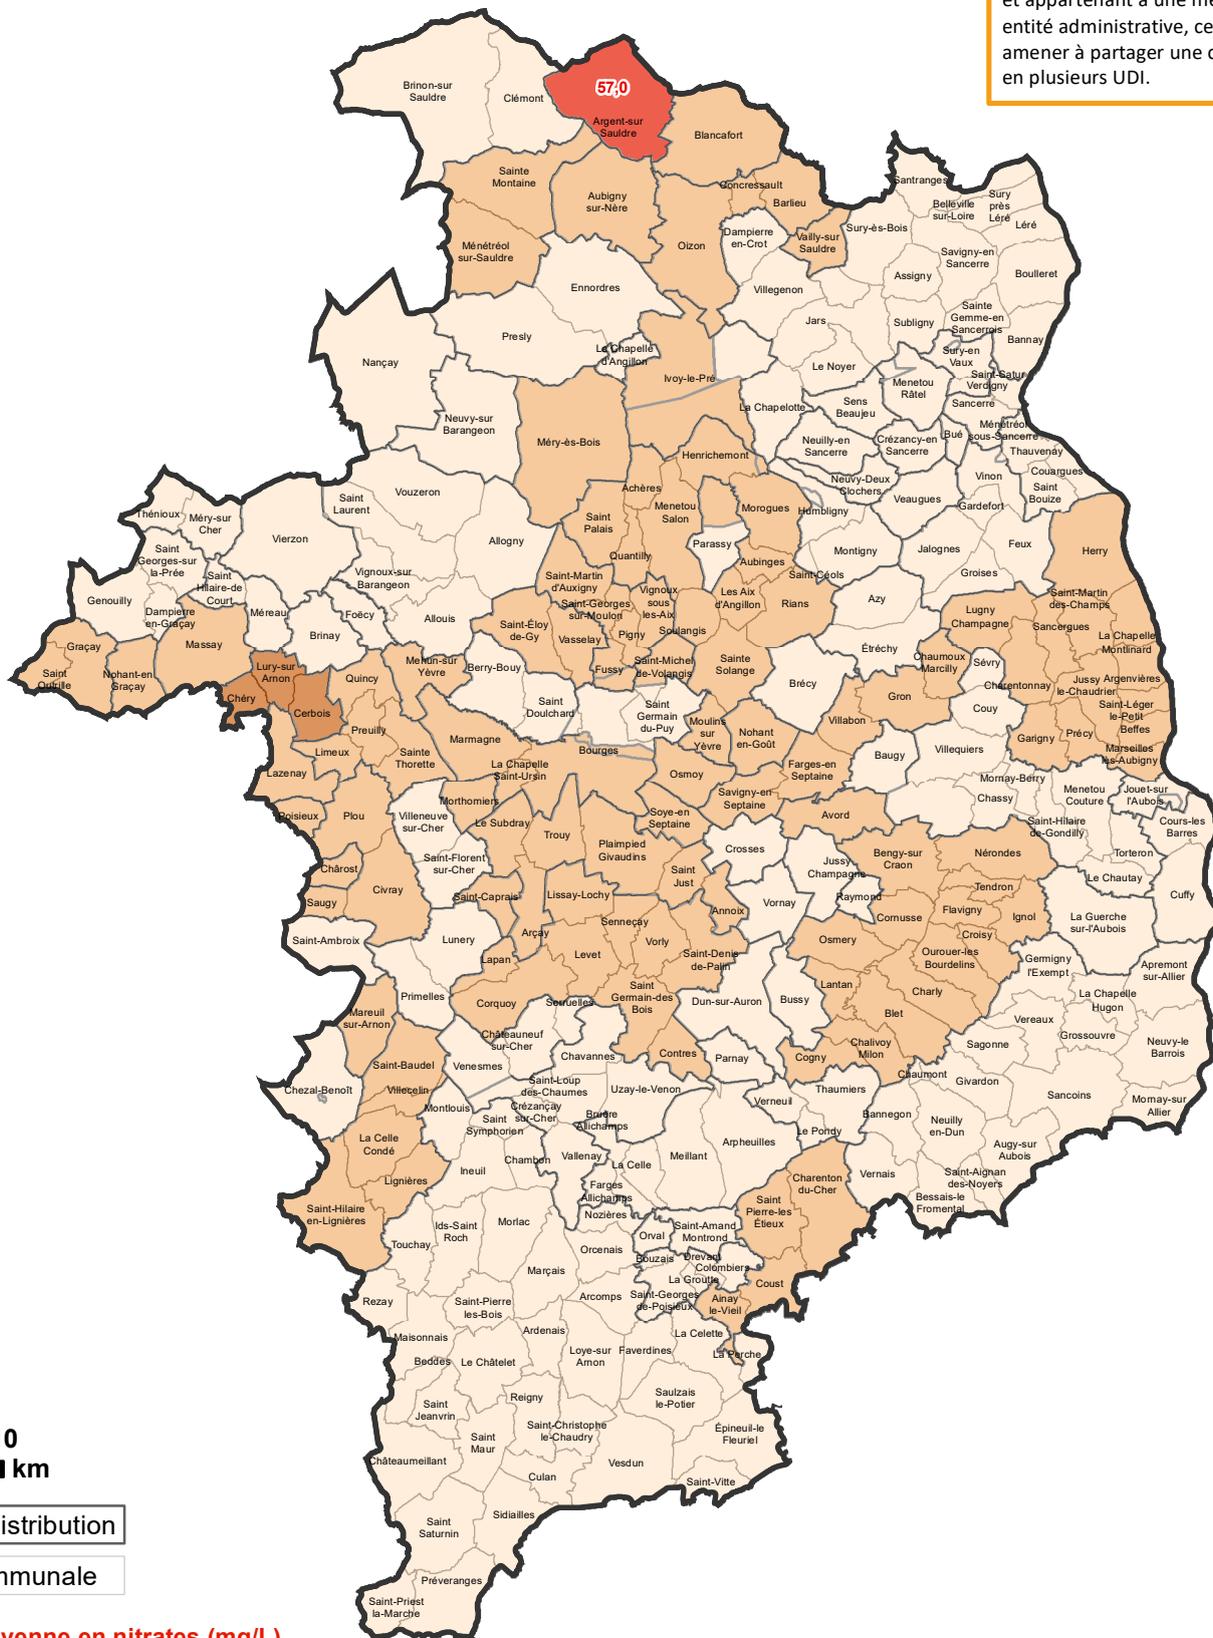

Unité de distribution
Limite communale

Teneur moyenne en nitrates (mg/L)

Teneur moyenne en nitrates	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
≤ 25 mg/L	60	1 698 79
De 25 à 40 mg/L inclus	37	1 276 98
De 40 à 50 mg/L inclus	1	1 286
Non-conformité récurrente (> 50 mg/L)	1	2 070

UDI avec teneurs moyennes en nitrates conformes (≤ 50 mg/L) mais ayant présenté des dépassements ponctuels de cette limite de qualité