


Les teneurs moyennes en nitrates dans les eaux distribuées

dans l'Indre en 2024

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

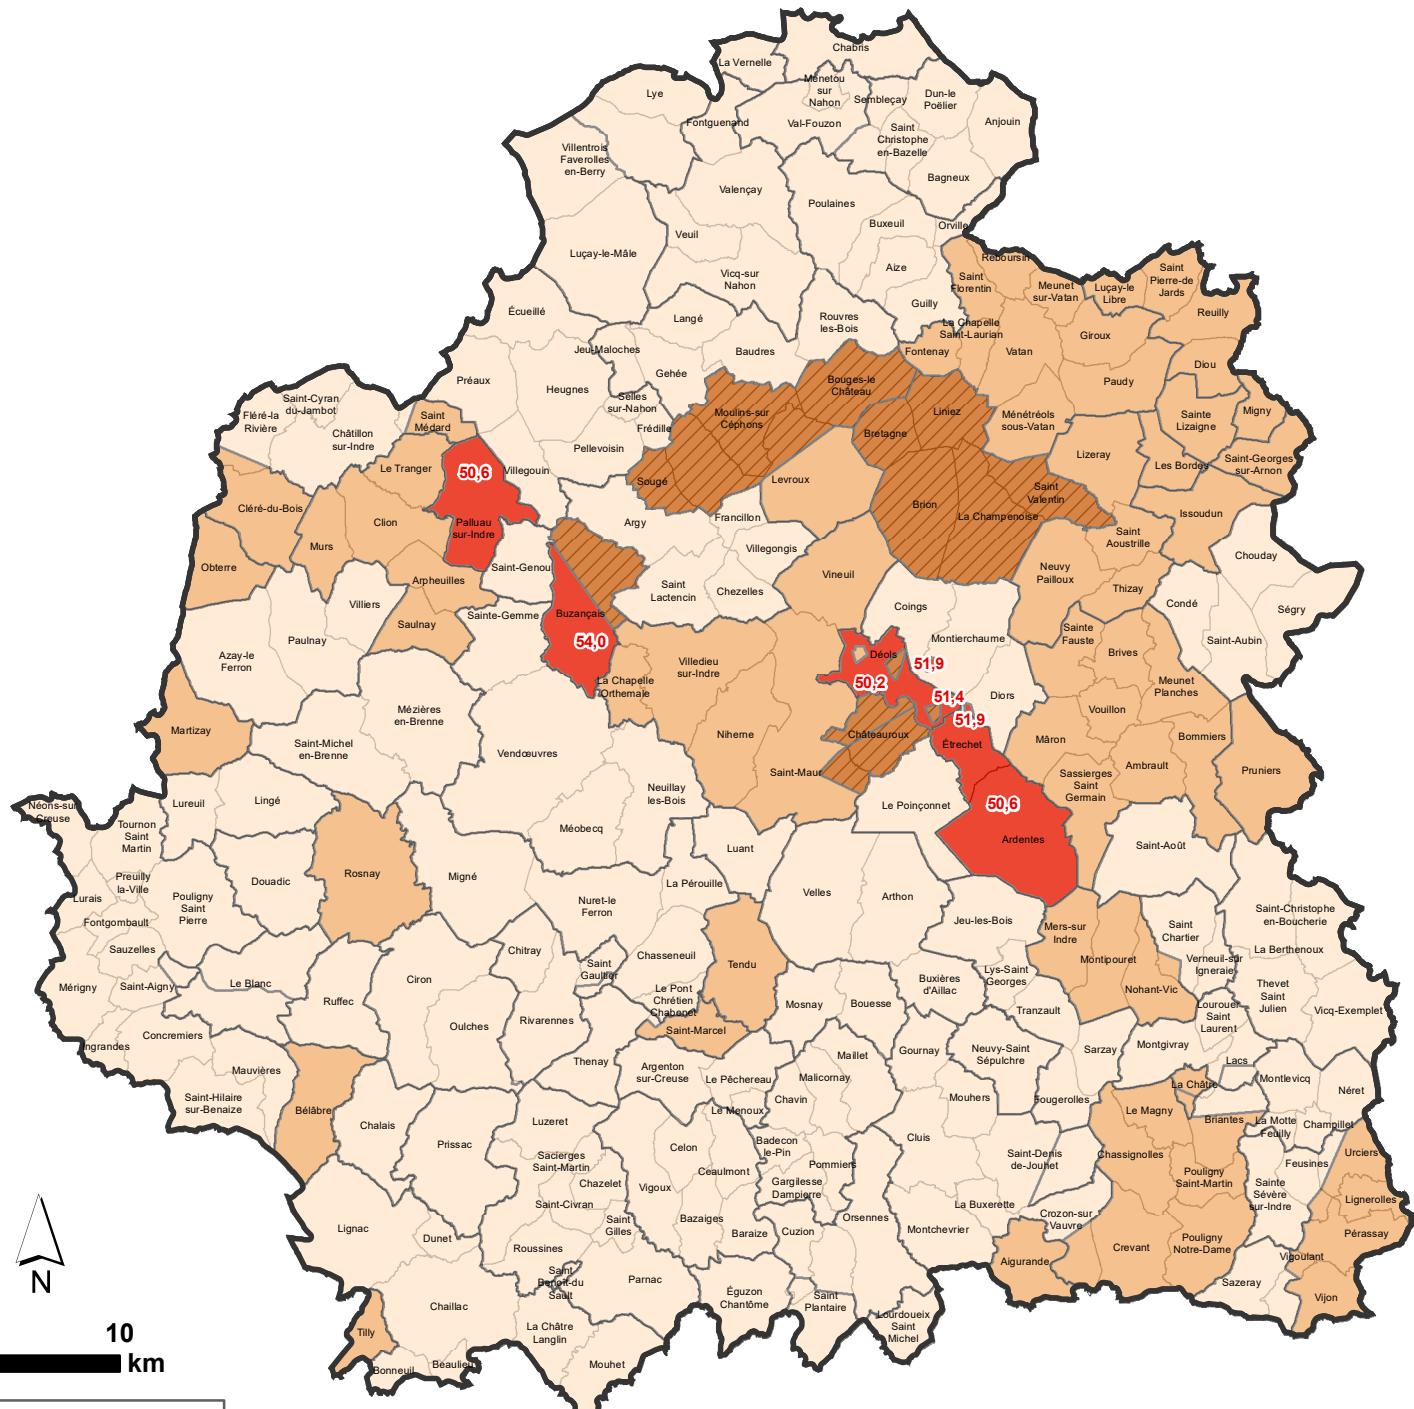

Teneur moyenne en nitrates (mg/L)

Teneur moyenne en nitrates	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
≤ 25 mg/L	57	94673
De 25 à 40 mg/L inclus	29	56243
De 40 à 50 mg/L inclus	7	51167
Non-conformité récurrente (> 50 mg/L)	7	12513

UDI avec teneurs moyennes en nitrates conformes (≤ 50 mg/L) mais ayant présenté des dépassements ponctuels de cette limite de qualité