


# Les teneurs maximales en pesticides dans les eaux distribuées

dans l'Indre en 2024

Pesticide (ou métabolite) majoritaire à l'origine de la non-conformité (hors les non-conformités associées au métabolite du Chlorothalonil R47181, devenu non pertinent par avis de l'Anses du 29 avril 2024)

- Atrazine déséthyl désisopropyl
- ▲ Chloridazone desphényle

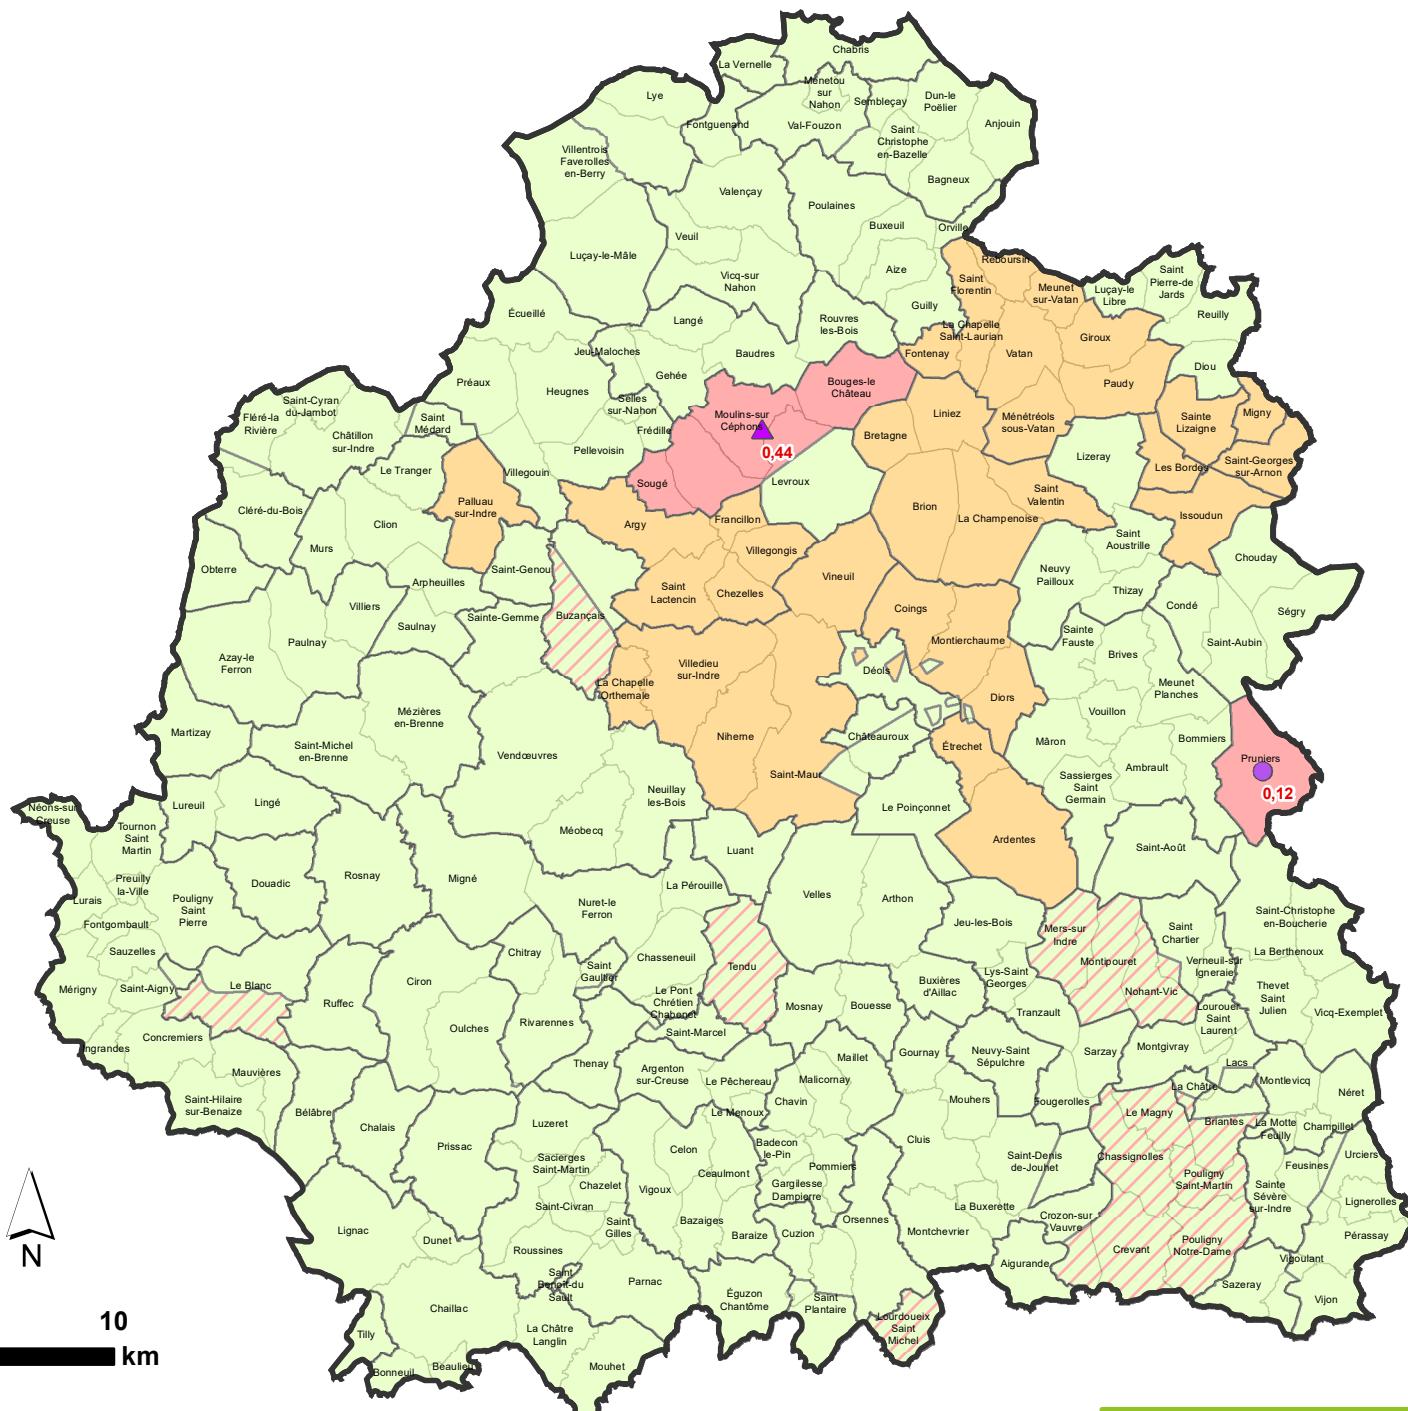

Unité de distribution

Limite communale

Nombre d'unités de distribution	Population concernée
Conformité (teneur < à 0,1 µg/L)	161607
Non conformité ponctuelle	11082
Vigilance (teneur > à 0,9 µg/L)*	39499
Non-conformité récurrente	2408

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, gérée par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

\* UDI dépassant la valeur de vigilance de 0,9 µg/L dans l'eau potable pour un métabolite classé non pertinent par l'Anses