


LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES

dans le Cher en 2018



La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

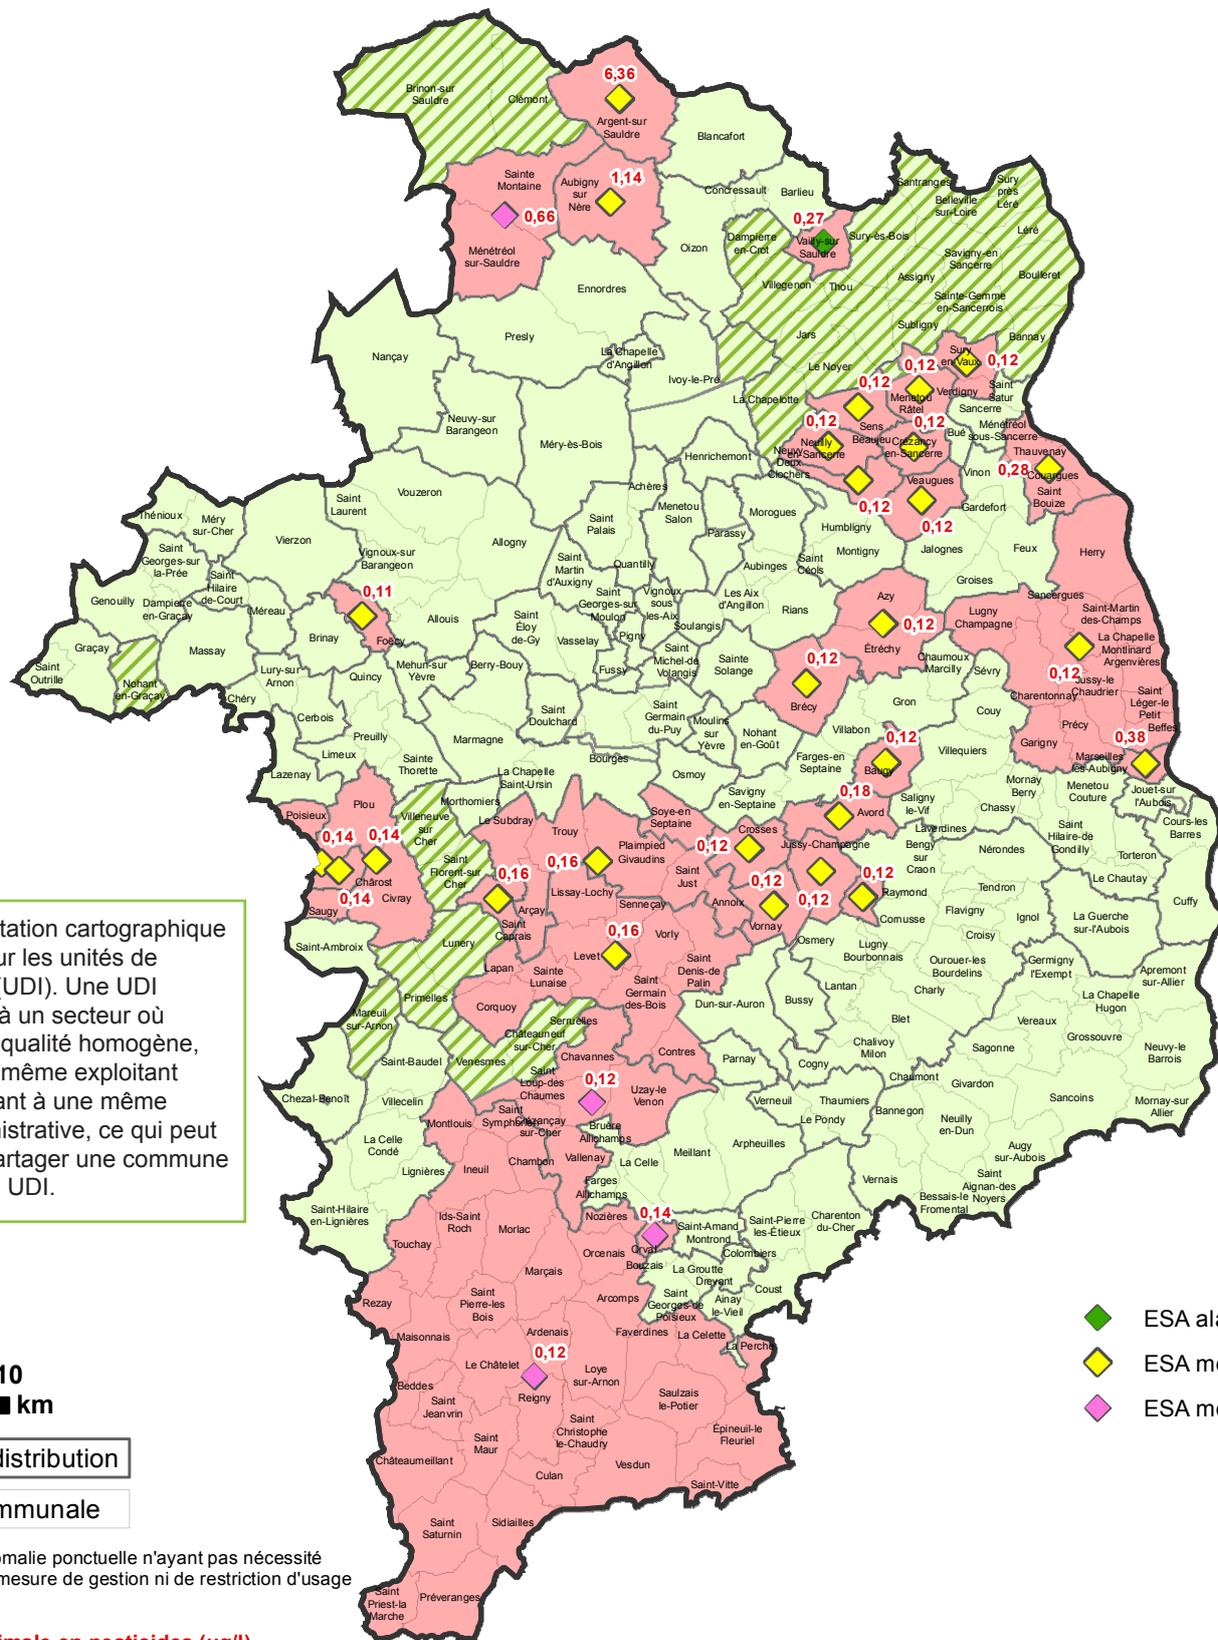

0 10 km

Unité de distribution

Limite communale

Anomalie ponctuelle n'ayant pas nécessité de mesure de gestion ni de restriction d'usage

- ESA aalachlore
- ESA métolachlore
- ESA métazachlore

Teneur maximale en pesticides (µg/l)

| | Nombre d'unités de distribution | Population concernée |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Conformité (teneur < à 0.1 µg/l) | 69 | 230571 |
| Non conformité ponctuelle | 9 | 23683 |
| Non conformité confirmée | 32 | 60421 |

