


# LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES

dans le Cher en 2019



La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

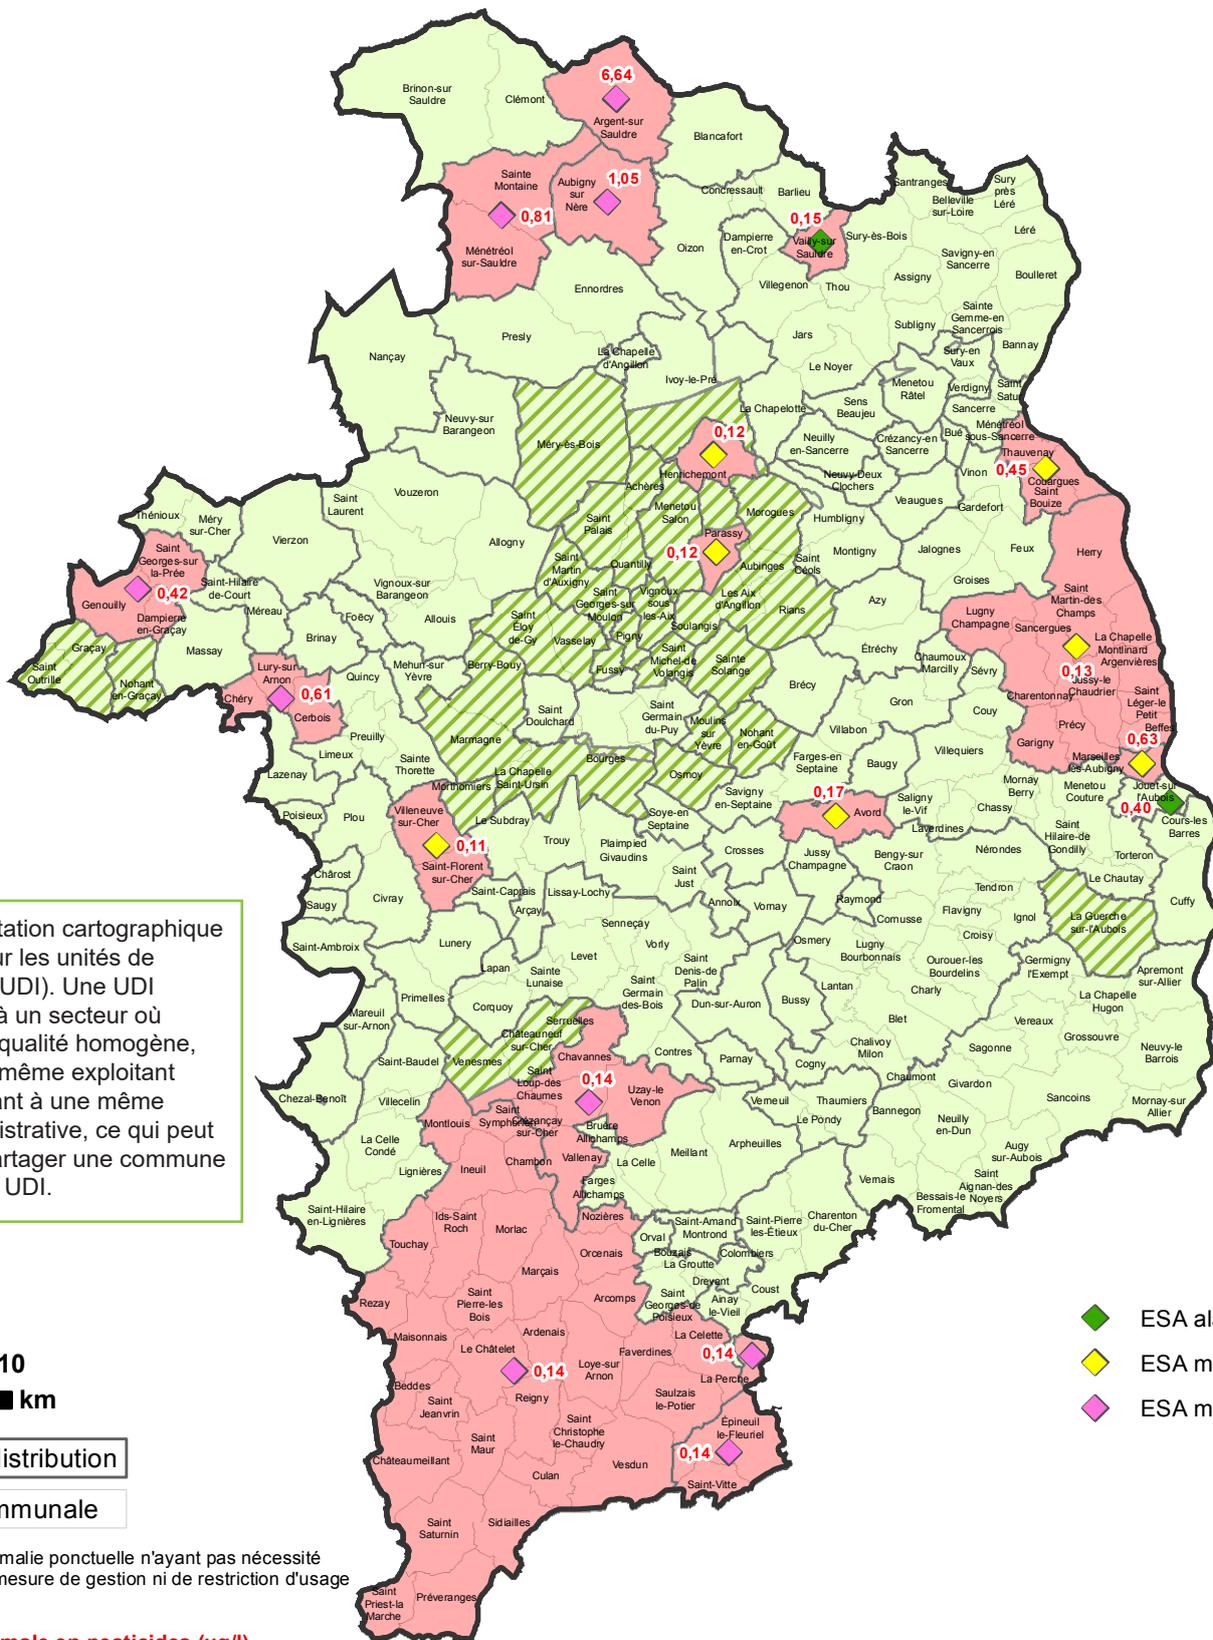

0 10 km

Unité de distribution

Limite communale

Anomalie ponctuelle n'ayant pas nécessité de mesure de gestion ni de restriction d'usage

Teneur maximale en pesticides (µg/l)

Nombre d'unités de distribution      Population concernée

Conformité (teneur < à 0.1 µg/l)      71      191181

Non conformité ponctuelle      24      77658

Non conformité confirmée      18      46570

- ESA alachlore
- ESA métolachlore
- ESA métazachlore