


LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES

en Indre-et-Loire en 2019

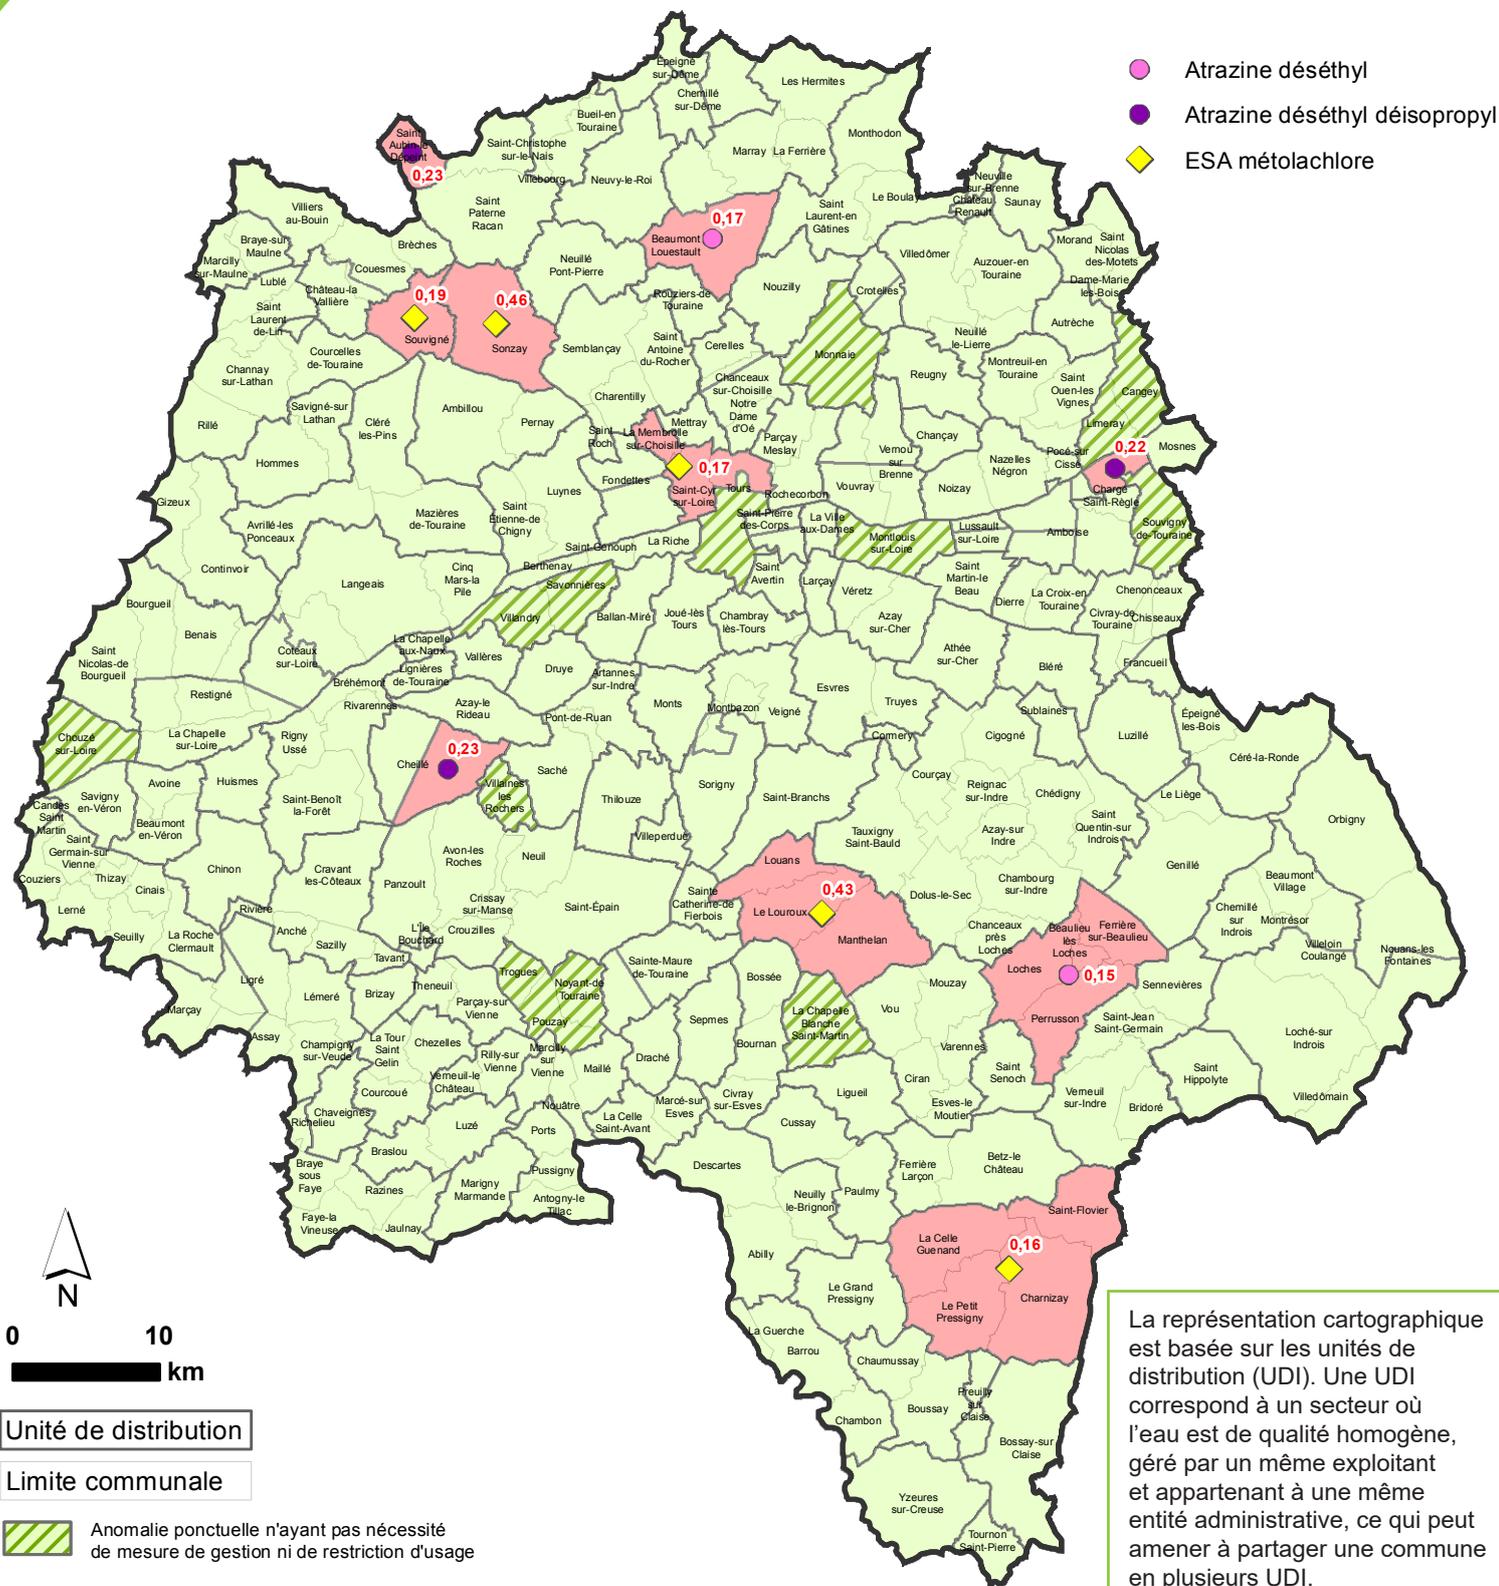

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
Conformité (teneur < à 0.1 µg/l)	135	399752
Non conformité ponctuelle	10	139735
Non conformité confirmée	10	67024