


LA QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DISTRIBUÉES

dans le Loiret en 2020

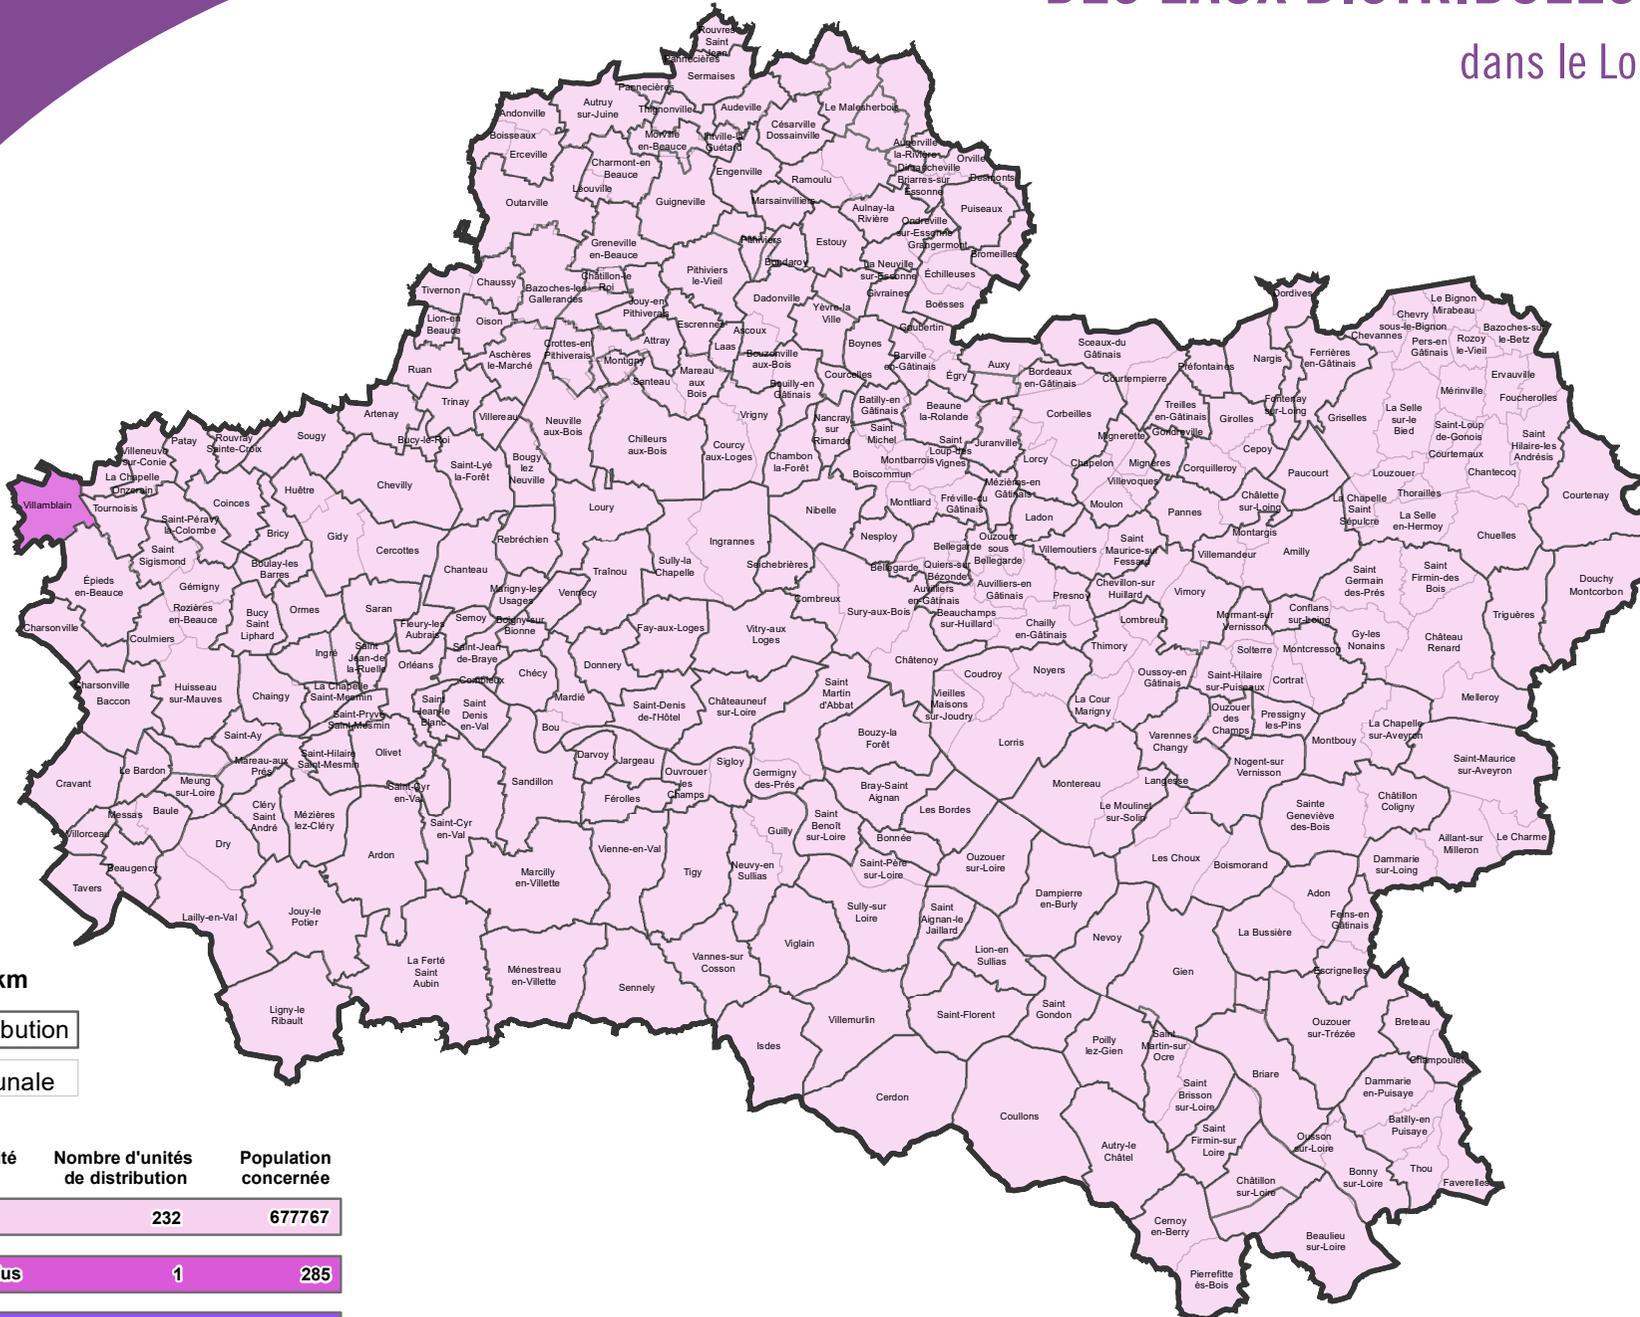

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

% de non-conformité bactériologique	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
≤ 5%	232	677767
De 5% à 30% inclus	1	285
> 30%	0	0