LES TENEURS MOYENNES EN NITRATES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES

dans le Loiret en 2020

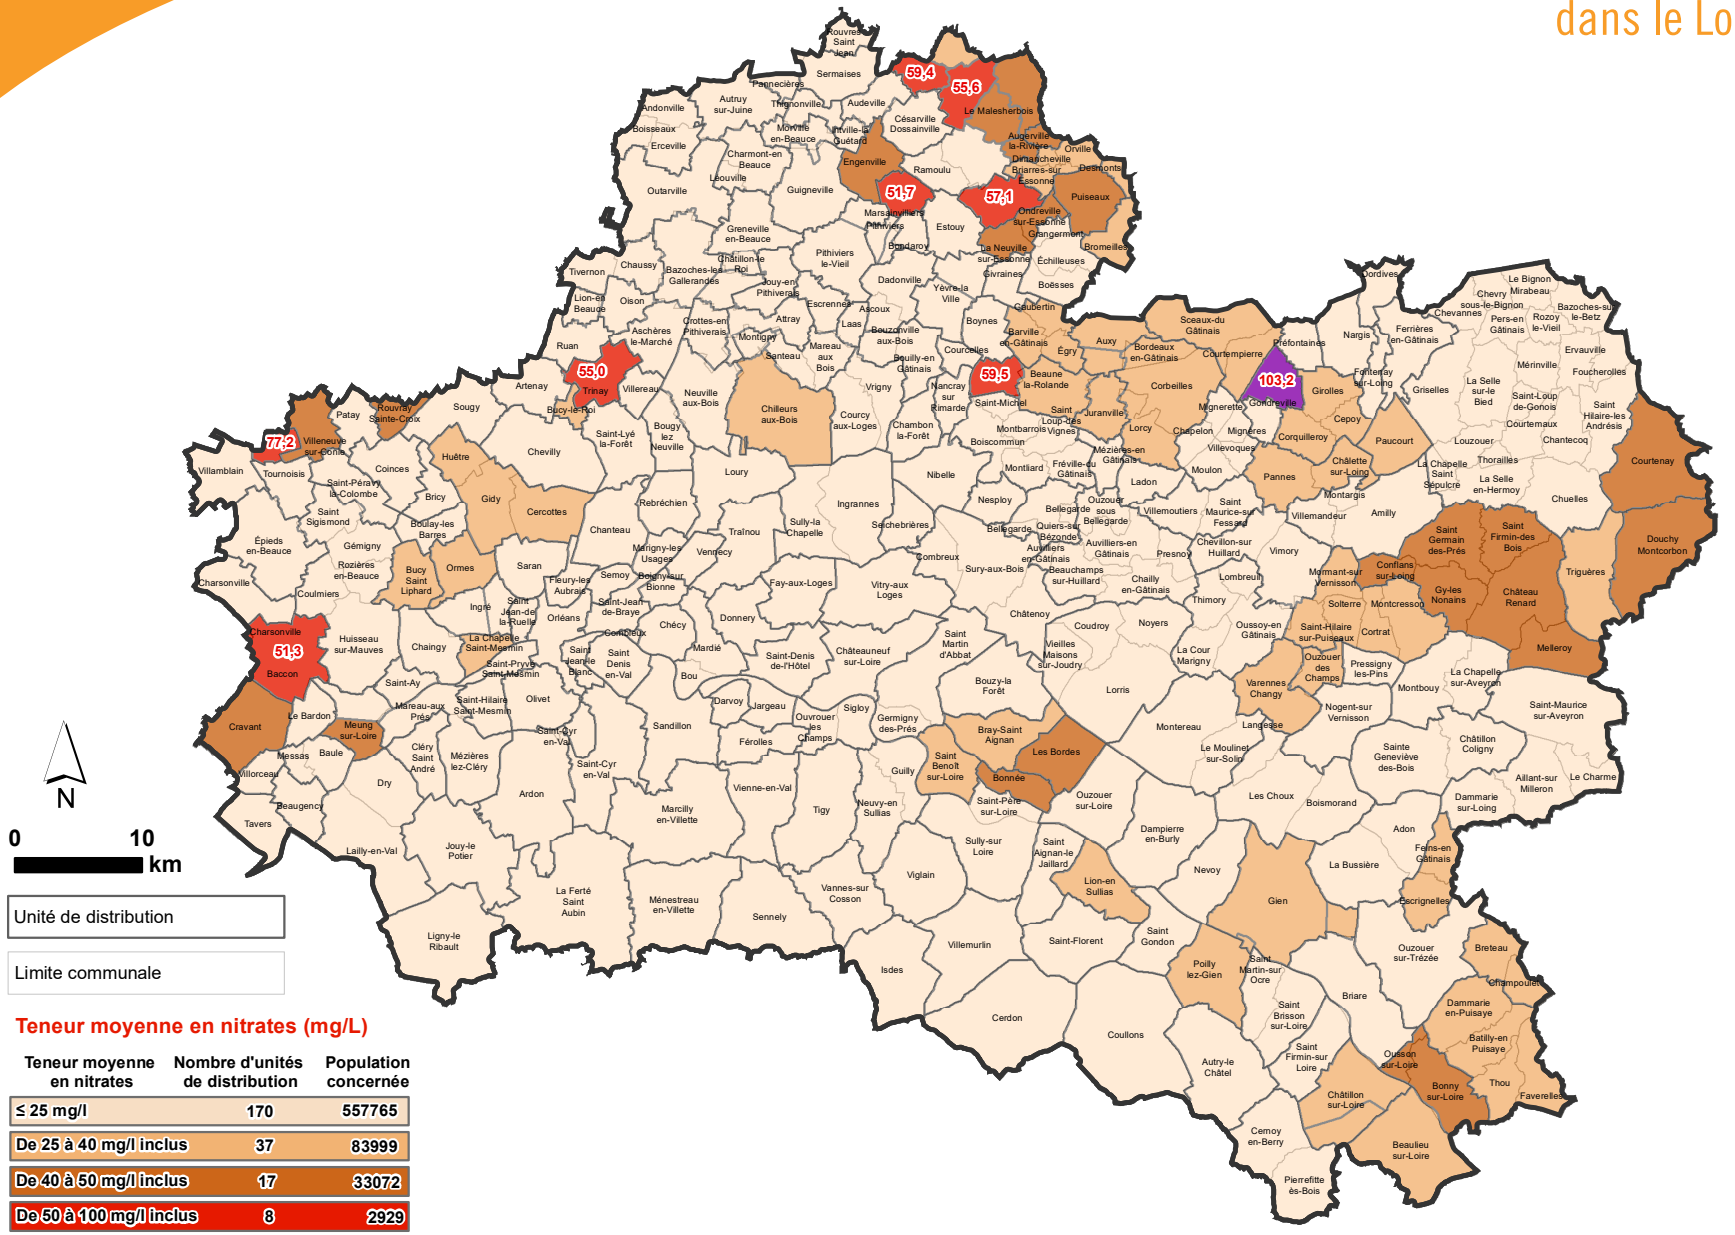

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

Teneur moyenne en nitrates (mg/L)

Teneur moyenne en nitrates	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
≤ 25 mg/l	170	557765
De 25 à 40 mg/l inclus	37	83999
De 40 à 50 mg/l inclus	17	33072
De 50 à 100 mg/l inclus	8	2929
> 100 mg/l	1	287

Réalisation : ARS Centre-Val de Loire - Avril 2022 Source : ARS Centre-Val de Loire - IGN / AdminExpress ©

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire