


LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES

dans le Cher en 2020

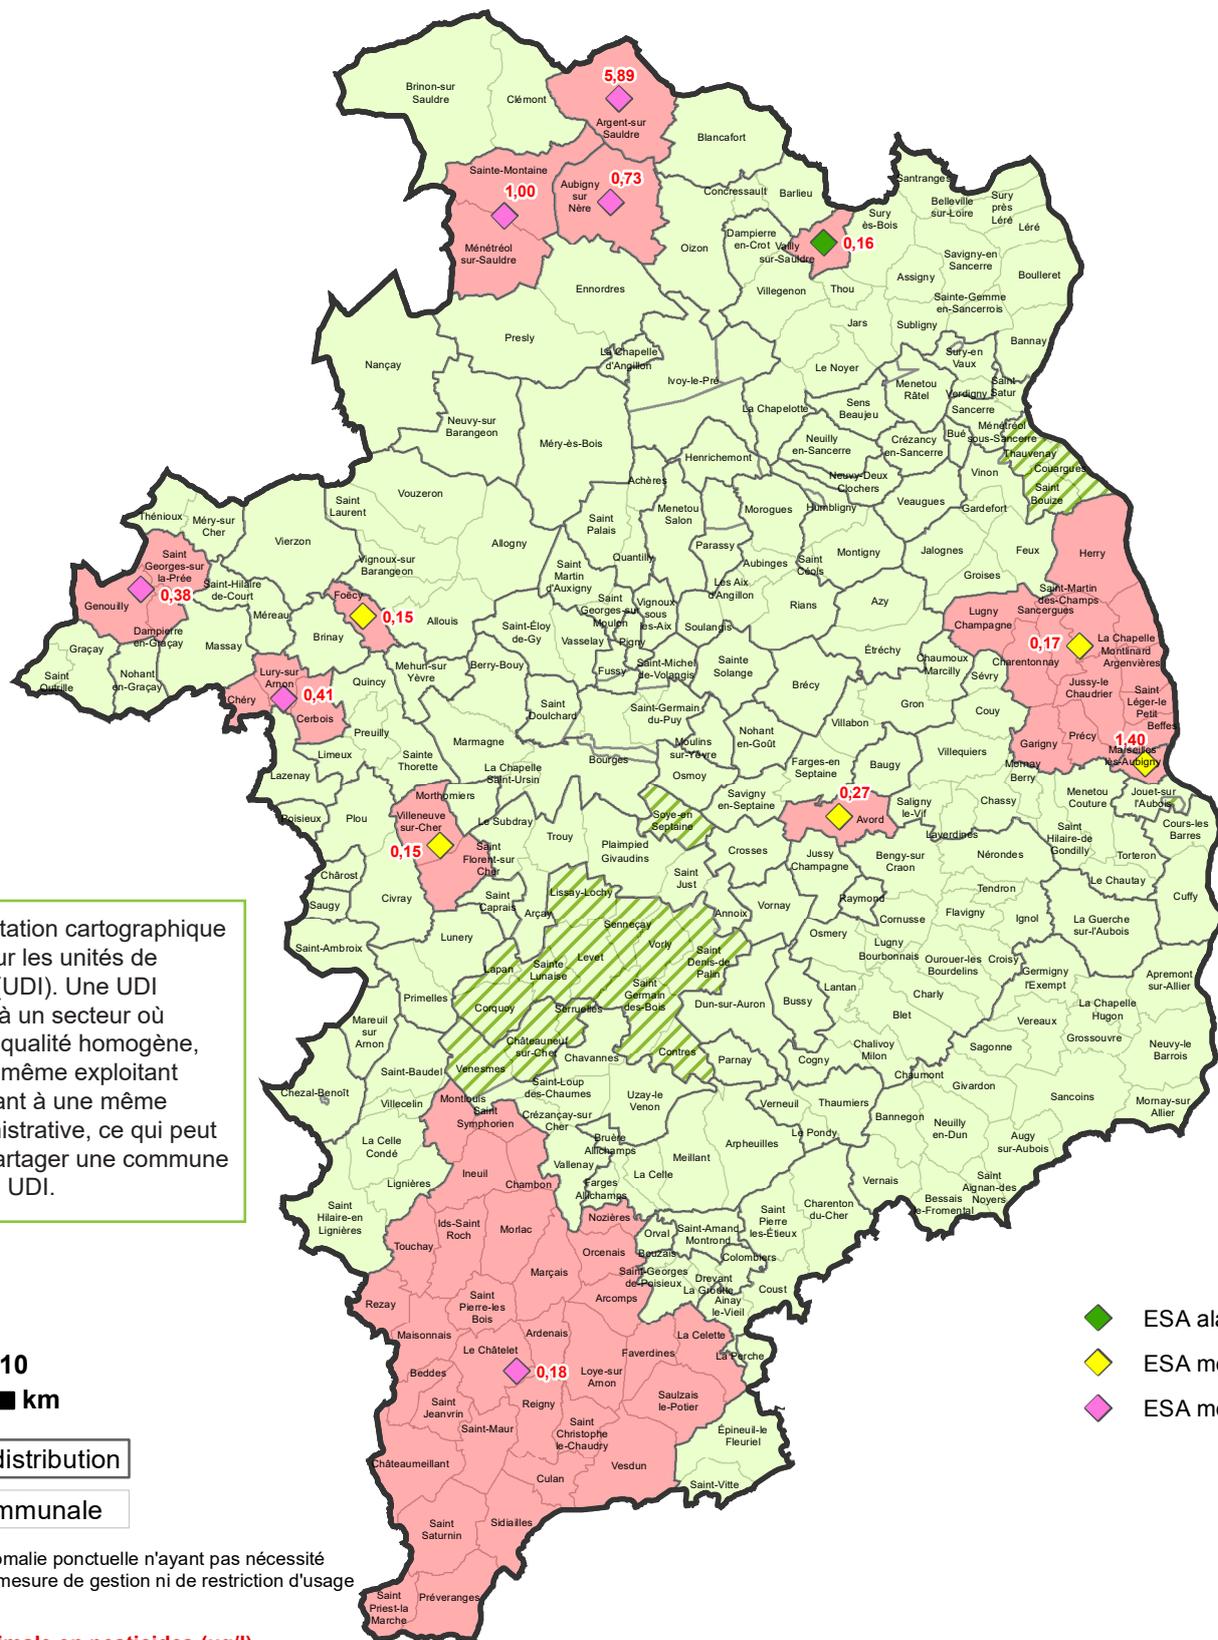

Teneur maximale en pesticides (µg/l)

	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
Conformité (teneur < à 0.1 µg/l)	97	264277
Non conformité ponctuelle	4	7759
Non conformité confirmée ✱	12	43373

✱ Teneur maximale observée