


LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES

en Eure-et-Loir en 2021

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

- Atrazine déséthyl
- Atrazine déséthyl déisopropyl
- ◆ ESA métolachlore

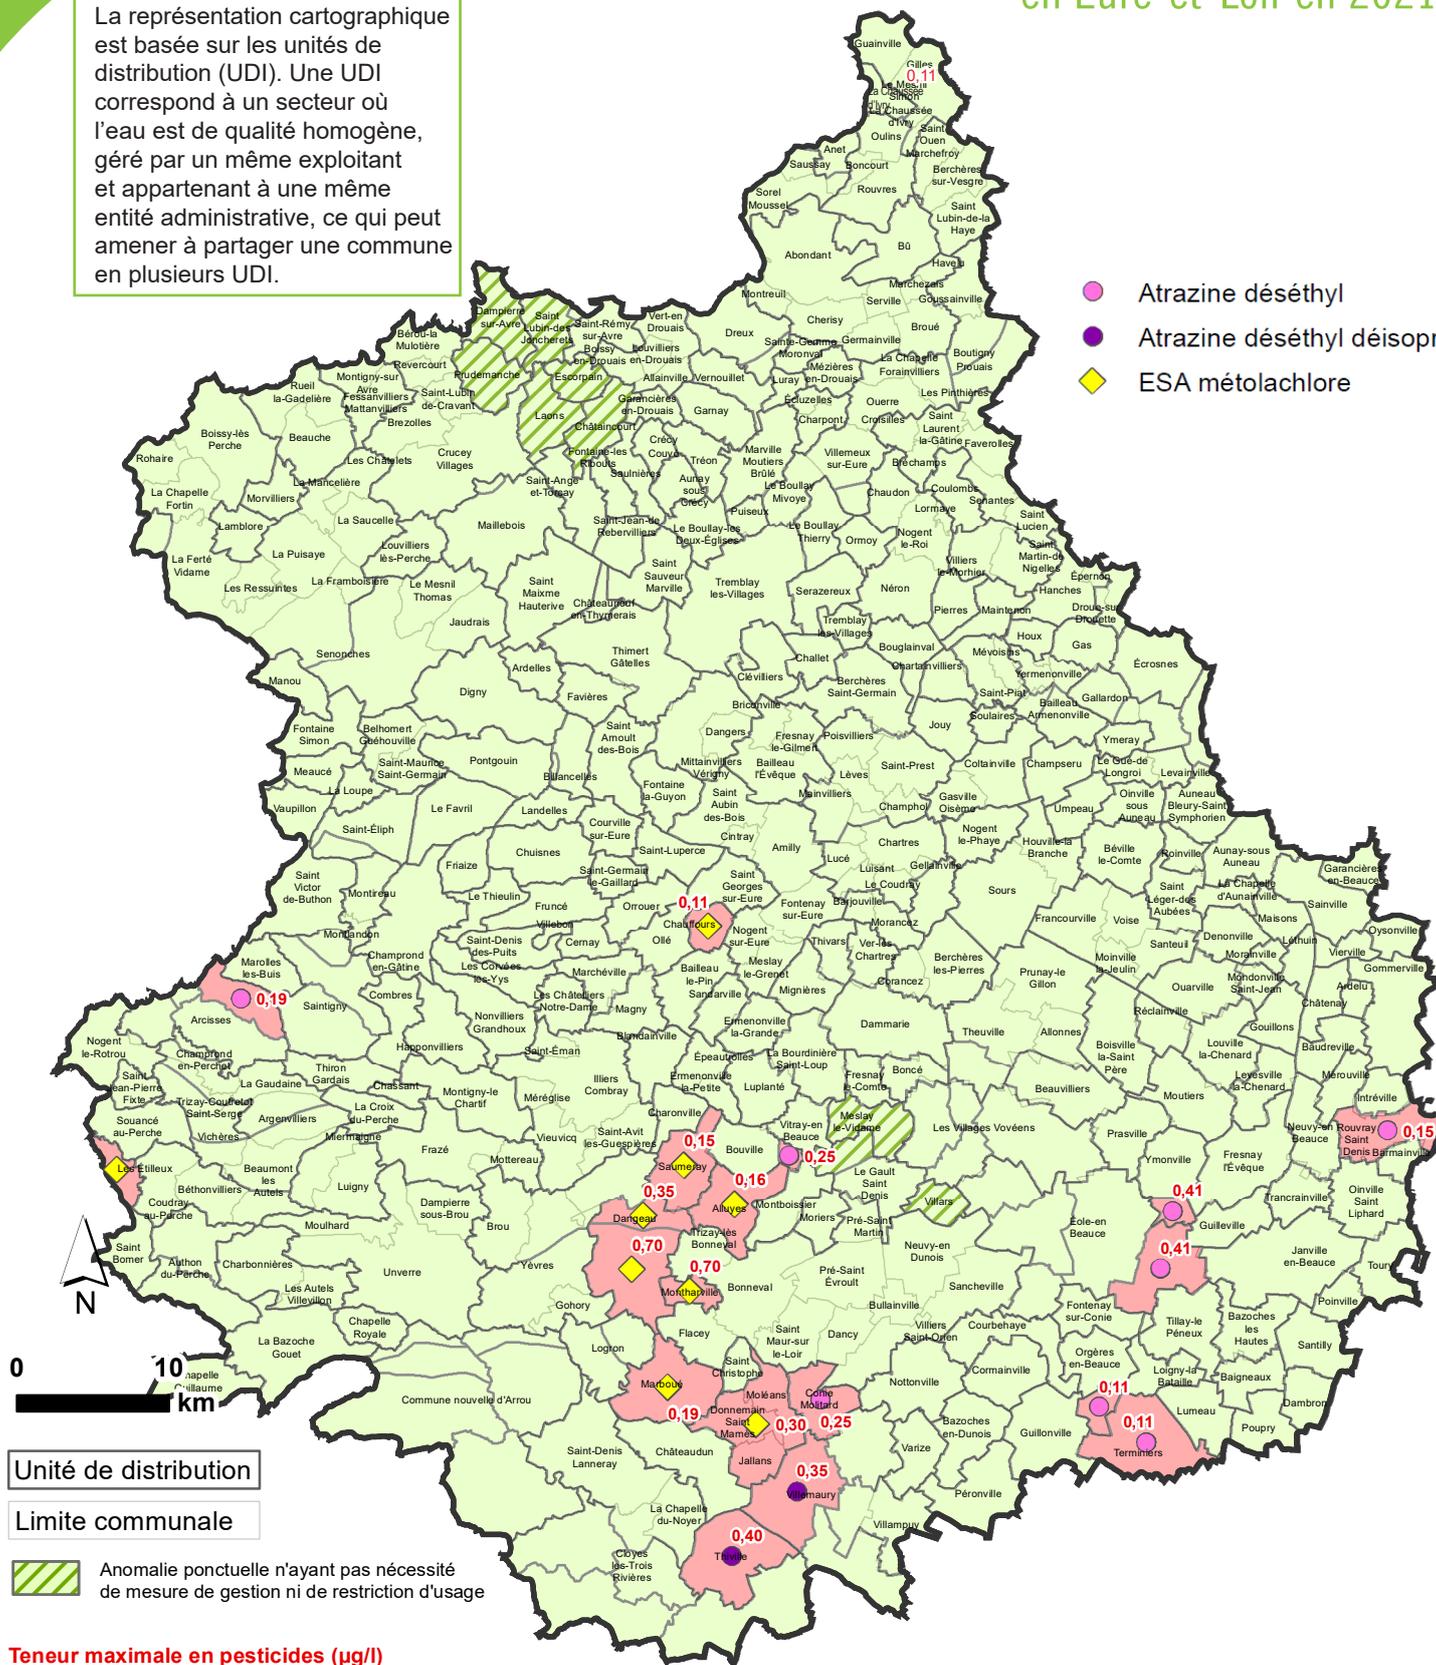

Unité de distribution

Limite communale

 Anomalie ponctuelle n'ayant pas nécessité de mesure de gestion ni de restriction d'usage

Teneur maximale en pesticides (µg/l)

	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
Conformité (teneur < à 0.1 µg/l)	271	414490
Non conformité ponctuelle	9	6620
Non conformité confirmée *	19	9345

* Teneur maximale observée

