



LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES

en Loir-et-Cher en 2020

- Atrazine déséthyl
- ◆ ESA métolachlore
- ◆ ESA métazachlore

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

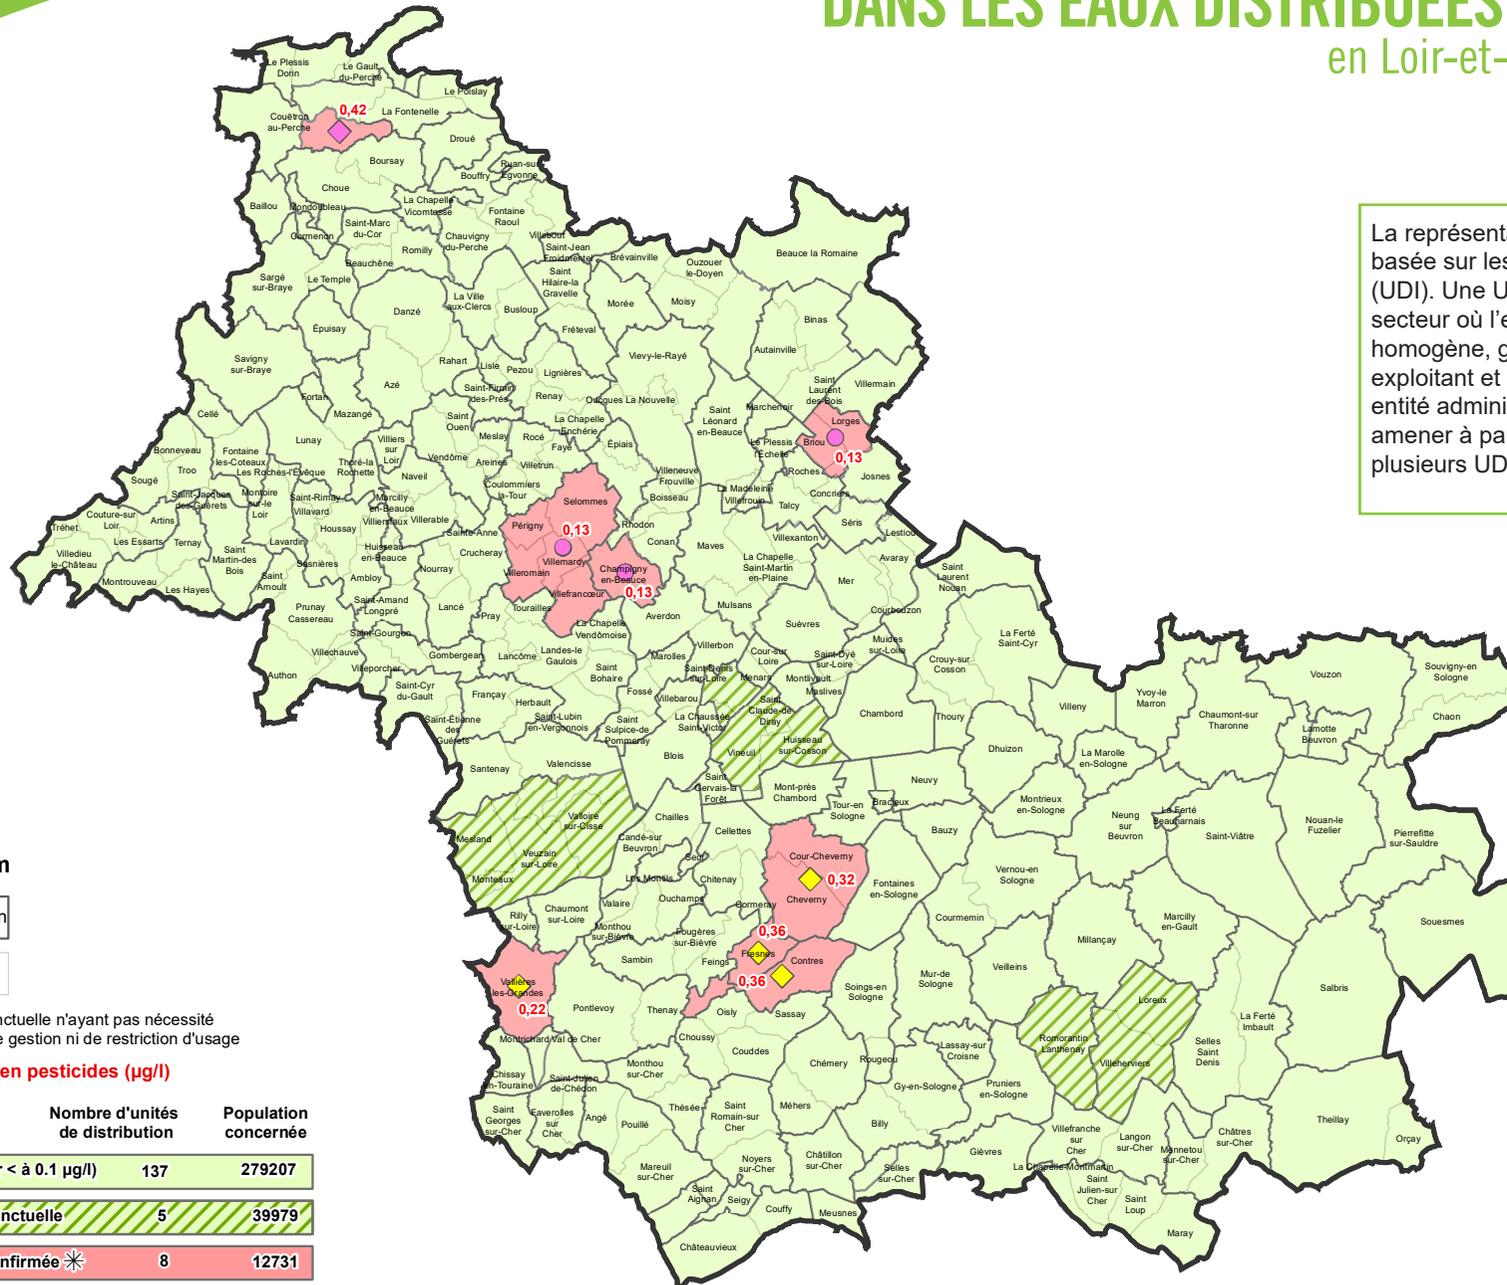

Unité de distribution

Limite communale

Anomalie ponctuelle n'ayant pas nécessité de mesure de gestion ni de restriction d'usage

Teneur maximale en pesticides (µg/l)

| | Nombre d'unités de distribution | Population concernée |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Conformité (teneur < à 0.1 µg/l) | 137 | 279207 |
| Non conformité ponctuelle | 5 | 39979 |
| Non conformité confirmée | 8 | 12731 |

* Teneur maximale observée