


LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES

dans le Loiret en 2020

- Atrazine déséthyl
- Atrazine déséthyl déisopropyl
- ◆ ESA alachlore
- ◆ ESA métolachlore
- ◆ ESA métazachlore
- ◆ OXA métolachlore
- ◆ OXA métazachlore




Unité de distribution

Limite communale

Anomalie ponctuelle n'ayant pas nécessité de mesure de gestion ni de restriction d'usage

Teneur maximale en pesticides (µg/l)

	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
Conformité (teneur < à 0.1 µg/l)	207	575665
Non conformité ponctuelle	7	61636
Non conformité confirmée	21	36943

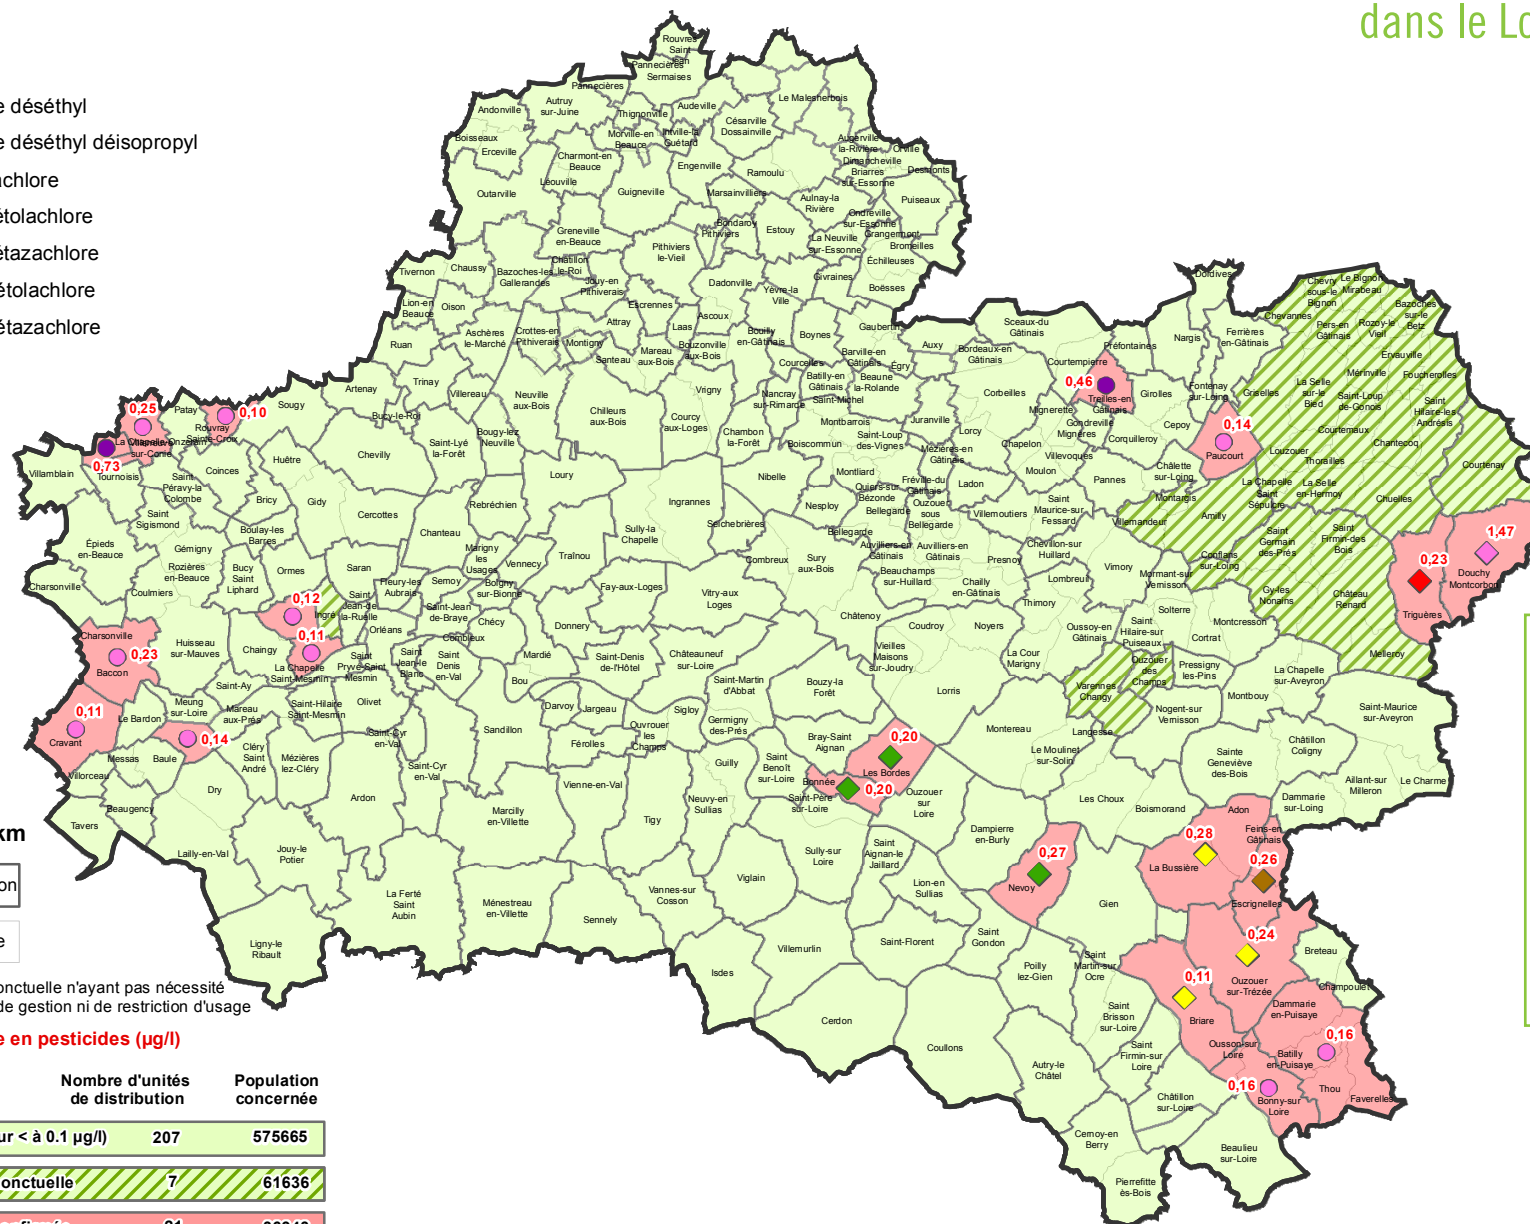

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.