


# LES TENEURS MOYENNES EN NITRATES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES

dans le Loiret en 2015

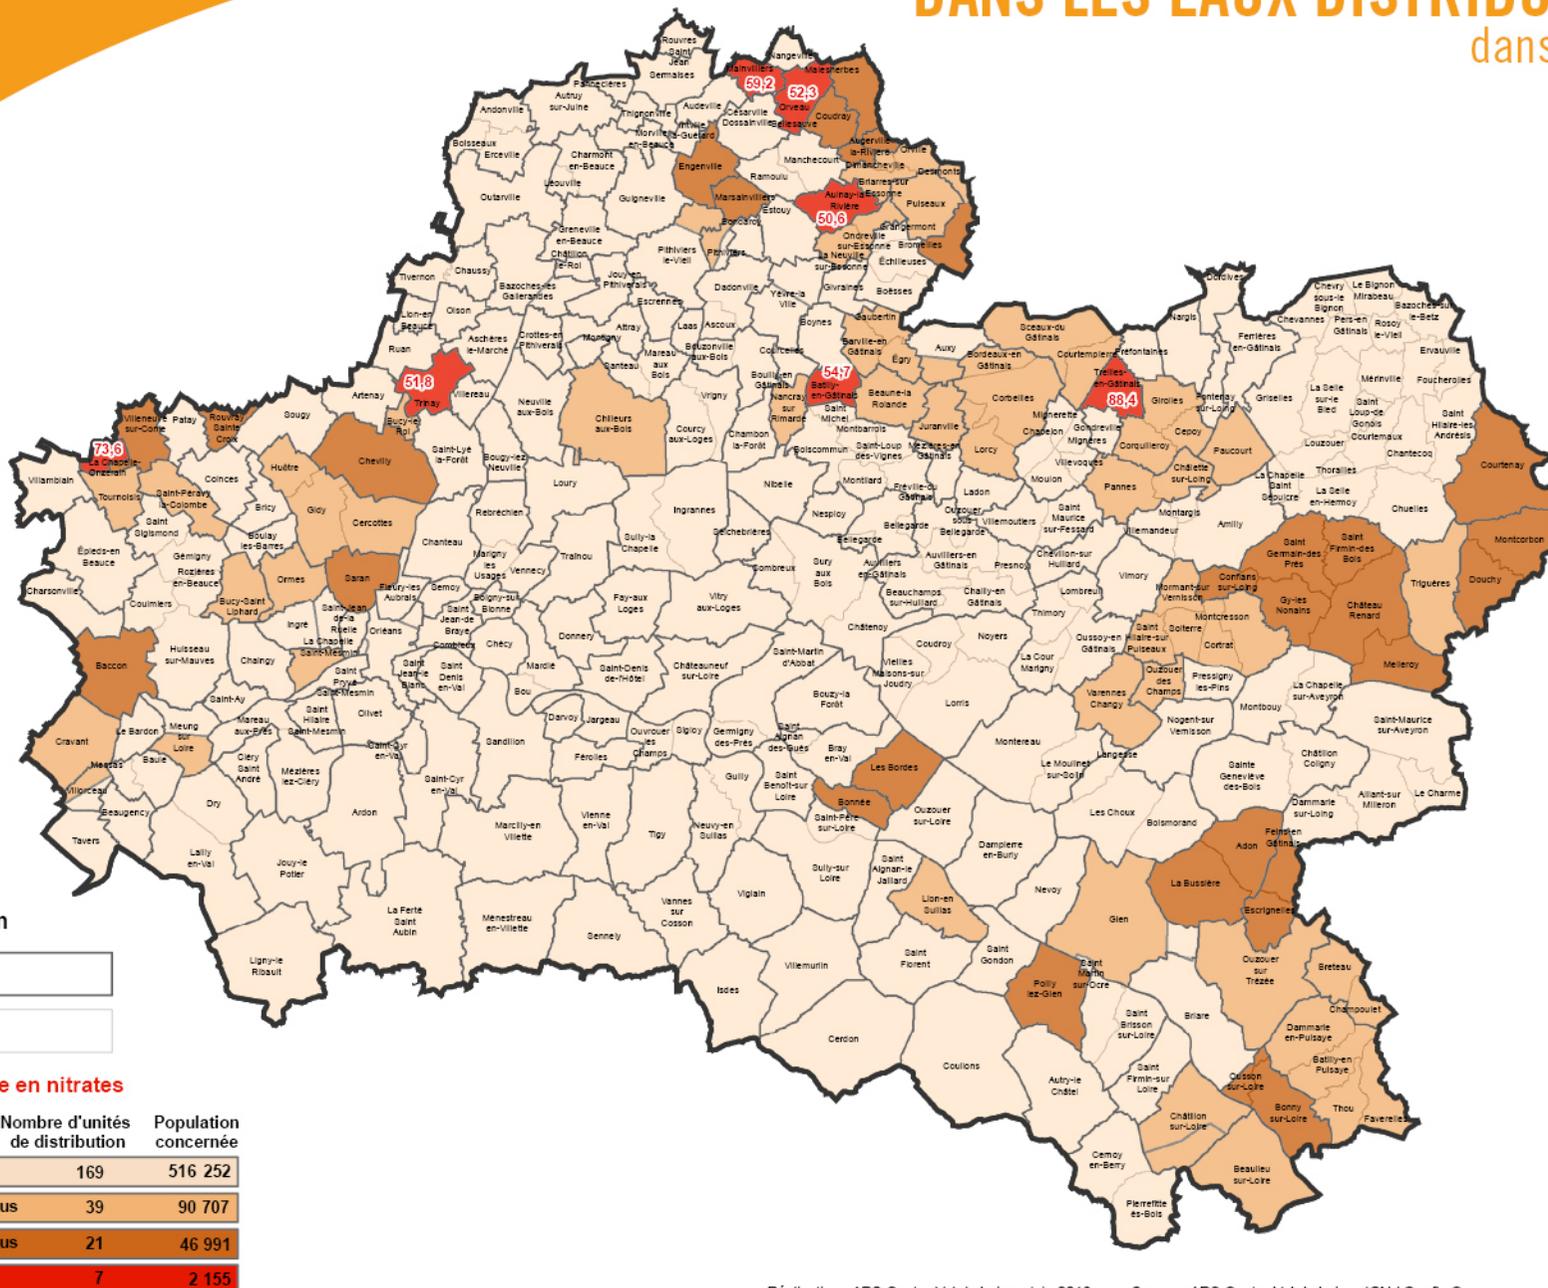

Unité de distribution

Limite communale

### Teneur moyenne en nitrates

Teneur moyenne en nitrates	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
≤ 25 mg/l	169	516 252
De 25 à 40 mg/l inclus	39	90 707
De 40 à 50 mg/l inclus	21	46 991
> 50 mg/l	7	2 155