


LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES

en Eure-et-Loir en 2016

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

- Atrazine
- Atrazine déséthyl
- ▲ Bentazone
- ▲ Féneluron
- Trichlopyr

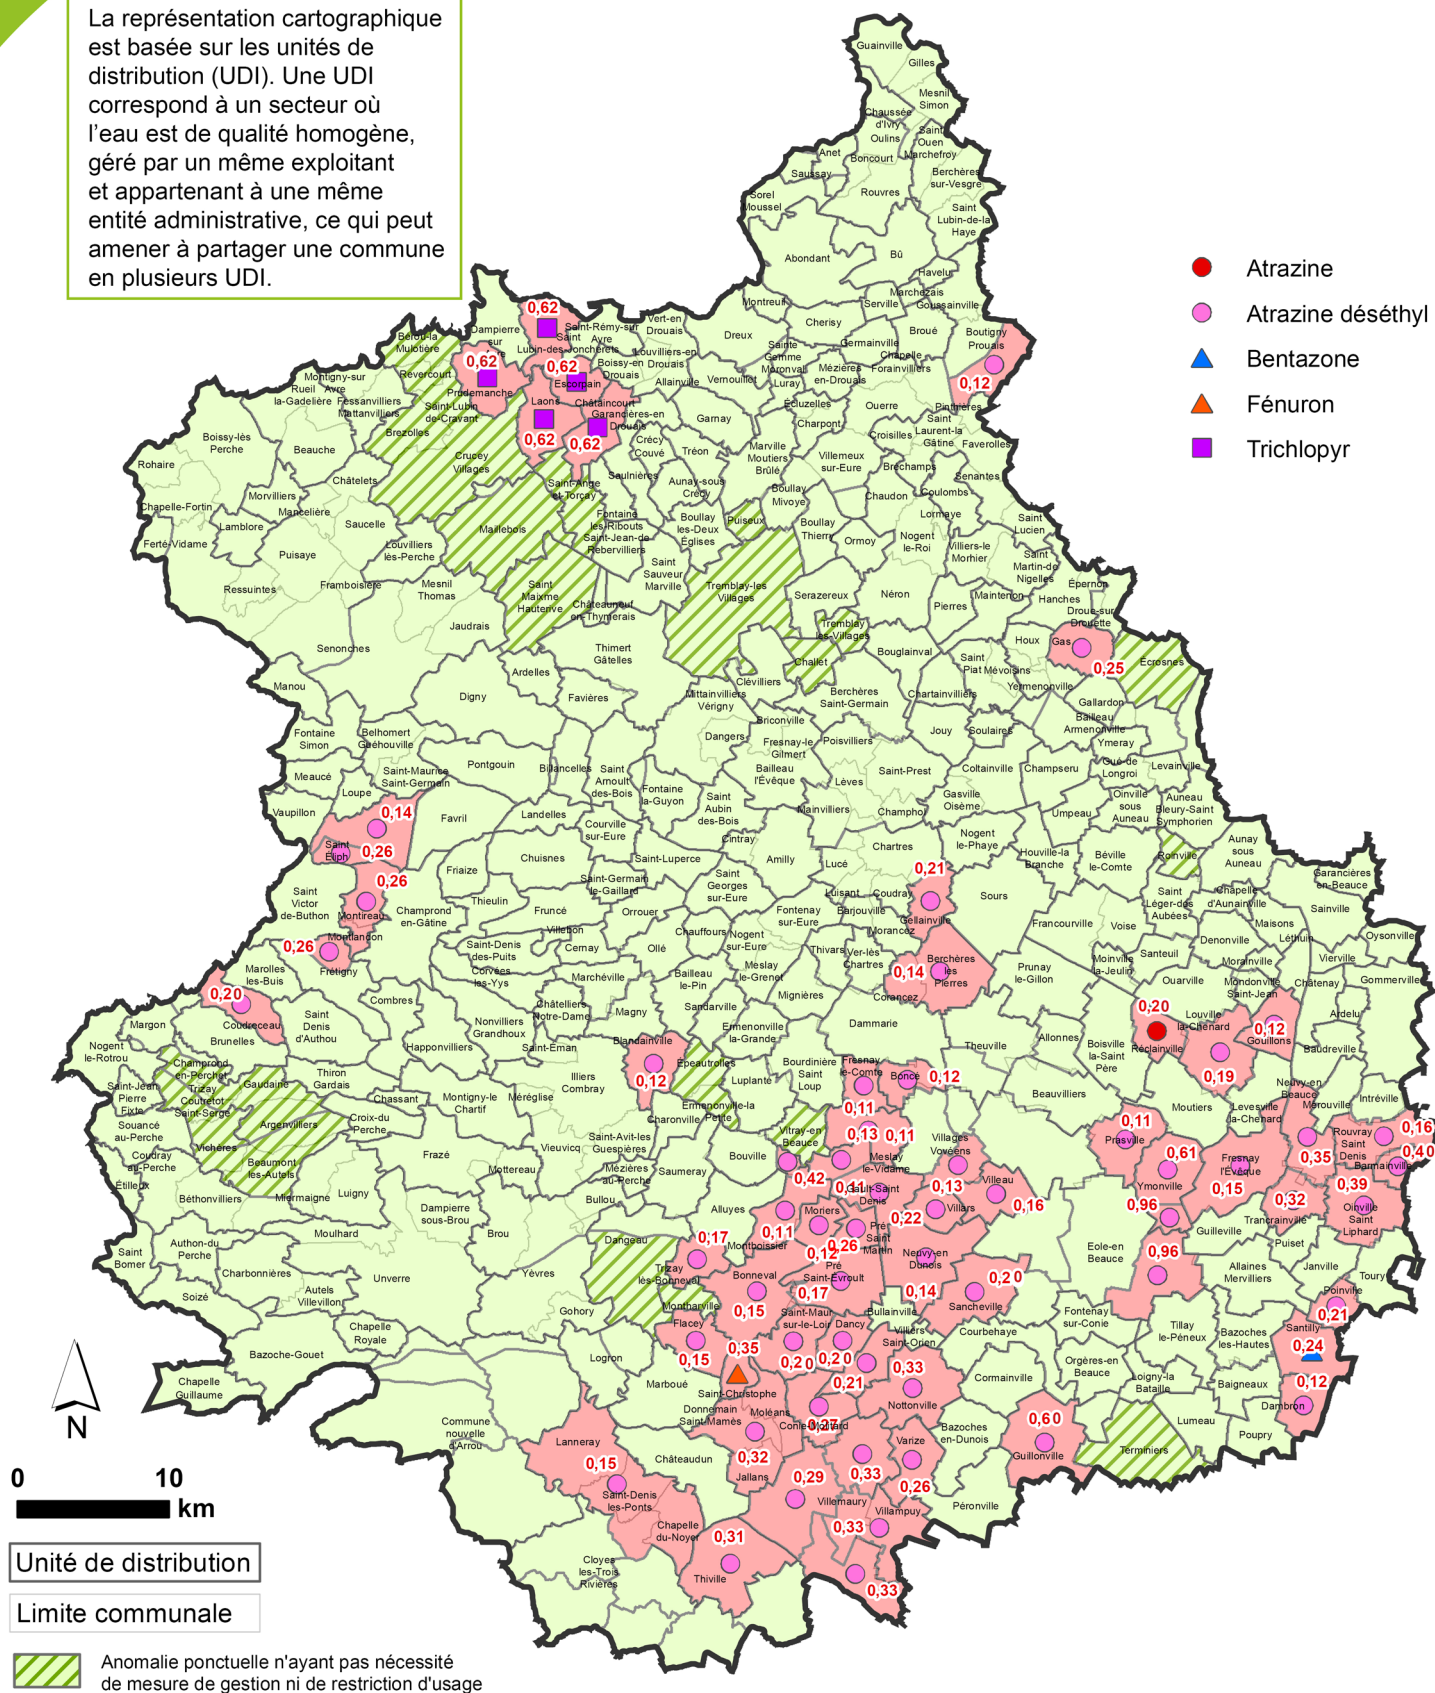

Teneur maximale en pesticides (µg/l)		
	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
Conformité (teneur < à 0.1 µg/l)	270	394093
Non conformité	64	36323