


LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES

en Eure-et-Loir en 2017

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

- Atrazine déséthyl
- Atrazine déséthyl déisopropyl

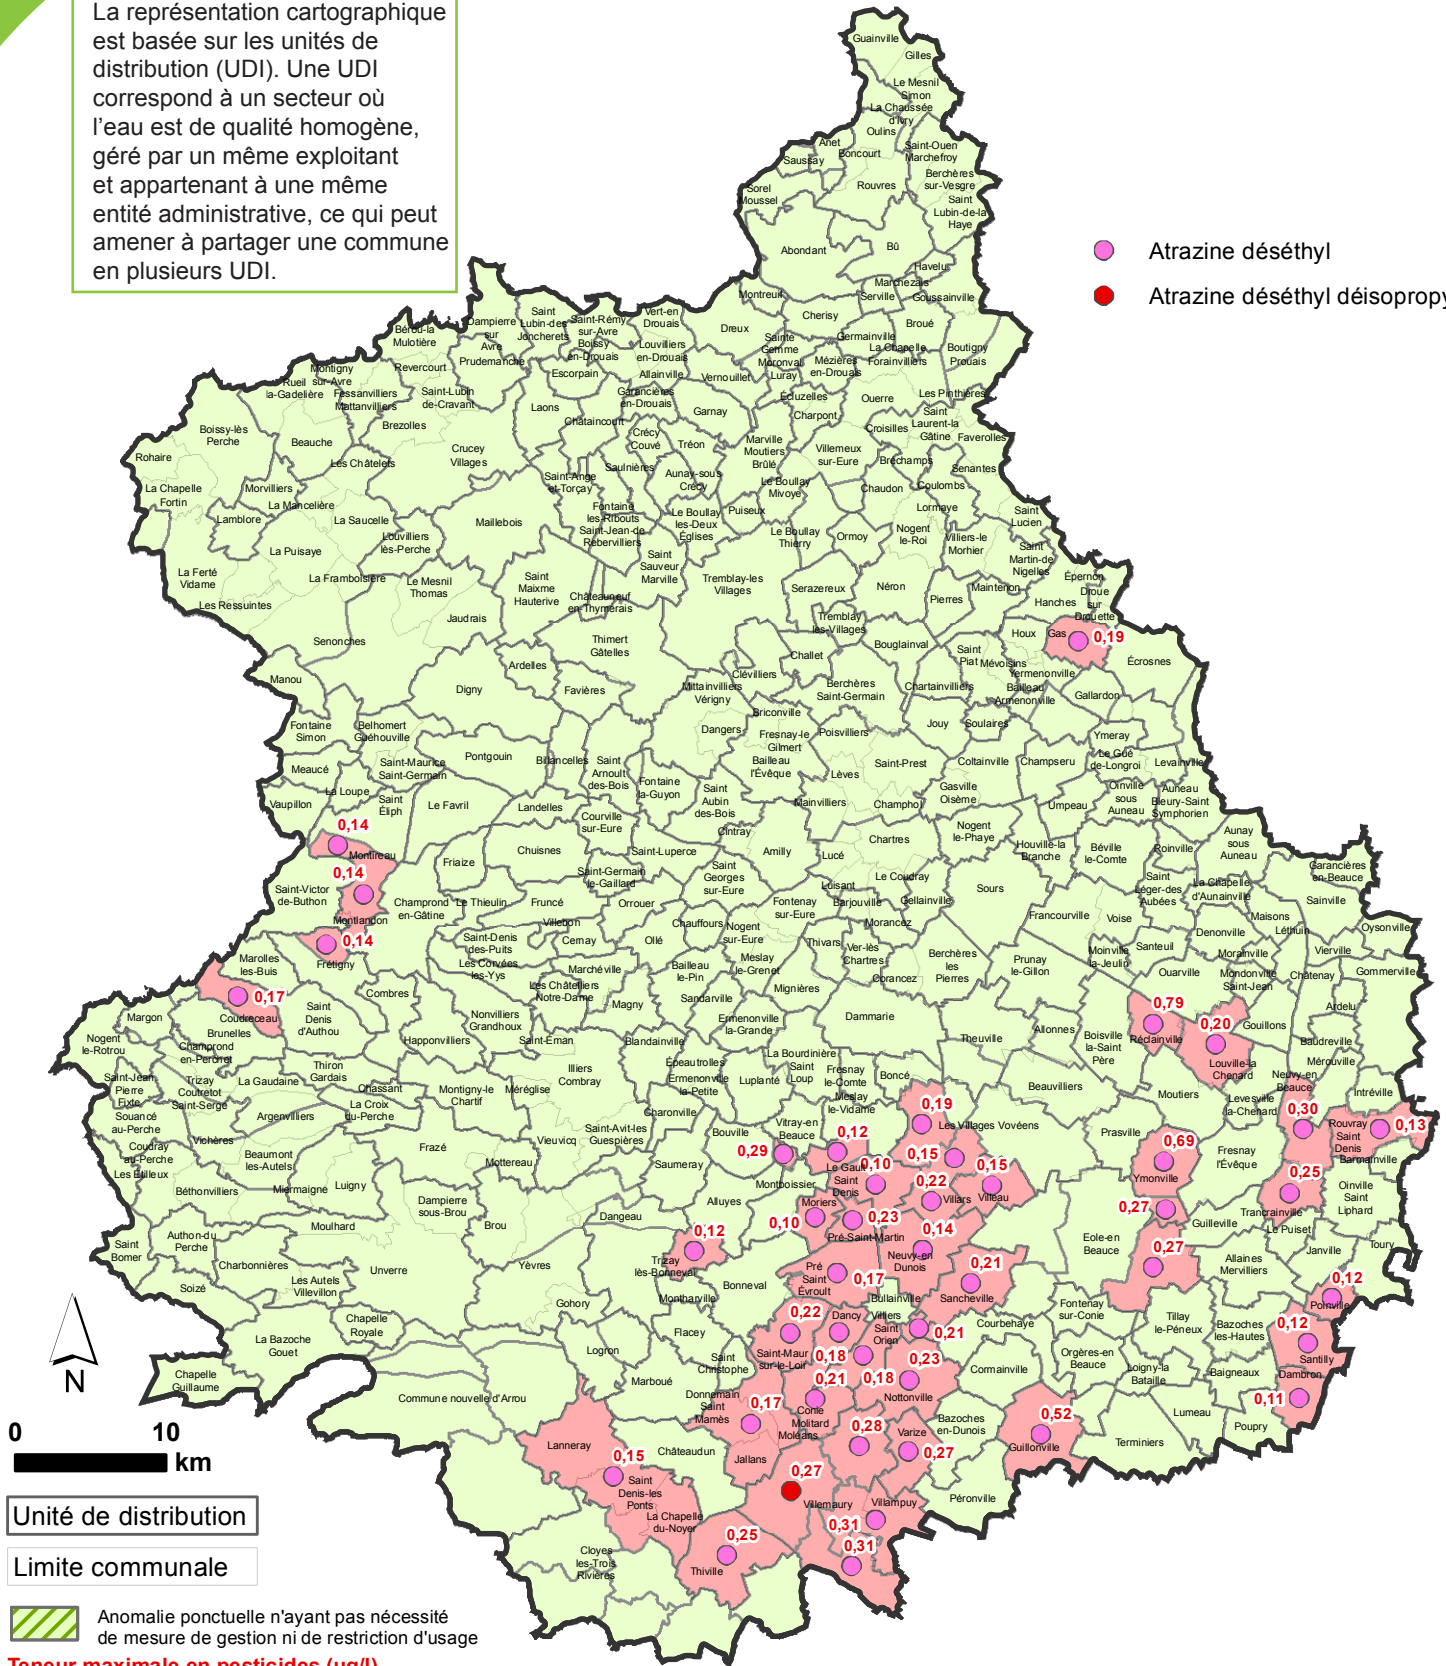

	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
Conformité (teneur < à 0.1 µg/l)	290	411957
Non conformité ponctuelle	0	0
Non conformité confirmée	44	18459