



LES TENEURS MOYENNES EN NITRATES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES

dans le Loiret en 2017

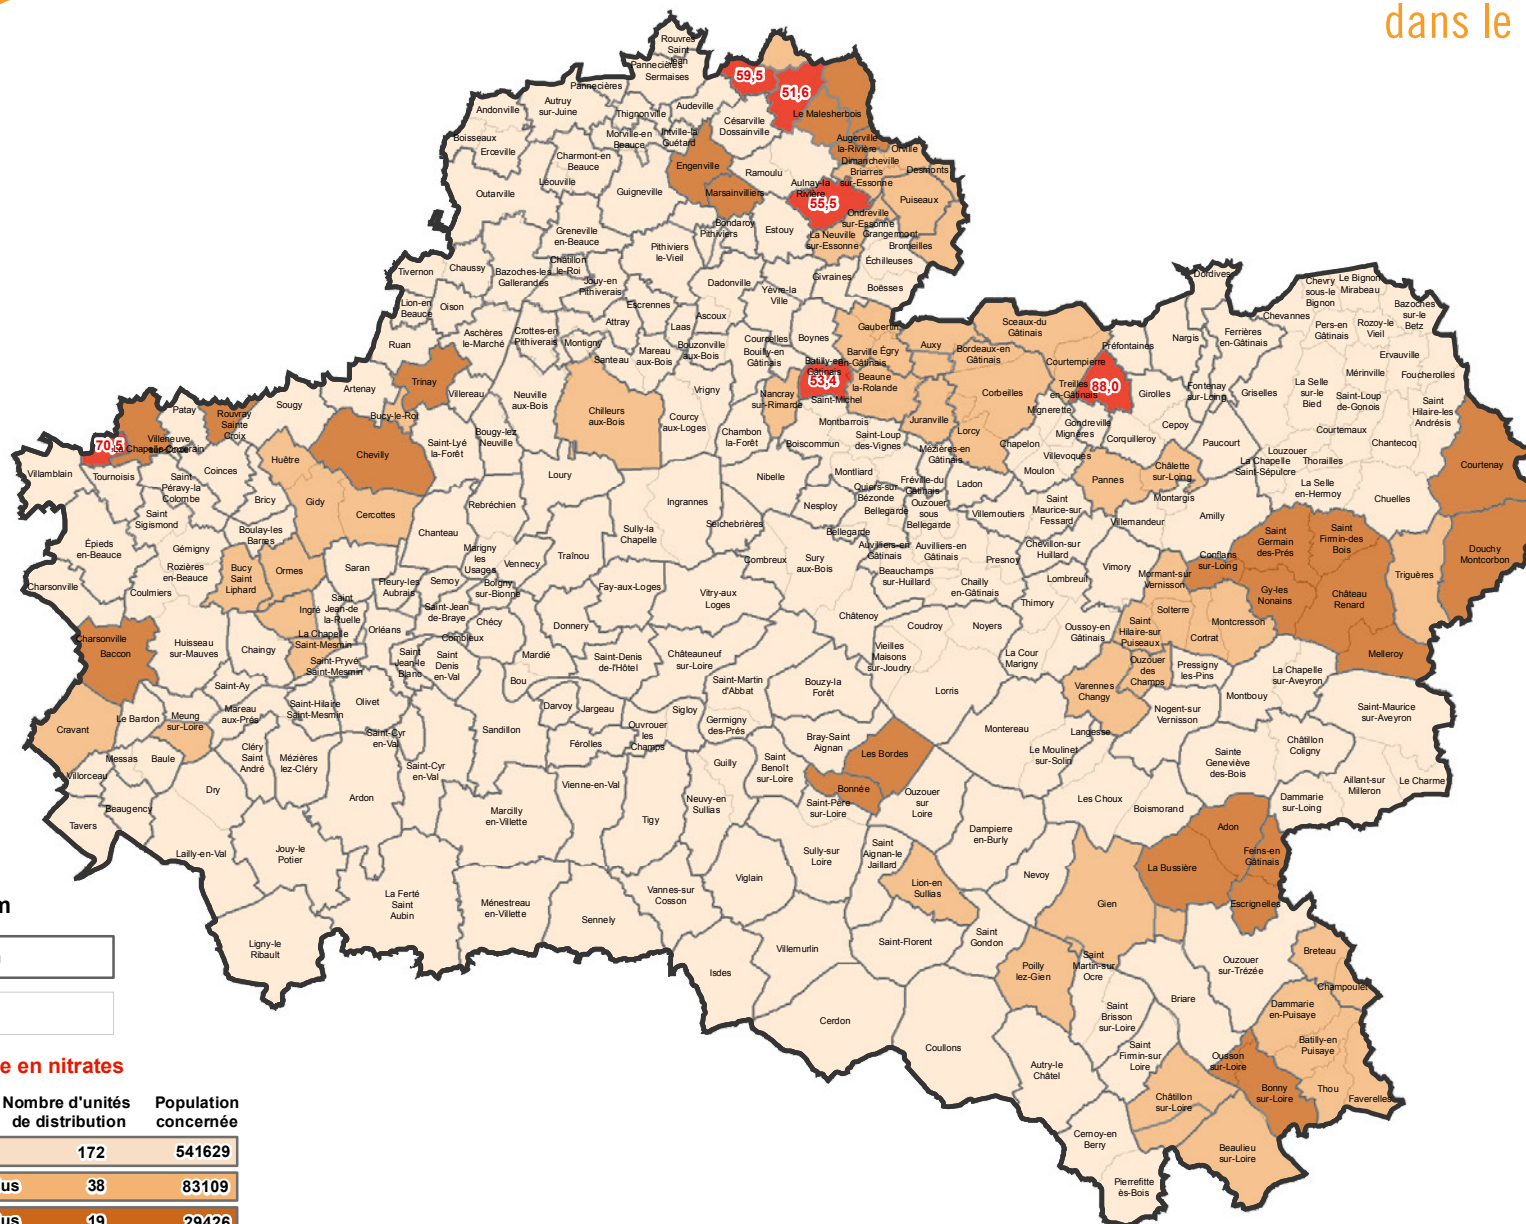

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.



Unité de distribution

Limite communale

Teneur moyenne en nitrates

| Teneur moyenne en nitrates | Nombre d'unités de distribution | Population concernée |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| ≤ 25 mg/l | 172 | 541629 |
| De 25 à 40 mg/l inclus | 38 | 83109 |
| De 40 à 50 mg/l inclus | 19 | 29426 |
| > 50 mg/l | 6 | 1941 |