


LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES

en région Centre-Val de Loire en 2017

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

- ▲ 2,6 Dichlorobenzamide
- Atrazine déséthyl
- Atrazine déséthyl désisopropyl
- ◆ ESA métolachlore

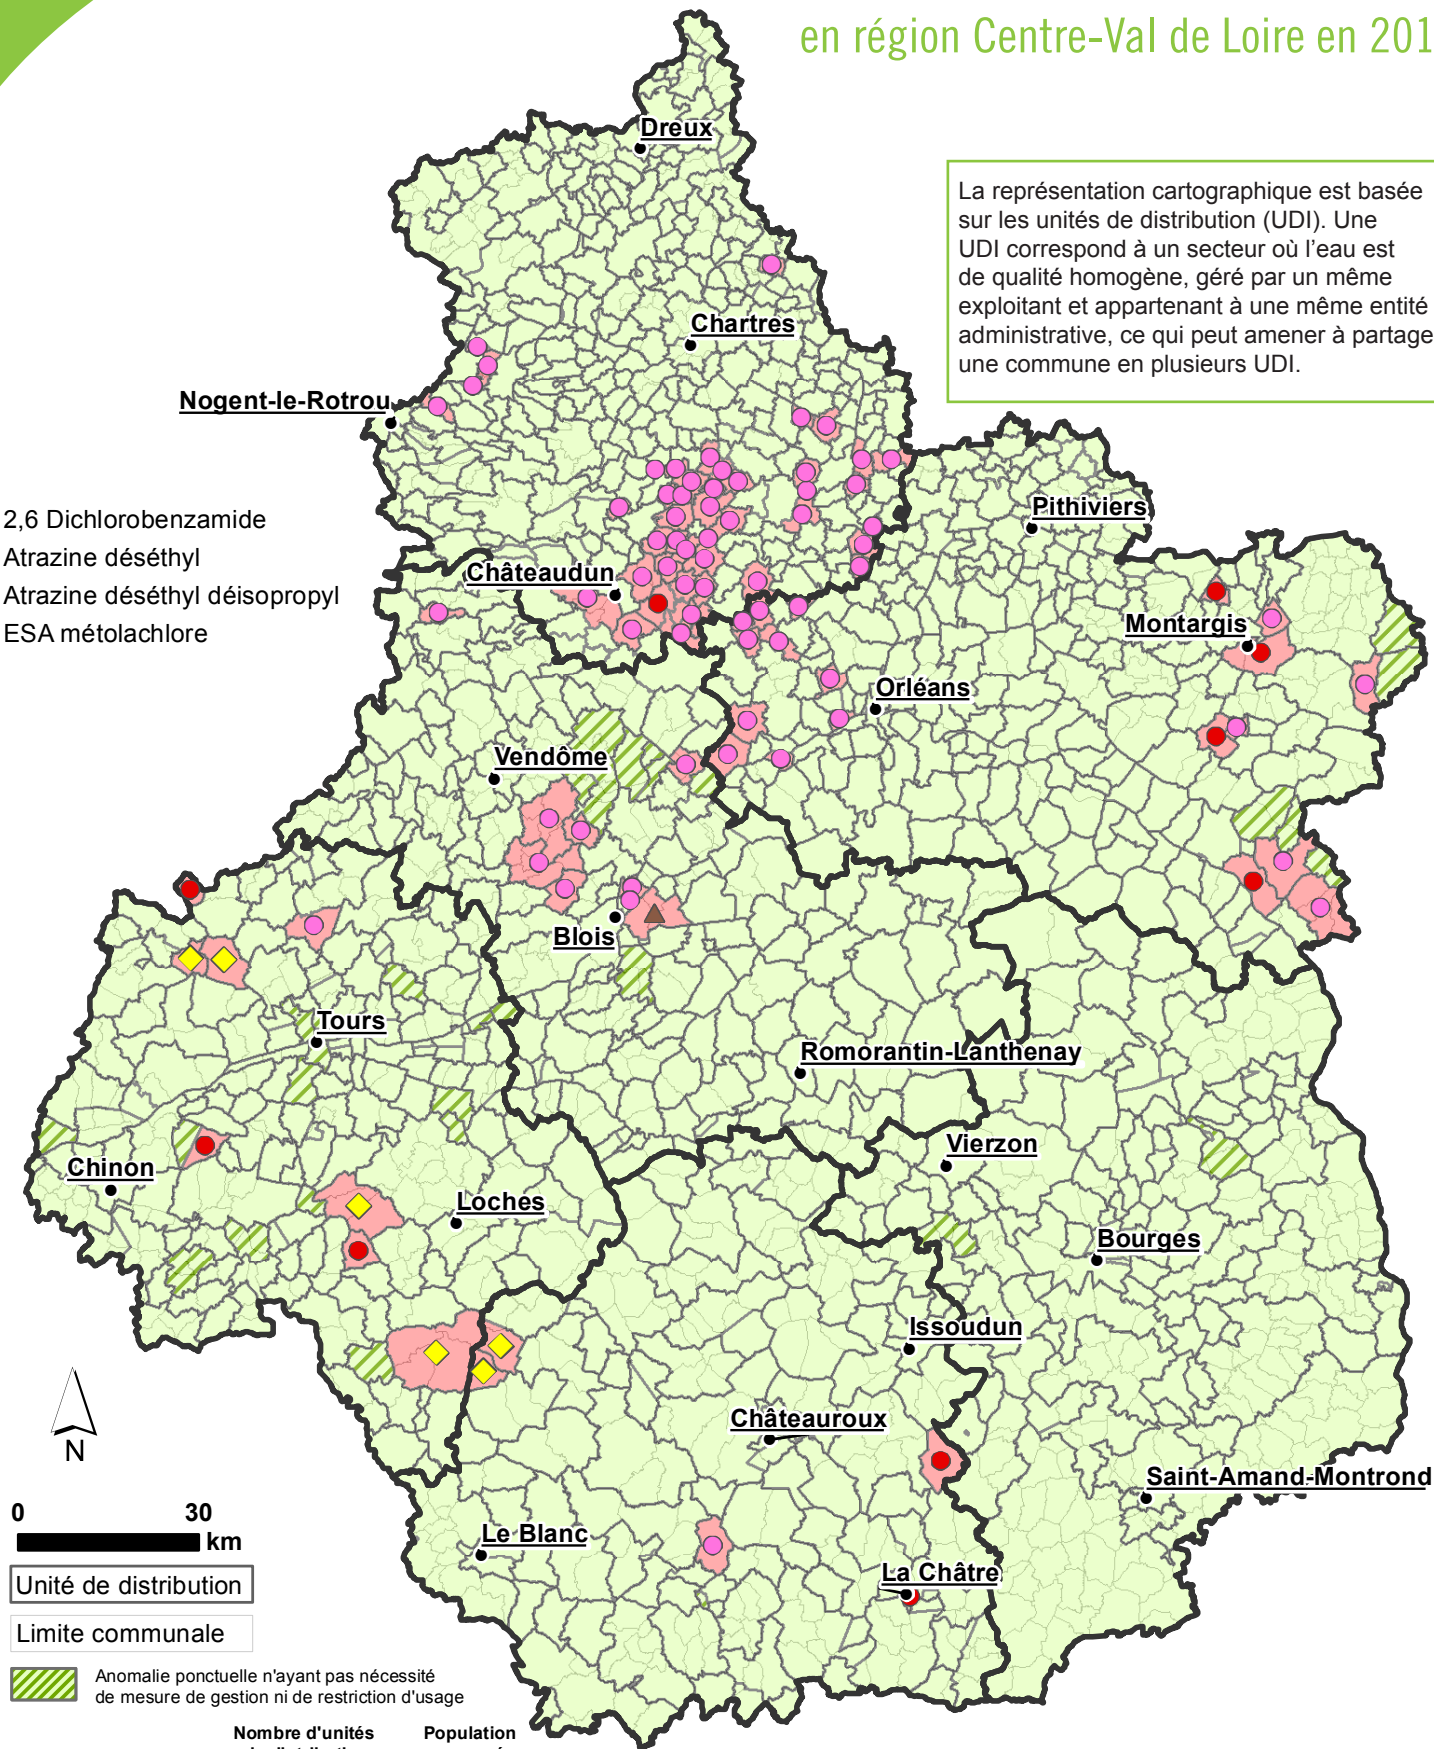

Unité de distribution

Limite communale

Anomalie ponctuelle n'ayant pas nécessité de mesure de gestion ni de restriction d'usage

	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
Conformité (teneur < à 0.1 µg/l)	981	2 216 891
Non conformité ponctuelle	30	260 420
Non conformité confirmée	85	117 040