


LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES

en Indre-et-Loire en 2018

- Atrazine déséthyl
- Atrazine déséthyl déisopropyl
- ◆ ESA métolachlore
- ◆ ESA métazachlore
- Terbutylazin déséthyl

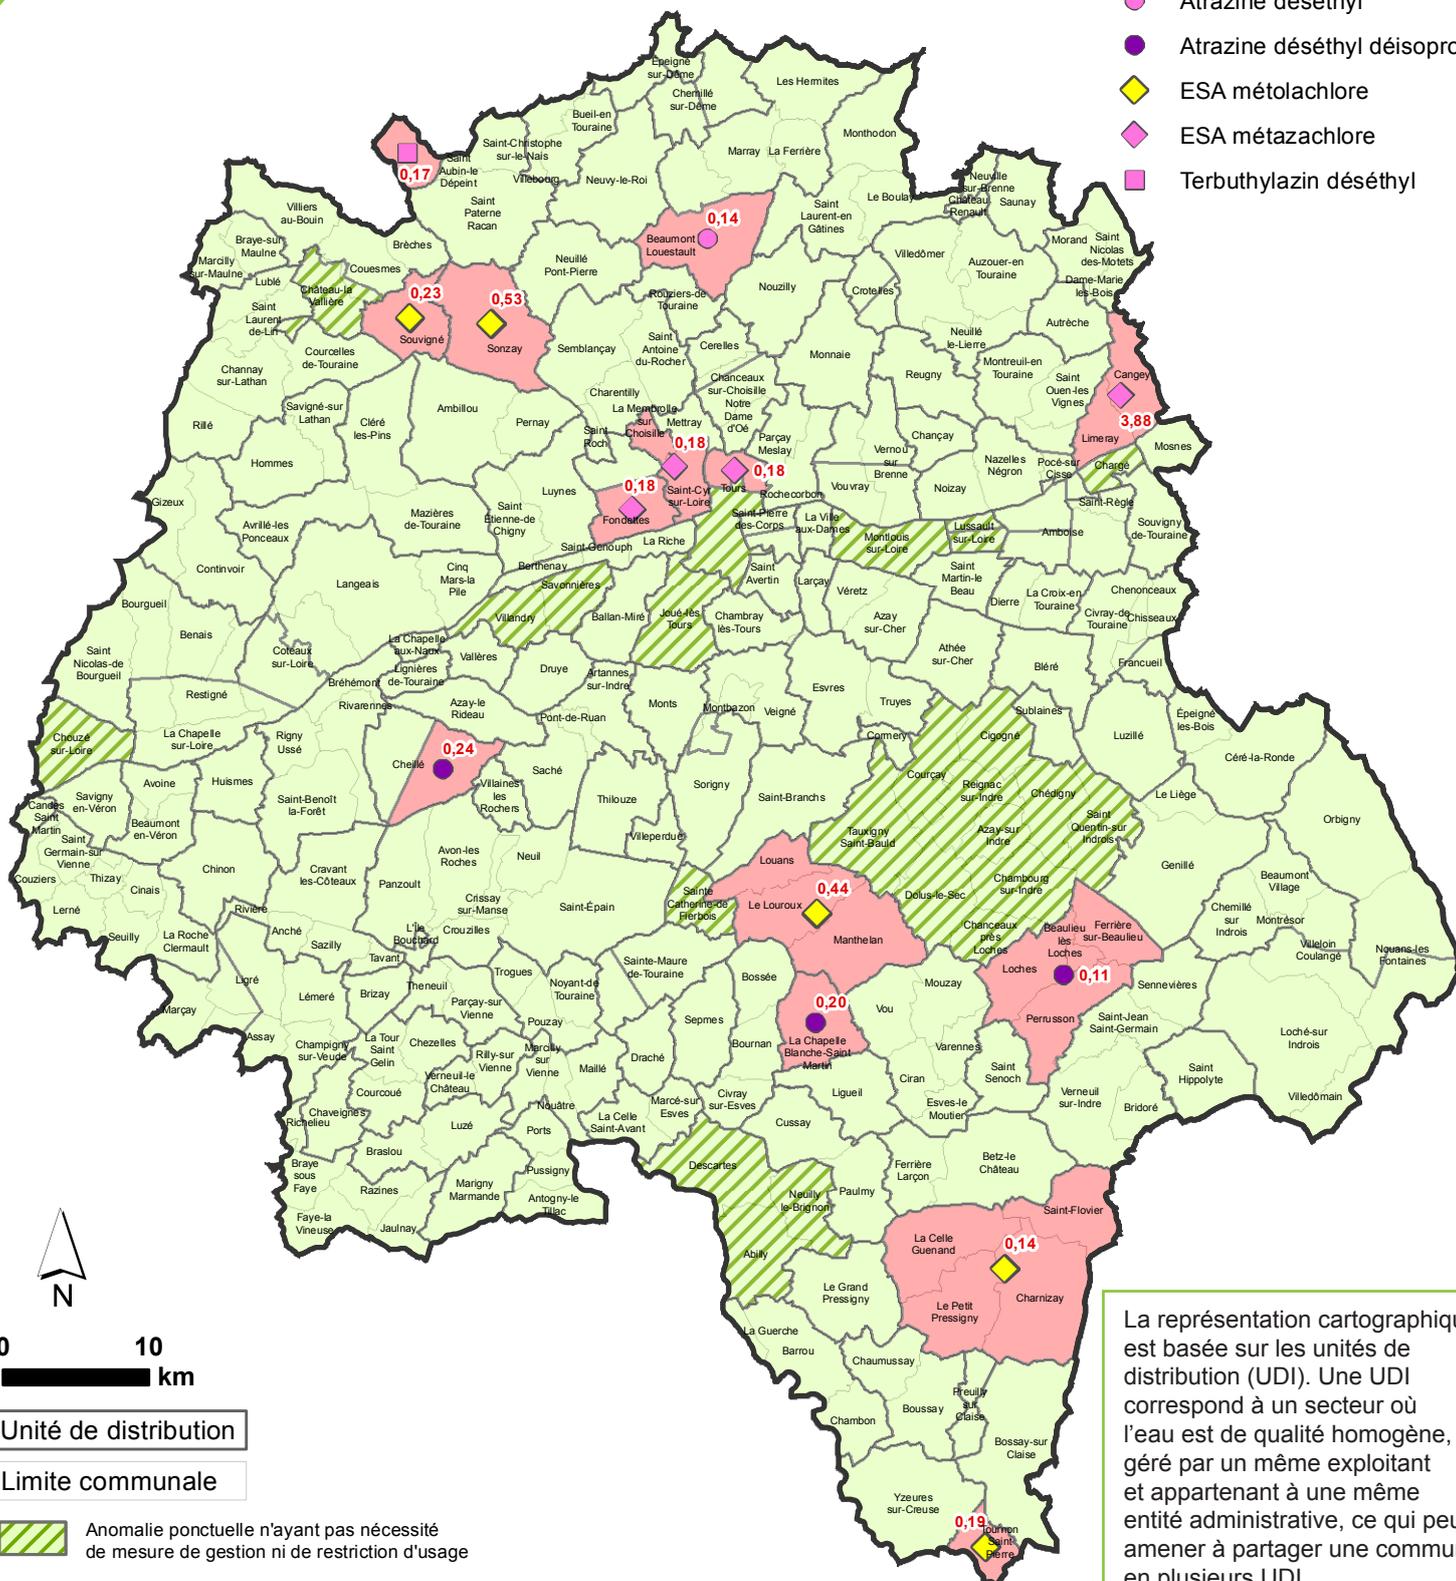

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

Teneur maximale en pesticides (µg/l)

| | Nombre d'unités de distribution | Population concernée |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Conformité (teneur < à 0.1 µg/l) | 130 | 347339 |
| Non conformité ponctuelle | 12 | 182944 |
| Non conformité confirmée | 14 | 101707 |