


LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES

dans le Loiret en 2018

- Atrazine
- Atrazine déséthyl
- Atrazine déséthyl déisopropyl
- ◆ ESA alachlore
- ◆ ESA métolachlore
- ◆ ESA métazachlore

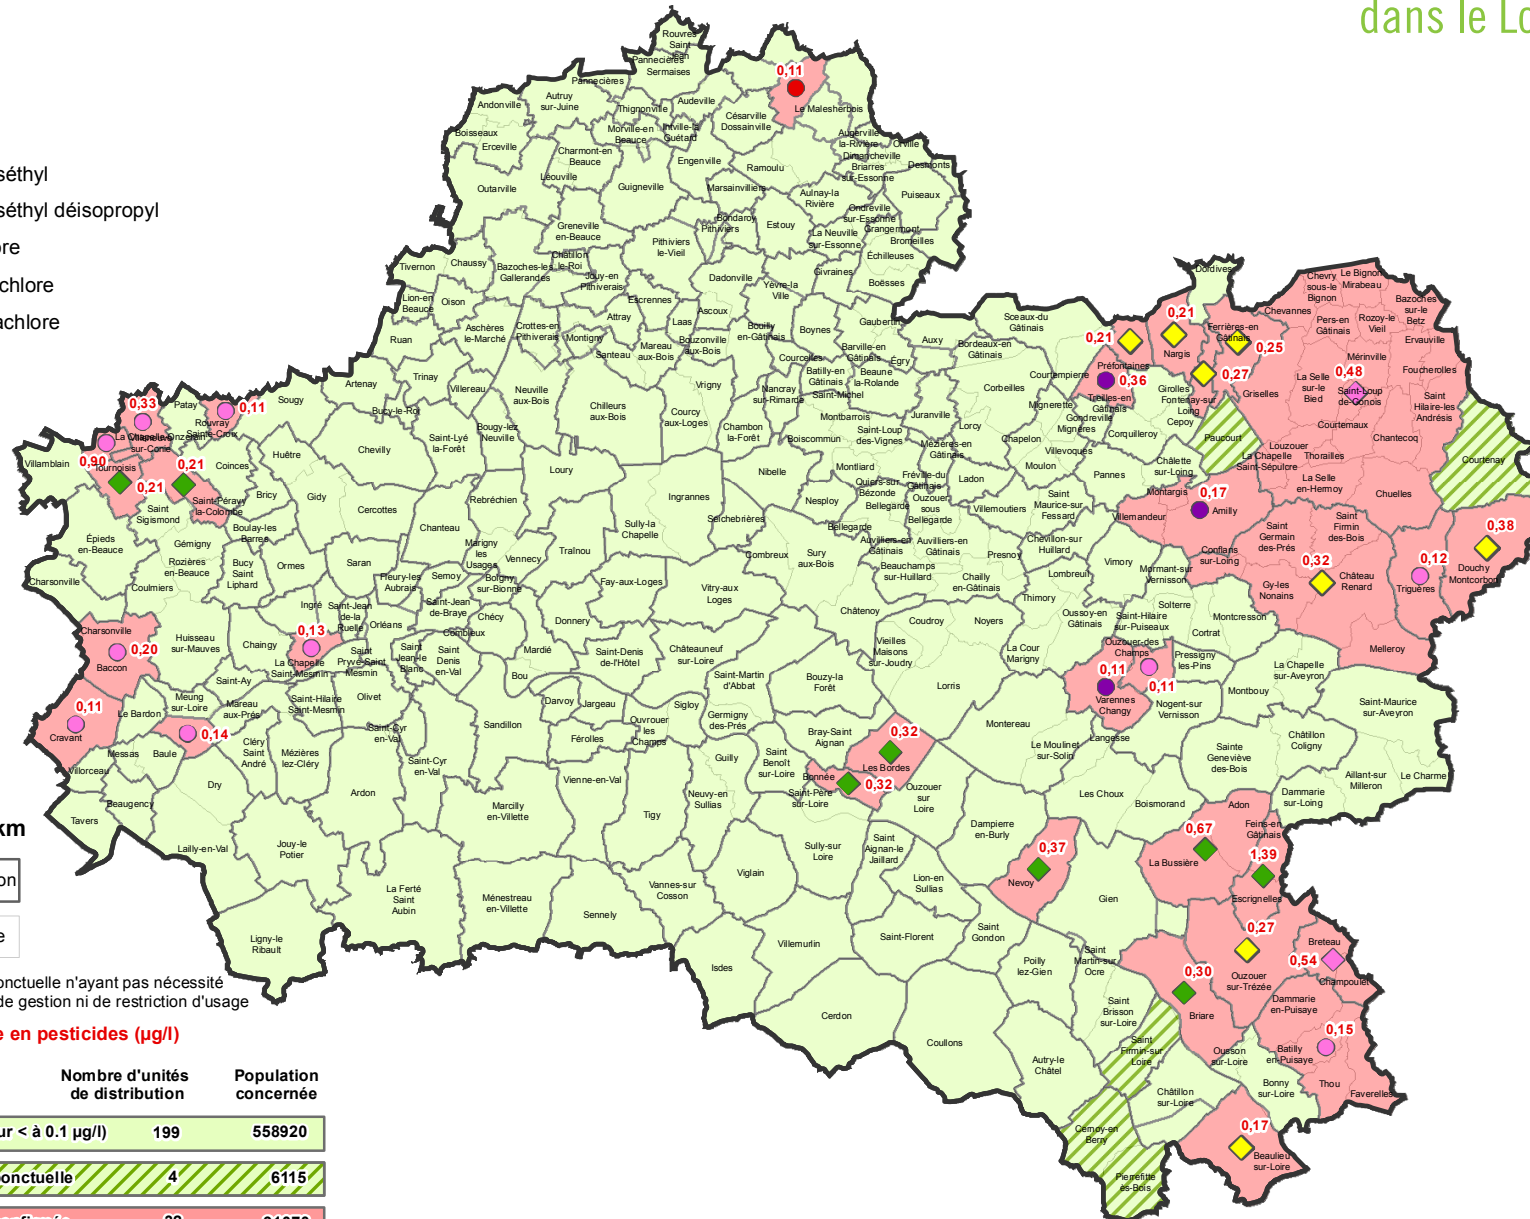

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.

0 10 km

Unité de distribution

Limite communale

Anomalie ponctuelle n'ayant pas nécessité de mesure de gestion ni de restriction d'usage

Teneur maximale en pesticides (µg/l)

	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
Conformité (teneur < à 0,1 µg/l)	199	558920
Non conformité ponctuelle	4	6115
Non conformité confirmée	32	91070