



LES TENEURS MOYENNES EN NITRATES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES

dans le Loiret en 2019

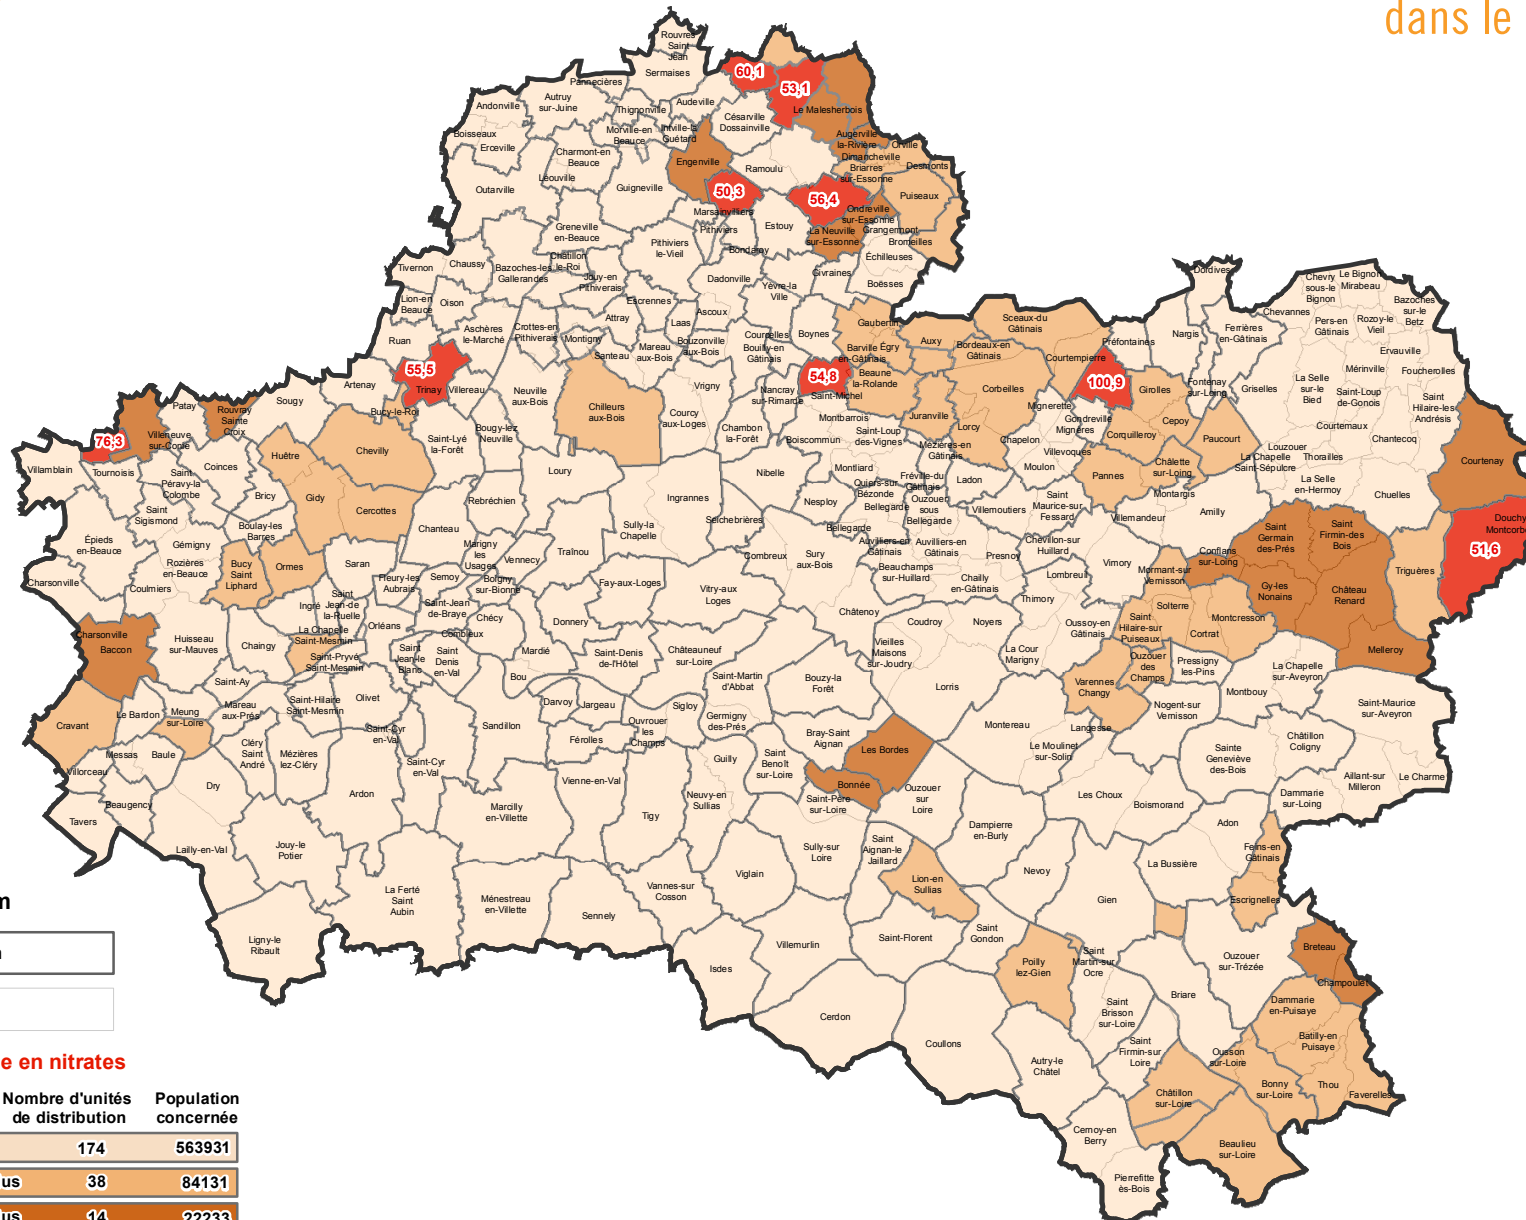

La représentation cartographique est basée sur les unités de distribution (UDI). Une UDI correspond à un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative, ce qui peut amener à partager une commune en plusieurs UDI.



Unité de distribution
Limite communale

Teneur moyenne en nitrates

| Teneur moyenne en nitrates | Nombre d'unités de distribution | Population concernée |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| ≤ 25 mg/l | 174 | 563931 |
| De 25 à 40 mg/l inclus | 38 | 84131 |
| De 40 à 50 mg/l inclus | 14 | 22233 |
| > 50 mg/l | 9 | 3949 |